

Système d'écoulement de chauffe-eau

Composé de:

- Module d'eau courante TransTherm® aqua F
- Accumulateur-tampon d'énergie (en option)

**Module d'eau courante****TransTherm® aqua F**

- Station entièrement montée avec échangeur de chaleur à plaques pour la préparation d'eau chaude potable en principe d'écoulement.
- Prévu pour le montage mural
- Le côté primaire (côté chauffage) comprend une vanne trois voies, une pompe haut rendement, un purgeur, des robinets de remplissage/vidange et une vanne de régulation de ligne. Ces composants assurent une température de départ constante sur l'échangeur de chaleur à plaques. Tuyaux en acier.
- Le côté secondaire (côté eau chaude sanitaire) comprend une soupape de sécurité (10 bars), un clapet anti-retour et une soupe de remplissage et de vidange. Une sonde de départ assure une température de l'eau chaude correcte pour l'accumulateur d'eau chaude sanitaire. Tuyaux en acier inoxydable.
- Echangeur de chaleur à plaques en acier inoxydable 1.4404, brasé au cuivre ou sans cuivre
- Isolation EPP 30 mm pour l'échangeur de chaleur
- DéTECTEUR de débit
- Pièce en T avec bouchon borgne pour le raccordement sur site du groupe de circulation. Raccorder la pompe au régulateur chez le client.
- Régulateur TopTronic® E intégré avec désinfection thermique de l'accumulateur d'eau potable (circuit de protection contre les légionnelles).

Livraison

- Un accumulateur-tampon d'énergie nécessaire n'est pas compris dans la livraison.

Régulation TopTronic® E**Module de base TopTronic® E****chauffage à distance/ECS**

- Appareil de régulation pour la commande des installations de chaleur à distance en réseaux non communicants et les consommateurs y relatifs avec les fonctions de régulation intégrées pour
 - régulation de la vanne primaire
 - gestion de cascade
 - 1 circuit de chauffage avec mélangeur
 - 1 circuit de chauffage sans mélangeur
 - 1 circuit de charge d'eau chaude
 - diverses fonctions supplémentaires
- Diverses fonctions pour l'eau chaude:
 - choix de différents programmes de base (programmes hebdomadaires, mode économique, vacances jusqu'à etc.)
 - différents modes de fonctionnement (p. ex. mode prioritaire du ballon ou mode parallèle)
 - circuit de charge de l'accumulateur côté primaire ou côté secondaire
 - critères de charge pouvant être réglés (p. ex. horaires de charge pouvant être réglés, dépassement vers le bas de la valeur de consigne minimum etc.)

Gamme de modèles

Module d'eau courante

TransTherm® aqua F type	Puissance kW
(6-10)	50
(6-16)	90
(6-20)	115
(6-30)	175
(6-40)	230
(6-50)	275

- critères de désactivation pouvant être réglés (p. ex. lorsque la valeur de consigne est atteinte, lorsque la valeur de consigne minimum de la sonde est atteinte etc.)
- blocage de charge pouvant être réglé (si la température de départ de charge est trop faible, si la température de consigne n'est pas atteinte, commande du circuit solaire en fonction de la température différentielle)
- Heures de commutation pouvant être définies pour la commande des pompes de circulation
- Sonde extérieure
- Sonde plongeuse (sonde de chauffe-eau)
- Sonde appliquée (sonde de température de départ)
- Jeu complet de connecteurs pour le module eau courante
- Pompes régulées en fonction de la vitesse

Aucune autre extension de module ou aucun module de régulation supplémentaire ne peut être monté dans l'armoire de commande!

Option**Module de commande TopTronic® E**

- Concept de commande simple et intuitif
- Affichage des principaux états de fonctionnement
- Ecran de démarrage pouvant être configuré
- Sélection du mode de fonctionnement
- Programmes journaliers et hebdomadaires pouvant être configurés

- Commande de tous les modules bus CAN Hoval raccordés
- Assistant de mise en service
- Fonction de service et de maintenance
- Gestion des messages d'erreur
- Fonction d'analyse
- Affichage de la météo (avec l'option HovalConnect)
- Adaptation de la stratégie de chauffage sur la base des prévisions météorologiques (avec l'option HovalConnect)

Remarque

Le module de commande TopTronic® E pour la commande du module de base chaleur à distance/ECS doit être commandé séparément!

Informations supplémentaires sur TopTronic® E

voir rubrique «Régulations»

Livraison

- Tous les robinets nécessaires au fonctionnement, tels que vannes de régulation de débit et d'arrêt, clapet anti-retour, robinet de vidange et de purge, sont montés.

Attention

Des températures de l'eau plus élevées apparaissent en cas de protection contre les légionnelles par désinfection thermique de l'eau chaude (65 à 70 °C min.). En fonction des propriétés de l'eau, elles peuvent augmenter la tendance à s'entartrer des robinets et des échangeurs de chaleur montés et provoquer des échaudures sur les points de soutirage. Des mesures de protection correspondantes doivent être prises sur le site.

Module d'eau courante**TransTherm® aqua F**

Station entièrement montée avec échangeur de chaleur à plaques pour la préparation d'eau chaude sanitaire selon le principe d'écoulement et régulation Hoval TopTronic® E intégrée. L'accumulateur-tampon d'énergie inhérent n'est pas compris dans la limite de fourniture.

TransTherm® aqua F	Puissance kW	N° d'art.
(6-10)	50	8006 387
(6-16)	90	8006 388
(6-20)	115	8006 389
(6-30)	175	8006 390
(6-40)	230	8006 391
(6-50)	275	8006 392

Version avec échangeur de chaleur sans cuivre**TransTherm® aqua F**

avec échangeur de chaleur sans cuivre

TransTherm® aqua F	Puissance kW	N° d'art.
(6-10)	50	8006 521
(6-16)	90	8006 522
(6-20)	115	8006 523
(6-30)	175	8006 524
(6-40)	230	8006 525
(6-50)	275	8006 526

Accessoires**Module de commande TopTronic® E noir avec écran tactile couleur 4.3"**

Pour la commande de tous les modules de régulation raccordés au système de bus (modules de base, solaires, tampons, etc.)

Raccordement au système de bus Hoval par connecteur RJ45 ou par bornes enfichables (0.75 mm² max.), construction plate avec possibilité de montage flexible

Montage:
dans le tableau de commande du générateur de chaleur

- dans le boîtier mural Hoval
- dans la partie frontale de l'armoire de commande,
- cadre brillant noir,
écran d'accueil personnalisable,
affichage de la météo actuelle ou des prévisions météo (possible uniquement en combinaison avec HovalConnect)

Composé de:

- module de commande TopTronic® E noir
- set de dispositif de serrage pour module de commande
- câble CAN RJ45-RAST 5, L = 500

**Set de vanne d'inversion de retour**

Comprendant:

- capteur de température
- vanne d'inversion
- entraînement (8 sec.) DN 20 - DN 40
- entraînement (30 sec.) DN 50 - DN 80
- joints
- visserie

Diamètre nominal	Puissance kW	kvs m ³ /h	
DN 20	50-90	6.3	7010 832
DN 25	115-175	10	7010 836
DN 32	230-275	16	7011 009
DN 40	350	25	7011 025
DN 50	450	40	7016 331
DN 65	580	63	7016 332
DN 80	700	100	7016 333

Remarque

Lors de l'utilisation d'un module de circulation (ou d'une pompe de circulation fournie par le client), un jeu de soupapes de commutation de retour doit obligatoirement être intégré.

**Kit de circulation**

pour TransTherm® aqua L, F

Tuyauterie de pièces en contact avec l'eau sanitaire en inox et bronze rouge

Composé de:

- Sonde de température PT1000
- Pompe de circulation Wilo Yonos PARA
- Pompe de circulation Wilo Para MAXO
- Vanne de régulation
- Clapet anti-retour

Raccord	Débit volumique m ³ /h	Pompe de circulation	
DN 20 ¾" Rp	1.9	Z15/7.0 RKC	8005 279
DN 25 1" Rp	3.4	Z25/180/08/F02	8005 280
DN 32 1¼" Rp	5.8	Z25/180/08/F02	8005 281

N° d'art.



Souape d'échantillonnage DN 8 G 1/4"
pour TransTherm® aqua L, F, FS
Soupape d'échantillonnage pouvant être soumise à la flamme pour analyses hygiénique-microbiologique.

2049 861



Séparateur de boues avec aimant MB3/L DN 25 ... DN 50
Elimination rapide et continue de particules de boue et de poussière ferromagnétiques et non magnétiques.
Boîtier laiton.
Séparation des boues jusqu'à une grandeur de particule de 5 micromètres.
Pression de service: max. 6 bars
Température de départ: max. 110 °C

Type	Raccord	Débit volumique m³/h pour 1.0 m/s vitesse d'écoulement	
MB3 DN 25	Rp 1"	2.0	2062 165
MBL DN 32	Rp 1 1/4"	3.6	2062 166
MBL DN 40	Rp 1 1/2"	5.0	2062 167
MBL DN 50	Rp 2"	7.5	2062 168

Autres séparateurs de boues
voir rubrique «Divers composants de système»



Surveillant de température 0...120 °C
pour TransTherm® aqua L, F, FS

2048 299



Surveillant de température de sécurité 70...130 °C
pour TransTherm® aqua L, F, FS

2048 300



Limiteur de température de sécurité 70...130 °C
pour TransTherm® aqua L, F, FS

2049 619



Douille plongeuse G 1/2" inox pour thermostat
pour TransTherm® aqua L, F, FS
Longueur de montage = 100 mm
Ø ext.: 8 mm, Ø int.: 6.5 mm

2048 285



Douille plongeuse G 1/2" inox pour 2 thermostats
pour TransTherm® aqua L, F, FS
Longueur de montage = 100 mm
Ø ext.: 15 mm, Ø int.: 13.5 mm

2048 288

N° d'art.

Prestations de service



Mise en service

Pour que la garantie s'applique, la mise en service doit être réalisée par le service après vente de l'usine ou un spécialiste formé.

Pour la mise en service et des prestations de service complémentaires, veuillez contacter le service commercial Hoval.

Performances

TransTherm® aqua F (de 6-10 à 6-50)

		Température de départ de l'eau de chauffage											
		55 °C (6-...)					60 °C (6-...)						
Eau chaude TransTherm® aqua F sanitaire secondaire		(10)	(16)	(20)	(30)	(40)	(50)	(10)	(16)	(20)	(30)	(40)	(50)
60/5 °C	T retour Circuit primaire °C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V primaire m³/h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Q max. kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V secondaire m³/h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60/10 °C	T retour Circuit primaire °C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V primaire m³/h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Q max. kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V secondaire m³/h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60/15 °C	T retour Circuit primaire °C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V primaire m³/h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Q max. kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V secondaire m³/h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60/20 °C	T retour Circuit primaire °C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V primaire m³/h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Q max. kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V secondaire m³/h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
55/5 °C	T retour Circuit primaire °C	-	-	-	-	-	-	30	30	30	30	30	30
	V primaire m³/h	-	-	-	-	-	-	1.25	2.04	2.51	3.71	4.76	5.66
	Q max. kW	-	-	-	-	-	-	43	70	86	127	163	194
	V secondaire m³/h	-	-	-	-	-	-	0.74	1.2	1.48	2.18	2.8	3.33
55/10 °C	T retour Circuit primaire °C	-	-	-	-	-	-	30	30	30	30	30	30
	V primaire m³/h	-	-	-	-	-	-	1.11	2.04	2.51	3.71	4.76	5.63
	Q max. kW	-	-	-	-	-	-	38	70	86	127	163	193
	V secondaire m³/h	-	-	-	-	-	-	0.73	1.34	1.64	2.43	3.12	3.69
55/15 °C	T retour Circuit primaire °C	-	-	-	-	-	-	30	30	30	30	30	30
	V primaire m³/h	-	-	-	-	-	-	0.76	1.46	1.95	3.06	4.23	5.4
	Q max. kW	-	-	-	-	-	-	26	50	67	105	145	185
	V secondaire m³/h	-	-	-	-	-	-	0.56	1.08	1.44	2.26	3.12	3.98
55/20 °C	T retour Circuit primaire °C	-	-	-	-	-	-	30	30	30	30	30	30
	V primaire m³/h	-	-	-	-	-	-	0.47	0.9	1.17	1.9	2.63	3.36
	Q max. kW	-	-	-	-	-	-	16	31	40	65	90	115
	V secondaire m³/h	-	-	-	-	-	-	0.39	0.76	0.99	1.6	2.22	2.83
50/5 °C	T retour Circuit primaire °C	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	V primaire m³/h	1.29	2.03	2.51	3.67	4.72	5.66	1.28	2.04	2.51	3.71	4.76	5.63
	Q max. kW	37	58	72	105	135	162	44	70	86	127	163	193
	V secondaire m³/h	0.71	1.11	1.37	2	2.58	3.09	0.84	1.34	1.64	2.43	3.12	3.69
50/10 °C	T retour Circuit primaire °C	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	V primaire m³/h	1.29	2.03	2.51	3.67	4.72	5.66	1.28	2.04	2.51	3.73	4.81	5.69
	Q max. kW	38	58	72	105	135	162	44	70	86	128	165	195
	V secondaire m³/h	0.82	1.25	1.77	2.26	2.9	3.48	0.95	1.51	1.85	2.75	3.55	4.19
50/15 °C	T retour Circuit primaire °C	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	V primaire m³/h	1.29	2.03	2.51	3.67	4.72	5.66	1.11	1.95	2.48	3.76	4.76	5.69
	Q max. kW	37	58	72	105	135	162	38	67	85	129	163	195
	V secondaire m³/h	0.91	1.43	1.77	2.58	3.32	3.99	0.94	1.65	2.09	3.18	4.01	4.8
50/20 °C	T retour Circuit primaire °C	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	V primaire m³/h	1.15	2.03	2.55	3.7	4.75	5.69	0.96	1.69	2.13	3.24	3.63	5.16
	Q max. kW	33	58	73	106	136	163	33	58	73	111	145	177
	V secondaire m³/h	0.95	1.67	2.1	3.05	3.91	4.69	0.95	1.67	2.1	3.19	4.17	5.09
45/5 °C	T retour Circuit primaire °C	19	18	18	18	18	17	17	16	16	16	16	15
	V primaire m³/h	0.86	1.91	2.9	2.9	3.8	4.61	0.86	1.92	2.91	2.91	3.82	4.63
	Q max. kW	35	80	123	123	162	199	42	95	145	145	192	235
	V secondaire m³/h	0.76	1.73	2.65	2.65	3.50	4.27	0.90	2.05	3.13	3.13	4.14	5.05
45/10 °C	T retour Circuit primaire °C	21	21	20	20	20	10	20	19	19	19	18	18
	V primaire m³/h	0.86	1.91	2.89	2.89	3.81	4.62	0.86	1.92	2.84	2.84	3.63	4.32
	Q max. kW	33	74	114	114	151	185	39	89	133	133	172	207
	V secondaire m³/h	0.81	1.84	2.81	2.81	3.74	4.56	0.97	2.20	3.29	3.29	4.25	5.09
45/15 °C	T retour Circuit primaire °C	24	23	23	23	23	23	23	22	21	21	21	21
	V primaire m³/h	0.86	1.91	2.91	2.91	3.81	4.62	0.87	1.8	2.61	2.61	3.33	3.98
	Q max. kW	30	69	106	106	139	170	37	78	115	115	148	178
	V secondaire m³/h	0.88	1.99	3.05	3.05	4.02	4.90	1.07	2.26	3.31	3.31	4.26	5.12
45/20 °C	T retour Circuit primaire °C	27	26	26	26	26	26	25	25	24	24	24	24
	V primaire m³/h	0.86	1.92	2.91	2.91	3.71	4.41	0.85	1.63	2.36	2.36	3.02	3.61
	Q max. kW	27	63	96	96	124	148	33	65	96	96	123	148
	V secondaire m³/h	0.96	2.18	3.33	3.33	4.28	5.13	1.16	2.27	3.32	3.32	4.28	5.14

T retour Circuit primaire °C température de retour primaire

V primaire m³/h débit volumique primaire

Q max. kW puissance

V secondaire m³/h débit volumique secondaire

Les caractéristiques techniques indiquées se rapportent à la pleine charge respective du module.

Performances

TransTherm® aqua F (de 6-10 à 6-50)

Température de départ de l'eau de chauffage														
		65 °C (6-...)						70 °C (6-...)						
Eau chaude TransTherm® aqua F														
		(10)	(16)	(20)	(30)	(40)	(50)	(10)	(16)	(20)	(30)	(40)	(50)	
60/5 °C	T retour Circuit primaire	°C	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	V primaire	m³/h	1.08	1.88	2.5	3.73	4.84	5.77	1.32	2.09	2.59	3.76	4.82	5.72
	Q max.	kW	43	75	100	149	193	230	60	95	118	171	219	260
	V secondaire	m³/h	0.67	1.17	1.55	2.33	3.01	3.59	0.94	1.48	1.84	2.67	3.42	4.06
60/10 °C	T retour Circuit primaire	°C	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	V primaire	m³/h	0.8	1.5	2.01	3.16	4.34	5.39	1.08	1.94	2.48	3.77	4.95	5.92
	Q max.	kW	32	60	80	126	173	215	50	90	115	175	230	275
	V secondaire	m³/h	0.55	1.03	1.38	2.17	2.98	3.7	0.86	1.54	1.98	3.01	3.95	4.73
60/15 °C	T retour Circuit primaire	°C	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	V primaire	m³/h	0.55	1.05	1.38	2.13	3.08	3.96	0.97	1.8	2.37	3.73	4.84	5.72
	Q max.	kW	22	42	55	85	123	158	44	82	108	170	220	260
	V secondaire	m³/h	0.42	0.8	1.05	1.63	2.35	3.02	0.84	1.57	2.08	3.24	4.21	4.98
60/20 °C	T retour Circuit primaire	°C	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	V primaire	m³/h	0.3	0.6	0.8	1.28	1.75	2.33	0.62	1.14	2.05	2.4	3.43	4.22
	Q max.	kW	12	24	32	51	70	93	28	52	68	109	156	192
	V secondaire	m³/h	0.26	0.52	0.69	1.1	1.51	2	0.6	1.12	1.47	2.36	3.36	4.14
55/5 °C	T retour Circuit primaire	°C	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	V primaire	m³/h	0.8	1.5	2.01	3.16	4.34	5.39	1.08	2.09	2.53	3.74	4.84	5.76
	Q max.	kW	32	60	80	126	173	215	50	95	115	170	220	262
	V secondaire	m³/h	0.55	1.03	1.38	2.17	2.98	3.7	0.86	1.63	1.97	2.92	3.78	4.5
55/10 °C	T retour Circuit primaire	°C	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	V primaire	m³/h	1.3	2.06	2.53	3.71	4.81	5.64	1.08	1.87	2.42	3.74	4.84	5.72
	Q max.	kW	52	82	101	148	192	225	49	85	110	170	220	260
	V secondaire	m³/h	0.99	1.57	1.93	2.83	3.67	4.3	0.94	1.62	2.1	3.24	4.21	4.98
55/15 °C	T retour Circuit primaire	°C	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	V primaire	m³/h	0.97	1.65	2.11	3.71	4.81	5.64	1.1	1.88	2.41	3.74	4.22	5.1
	Q max.	kW	44	75	96	148	192	225	44	75	96	148	192	232
	V secondaire	m³/h	0.95	1.61	2.07	3.19	4.13	4.84	0.94	1.62	2.1	3.19	4.21	5
55/20 °C	T retour Circuit primaire	°C	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	V primaire	m³/h	0.95	1.68	2.13	3.23	4.24	5.14	0.84	1.47	1.87	2.84	3.72	4.51
	Q max.	kW	38	67	85	129	169	205	38	67	85	129	169	205
	V secondaire	m³/h	0.94	1.65	2.09	3.18	4.16	5.05	0.94	1.65	2.09	3.18	4.16	5.05
50/5 °C	T retour Circuit primaire	°C	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	V primaire	m³/h	1.25	2.06	2.53	3.71	4.81	5.64	1.08	1.87	2.42	3.74	4.84	5.72
	Q max.	kW	50	82	101	148	192	225	49	85	110	162	220	260
	V secondaire	m³/h	0.95	1.57	1.93	2.83	3.67	4.3	0.94	1.62	2.1	3.09	4.21	4.98
50/10 °C	T retour Circuit primaire	°C	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	V primaire	m³/h	1.1	1.88	2.41	3.71	4.81	5.64	0.97	1.65	2.11	3.25	4.22	5.1
	Q max.	kW	44	75	96	148	192	225	44	75	96	148	192	232
	V secondaire	m³/h	0.95	1.61	2.07	3.19	4.13	4.84	0.95	1.61	2.07	3.19	4.13	5
50/15 °C	T retour Circuit primaire	°C	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	V primaire	m³/h	0.95	1.68	2.13	3.23	4.24	5.14	0.84	1.47	1.87	2.84	3.72	4.51
	Q max.	kW	38	67	85	129	169	205	38	67	85	129	169	205
	V secondaire	m³/h	0.94	1.65	2.09	3.18	4.16	5.05	0.94	1.65	2.09	3.18	4.16	5.05
50/20 °C	T retour Circuit primaire	°C	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	V primaire	m³/h	0.83	1.45	1.81	2.44	3.63	4.44	0.73	1.28	1.61	2.44	3.19	3.89
	Q max.	kW	33	58	73	111	145	177	33	58	73	111	145	177
	V secondaire	m³/h	0.95	1.67	2.1	3.19	4.17	5.09	0.95	1.67	2.1	3.19	4.17	5.09
45/5 °C	T retour Circuit primaire	°C	16	15	14	14	14	14	15	13	13	13	12	
	V primaire	m³/h	0.87	1.83	2.64	2.64	3.38	4.03	0.84	1.62	2.35	2.35	3.01	3.59
	Q max.	kW	48	104	152	152	196	236	52	104	152	152	196	236
	V secondaire	m³/h	1.04	2.24	3.27	3.27	4.23	5.07	1.13	2.24	3.28	3.28	4.23	5.07
45/10 °C	T retour Circuit primaire	°C	19	17	17	17	17	16	17	16	16	16	15	
	V primaire	m³/h	0.87	1.69	2.45	2.45	3.13	3.73	0.77	1.49	2.17	2.17	2.78	3.32
	Q max.	kW	45	91	134	134	172	206	46	91	133	133	172	206
	V secondaire	m³/h	1.13	2.25	3.30	3.30	4.24	5.09	1.13	2.24	3.29	3.29	4.24	5.09
45/15 °C	T retour Circuit primaire	°C	21	20	20	20	20	19	20	19	19	19	18	
	V primaire	m³/h	0.8	1.55	2.24	2.24	2.87	3.43	0.71	1.36	1.98	1.98	2.54	3.03
	Q max.	kW	39	78	115	115	148	178	40	78	114	114	148	177
	V secondaire	m³/h	1.14	2.27	3.31	3.31	4.26	5.11	1.16	2.26	3.30	3.30	4.26	5.10
45/20 °C	T retour Circuit primaire	°C	24	23	23	23	23	23	23	23	22	22	22	
	V primaire	m³/h	0.72	1.4	2.02	2.02	2.59	3.1	0.63	1.22	1.78	1.78	2.29	2.73
	Q max.	kW	33	66	96	96	123	148	33	65	96	96	124	148
	V secondaire	m³/h	1.16	2.29	3.32	3.32	4.28	5.13	1.15	2.27	3.32	3.32	4.29	5.13

T retour Circuit primaire °C température de retour primaire

V primaire m³/h débit volumique primaire

Q max. kW puissance

V secondaire m³/h débit volumique secondaire

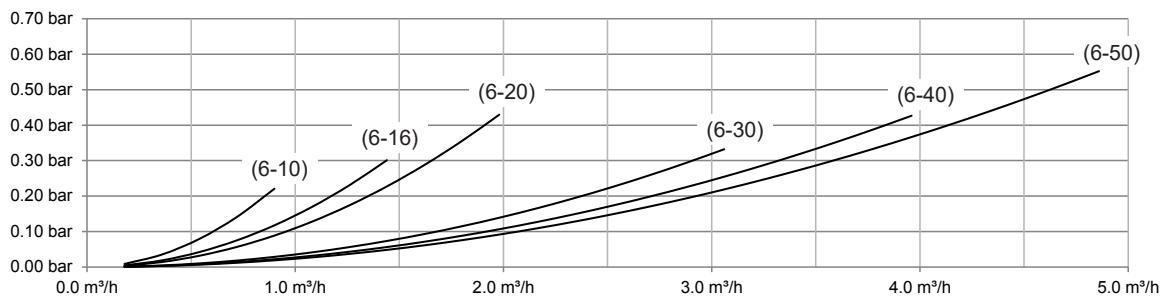
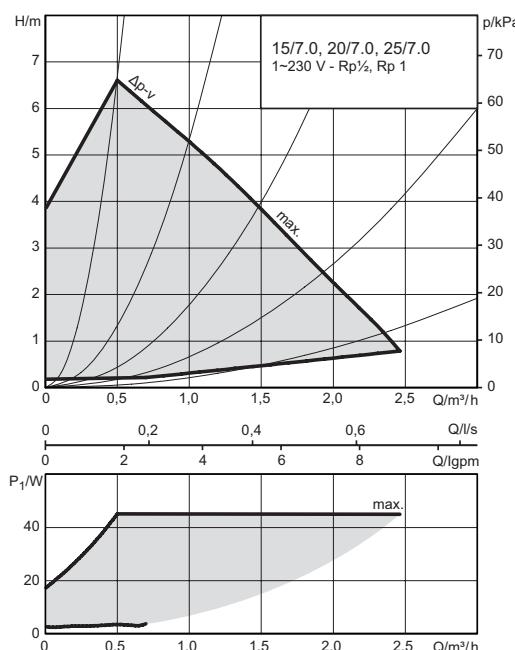
Les caractéristiques techniques indiquées se rapportent à la pleine charge respective du module.

Performances



TransTherm® aqua F

N	Appartements individuels logement standard selon DIN 4708	Besoins en chaleur de pointe logement standard selon DIN 4708 pour préparation 10 min	Débit volumique total eau chaude sanitaire débit de calcul selon DIN 4708	Facteur de simultanéité	Débit volumique de pointe (ECS) selon DIN 4708	Débit volumique de pointe (ECS)	Débit volumique de pointe TransTherm® aqua F (ECS)	Débit volumique de pointe TransTherm® aqua F (ECS)	Débit volumique de pointe TransTherm® aqua F (ECS)	Débit volumique de pointe TransTherm® aqua F (ECS)	Débit volumique de pointe TransTherm® aqua F (ECS)	Débit volumique de pointe TransTherm® aqua F (ECS)	Type	TransTherm® aqua F	Volume eau de chauffage nécessaire à 70/30 °C (40 K)	Volume tampon eau de chauffage nécessaire à 70/30 °C (40 K)	Type	Accumulateur-tampon eau de chauffage 1 EnerVal	Puissance de recharge nécessaire	Puissance de recharge nécessaire				
	[Wh]	[l/s]		[l/s]	[l/min]	[m³/h]	[kW]	[l/s]	[l/min]	[m³/h]	[kW]	[m³]	[m³]	[kW]	[kW]	[kW]								
1	5820	0.17	1.00	0.17	10.01	0.60	35	0.24	14.3	0.86	50	(6-10)	0.13	0.16	(200)	23	15	8						
2	11640	0.33	0.680	0.23	13.61	0.82	47	0.24	14.3	0.86	50	(6-10)	0.17	0.22	(200)	31	21	10						
3	17460	0.50	0.544	0.27	16.33	0.98	57	0.43	25.8	1.55	90	(6-16)	0.20	0.27	(300)	37	25	12						
4	23280	0.67	0.466	0.31	18.66	1.12	65	0.43	25.8	1.55	90	(6-16)	0.23	0.30	(300)	42	28	14						
5	29100	0.83	0.415	0.35	20.77	1.25	72	0.43	25.8	1.55	90	(6-16)	0.26	0.34	(500)	47	31	16						
6	34920	1.00	0.377	0.38	22.64	1.36	79	0.43	25.8	1.55	90	(6-16)	0.28	0.37	(500)	51	34	17						
7	40740	1.17	0.349	0.41	24.45	1.47	85	0.43	25.8	1.55	90	(6-16)	0.31	0.40	(500)	55	37	18						
8	46560	1.33	0.349	0.47	27.94	1.68	97	0.55	33.0	1.98	115	(6-20)	0.35	0.45	(500)	63	42	21						
9	52380	1.50	0.308	0.46	27.74	1.66	97	0.55	33.0	1.98	115	(6-20)	0.35	0.45	(500)	63	42	21						
10	58200	1.67	0.292	0.49	29.23	1.75	102	0.55	33.0	1.98	115	(6-20)	0.37	0.47	(500)	66	44	22						
11	64020	1.83	0.279	0.51	30.72	1.84	107	0.55	33.0	1.98	115	(6-20)	0.38	0.50	(500)	70	46	23						
12	69840	2.00	0.268	0.54	32.19	1.93	112	0.55	33.0	1.98	115	(6-20)	0.40	0.52	(500)	73	49	24						
13	75660	2.17	0.258	0.56	33.57	2.01	117	0.55	33.0	1.98	115	(6-20)	0.42	0.55	(500)	76	51	25						
14	81480	2.34	0.249	0.58	34.89	2.09	122	0.84	50.2	3.01	175	(6-30)	0.44	0.57	(500)	79	53	26						
15	87300	2.50	0.242	0.61	36.33	2.18	127	0.84	50.2	3.01	175	(6-30)	0.45	0.59	(800)	82	55	27						
16	93120	2.67	0.235	0.63	37.63	2.26	131	0.84	50.2	3.01	175	(6-30)	0.47	0.61	(800)	85	57	28						
17	98940	2.84	0.228	0.65	38.79	2.33	135	0.84	50.2	3.01	175	(6-30)	0.49	0.63	(800)	88	59	29						
18	104760	3.00	0.223	0.67	40.17	2.41	140	0.84	50.2	3.01	175	(6-30)	0.50	0.65	(800)	91	61	30						
19	110580	3.17	0.217	0.69	41.27	2.48	144	0.84	50.2	3.01	175	(6-30)	0.52	0.67	(800)	94	62	31						
20	116400	3.34	0.212	0.71	42.44	2.55	148	0.84	50.2	3.01	175	(6-30)	0.53	0.69	(800)	96	64	32						
21	122220	3.50	0.208	0.73	43.72	2.62	153	0.84	50.2	3.01	175	(6-30)	0.55	0.71	(800)	99	66	33						
22	128040	3.67	0.204	0.75	44.92	2.70	157	0.84	50.2	3.01	175	(6-30)	0.56	0.73	(800)	102	68	34						
23	133860	3.84	0.200	0.77	46.04	2.76	161	0.84	50.2	3.01	175	(6-30)	0.58	0.75	(800)	104	70	35						
24	139680	4.00	0.196	0.78	47.08	2.82	164	0.84	50.2	3.01	175	(6-30)	0.59	0.77	(800)	107	71	36						
25	145500	4.17	0.193	0.80	48.29	2.90	168	0.84	50.2	3.01	175	(6-30)	0.60	0.78	(800)	110	73	37						
26	151320	4.34	0.190	0.82	49.44	2.97	173	0.84	50.2	3.01	175	(6-30)	0.62	0.80	(800)	112	75	37						
27	157140	4.50	0.187	0.84	50.53	3.03	176	0.84	50.2	3.01	175	(6-30)	0.63	0.82	(800)	115	76	38						
28	162960	4.67	0.184	0.86	51.56	3.09	180	0.84	50.2	3.01	175	(6-30)	0.64	0.84	(800)	117	78	39						
29	168780	4.84	0.181	0.88	52.54	3.15	183	1.10	65.8	3.95	230	(6-40)	0.66	0.85	(800)	119	79	40						
30	174600	5.00	0.179	0.90	53.75	3.22	188	1.10	65.8	3.95	230	(6-40)	0.67	0.87	(1000)	122	81	41						
31	180420	5.17	0.176	0.91	54.61	3.28	191	1.10	65.8	3.95	230	(6-40)	0.68	0.89	(1000)	124	83	41						
32	186240	5.34	0.174	0.93	55.73	3.34	194	1.10	65.8	3.95	230	(6-40)	0.70	0.91	(1000)	126	84	42						
33	192060	5.50	0.172	0.95	56.81	3.41	198	1.10	65.8	3.95	230	(6-40)	0.71	0.92	(1000)	129	86	43						
34	197880	5.67	0.170	0.96	57.85	3.47	202	1.10	65.8	3.95	230	(6-40)	0.72	0.94	(1000)	131	87	44						
35	203700	5.84	0.168	0.98	58.85	3.53	205	1.10	65.8	3.95	230	(6-40)	0.74	0.96	(1000)	133	89	44						
36	209520	6.01	0.166	1.00	59.81	3.59	209	1.10	65.8	3.95	230	(6-40)	0.75	0.97	(1000)	136	90	45						
37	215340	6.17	0.164	1.01	60.73	3.64	212	1.10	65.8	3.95	230	(6-40)	0.76	0.99	(1000)	138	92	46						
38	221160	6.34	0.163	1.03	61.99	3.72	216	1.10	65.8	3.95	230	(6-40)	0.78	1.01	(1000)	141	94	47						
39	226980	6.51	0.161	1.05	62.84	3.77	219	1.10	65.8	3.95	230	(6-40)	0.79	1.02	(1000)	143	95	48						
40	232800	6.67	0.159	1.06	63.65	3.82	222	1.10	65.8	3.95	230	(6-40)	0.80	1.03	(1000)	144	96	48						
41	238620	6.84	0.158	1.08	64.84	3.89	226	1.10	65.8	3.95	230	(6-40)	0.81	1.05	(1000)	147	98	49						
42	244440	7.01	0.156	1.09	65.58	3.93	229	1.10	65.8	3.95	230	(6-40)	0.82	1.07	(1000)	149	99	50						
43	250260	7.17	0.155	1.11	66.71	4.00	233	1.10	65.8	3.95	230	(6-40)	0.83	1.08	(1000)	151	101	50						
44	256080	7.34	0.154	1.13	67.82	4.07	237	1.31	78.8	4.73	275	(6-50)	0.85	1.10	(1500)	154	103	51						
45	261900	7.51	0.152	1.14	68.46	4.11	239	1.31	78.8	4.73	275	(6-50)	0.86	1.11	(1500)	155	104	52						
46	267720	7.67	0.151	1.16	69.52	4.17	243	1.31	78.8	4.73	275	(6-50)	0.87	1.13	(1500)	158	105	53						
47	273540	7.84	0.150	1.18	70.56	4.23	246	1.31	78.8	4.73	275	(6-50)	0.88	1.15	(1500)	160	107	53						
48	279360	8.01	0.149	1.19	71.58	4.29	250	1.31	78.8	4.73	275	(6-50)	0.89	1.16	(1500)	162	108	54						
49	285180	8.17	0.148	1.21	72.58	4.35	253	1.31	78.8	4.73	275	(6-50)	0.91	1.18	(1500)	165	110	55						
50	291000	8.34	0.146	1.22	73.06	4.38	255	1.31	78.8	4.73	275	(6-50)	0.91	1.19	(1500)	166	110	55						
51	296820	8.51	0.145	1.23	74.01	4.44	258	1.31	78.8	4.73	275	(6-50)	0.93	1.20	(1500)	168	112	56						
52	3																							




Appartements individuels logement standard selon DIN 47/08												Besoins en chaleur de pointe logement standard selon DIN 47/08 pour préparation 10 min			Débit volumique total eau chaude sanitaire débit de calcul selon DIN 4708			Facteur de simultanéité selon DIN 4708			Débit volumique de pointe (ECS)			Puissance de pointe (ECS)			Débit volumique de pointe TransTherm® aqua F (ECS)			Puissance de pointe (ECS)			Débit volumique de pointe TransTherm® aqua F (ECS)			Puissance chauffe-eau TransTherm® aqua F			TransTherm® aqua F			Volume eau de chauffage nécessaire à 70/30 °C (40 K)			Volume tampon eau de chauffage nécessaire à 70/30 °C (40 K)			Accumulateur-tampon eau de chauffage 1 EnerVal			Puissance de recharge nécessaire			Puissance de recharge nécessaire			Puissance de recharge nécessaire		
N	Prépara-	tion	Σ VR à ECS 60 °C	g	VS à ECS 60 °C	Q à CH 70/30 °C ECS 10/60 °C	Type	Type	Temps: 20 min 70/30 °C (40 K)	Temps: 30 min 70/30 °C (40 K)	Temps: 60 min 70/30 °C (40 K)	Temps: 20 min 70/30 °C (40 K)	Temps: 30 min 70/30 °C (40 K)	Temps: 60 min 70/30 °C (40 K)	Temps: 20 min 70/30 °C (40 K)	Temps: 30 min 70/30 °C (40 K)	Temps: 60 min 70/30 °C (40 K)	Temps: 20 min 70/30 °C (40 K)	Temps: 30 min 70/30 °C (40 K)	Temps: 60 min 70/30 °C (40 K)	Temps: 20 min 70/30 °C (40 K)	Temps: 30 min 70/30 °C (40 K)	Temps: 60 min 70/30 °C (40 K)	Temps: 20 min 70/30 °C (40 K)	Temps: 30 min 70/30 °C (40 K)	Temps: 60 min 70/30 °C (40 K)	Temps: 20 min 70/30 °C (40 K)	Temps: 30 min 70/30 °C (40 K)	Temps: 60 min 70/30 °C (40 K)																														
			[Wh]	[l/s]	[l/s]	[l/min]	[m³/h]	[kW]	[l/s]	[l/min]	[m³/h]	[kW]			[m³]	[m³]	[kW]	[m³]	[m³]	[kW]	[m³]	[m³]	[kW]	[m³]	[m³]	[kW]	[m³]	[m³]	[kW]	[m³]	[m³]	[kW]	[m³]	[m³]	[kW]																								
55	320100	9.17	0.141	1.29	77.62	4.66	271	1.31	78.8	4.73	275	(6-50)	0.97	1.26	(1500)	176	117	59																																									
56	325920	9.34	0.140	1.31	78.47	4.71	274	1.31	78.8	4.73	275	(6-50)	0.98	1.28	(1500)	178	119	59																																									
57	331740	9.51	0.140	1.33	79.87	4.79	279	1.31	78.8	4.73	275	(6-50)	1.00	1.30	(1500)	181	121	60																																									
58	337560	9.67	0.139	1.34	80.69	4.84	282	1.69	101.2	6.07	350	(6-60)	1.01	1.31	(1500)	183	122	61																																									
59	343380	9.84	0.138	1.36	81.49	4.89	284	1.69	101.2	6.07	350	(6-60)	1.02	1.32	(1500)	185	123	62																																									
60	349200	10.01	0.137	1.37	82.27	4.94	287	1.69	101.2	6.07	350	(6-60)	1.03	1.34	(1500)	187	124	62																																									
61	355020	10.18	0.136	1.38	83.03	4.98	290	1.69	101.2	6.07	350	(6-60)	1.04	1.35	(1500)	188	126	63																																									
62	360840	10.34	0.135	1.40	83.77	5.03	292	1.69	101.2	6.07	350	(6-60)	1.05	1.36	(1500)	190	127	63																																									
63	366660	10.51	0.135	1.42	85.12	5.11	297	1.69	101.2	6.07	350	(6-60)	1.06	1.38	(1500)	193	129	64																																									
64	372480	10.68	0.134	1.43	85.83	5.15	299	1.69	101.2	6.07	350	(6-60)	1.07	1.40	(1500)	195	130	65																																									
65	378300	10.84	0.133	1.44	86.52	5.19	302	1.69	101.2	6.07	350	(6-60)	1.08	1.41	(1500)	196	131	65																																									
66	384120	11.01	0.132	1.45	87.19	5.23	304	1.69	101.2	6.07	350	(6-60)	1.09	1.42	(1500)	198	132	66																																									
67	389940	11.18	0.132	1.48	88.52	5.31	309	1.69	101.2	6.07	350	(6-60)	1.11	1.44	(1500)	201	134	67																																									
68	395760	11.34	0.131	1.49	89.16	5.35	311	1.69	101.2	6.07	350	(6-60)	1.11	1.45	(1500)	202	135	67																																									
69	401580	11.51	0.130	1.50	89.78	5.39	313	1.69	101.2	6.07	350	(6-60)	1.12	1.46	(1500)	204	136	68																																									
70	407400	11.68	0.130	1.52	91.08	5.46	318	1.69	101.2	6.07	350	(6-60)	1.14	1.48	(1500)	207	138	69																																									
71	413220	11.84	0.129	1.53	91.67	5.50	320	1.69	101.2	6.07	350	(6-60)	1.15	1.49	(1500)	208	139	69																																									
72	419040	12.01	0.128	1.54	92.24	5.53	322	1.69	101.2	6.07	350	(6-60)	1.15	1.50	(1500)	209	139	70																																									
73	424860	12.18	0.128	1.56	93.52	5.61	326	1.69	101.2	6.07	350	(6-60)	1.17	1.52	(1500)	212	141	71																																									
74	430680	12.34	0.127	1.57	94.06	5.64	328	1.69	101.2	6.07	350	(6-60)	1.18	1.53	(1500)	213	142	71																																									
75	436500	12.51	0.127	1.59	95.33	5.72	333	1.69	101.2	6.07	350	(6-60)	1.19	1.55	(1500)	216	144	72																																									
76	442320	12.68	0.126	1.60	95.84	5.75	334	1.69	101.2	6.07	350	(6-60)	1.20	1.56	(1500)	217	145	72																																									
77	448140	12.84	0.126	1.62	97.10	5.83	339	1.69	101.2	6.07	350	(6-60)	1.21	1.58	(1500)	220	147	73																																									
78	453960	13.01	0.125	1.63	97.58	5.86	340	1.69	101.2	6.07	350	(6-60)	1.22	1.59	(1500)	221	148	74																																									
79	459780	13.18	0.124	1.63	98.04	5.88	342	1.69	101.2	6.07	350	(6-60)	1.23	1.59	(1500)	222	148	74																																									
80	465600	13.34	0.124	1.65	99.29	5.96	346	1.69	101.2	6.07	350	(6-60)	1.24	1.61	(2000)	225	150	75																																									
81	471420	13.51	0.123	1.66	99.72	5.98	348	1.69	101.2	6.07	350	(6-60)	1.25	1.62	(2000)	226	151	75																																									
82	477240	13.68	0.123	1.68	100.95	6.06	352	1.69	101.2	6.07	350	(6-60)	1.26	1.64	(2000)	229	153	76																																									
83	483060	13.85	0.122	1.69	101.35	6.08	354	1.69	101.2	6.07	350	(6-60)	1.27	1.65	(2000)	230	153	77																																									
84	488880	14.01	0.122	1.71	102.57	6.15	358	2.17	130.0	7.80	450	(6-70)	1.28	1.67	(2000)	233	155	78																																									
85	494700	14.18	0.121	1.72	102.94	6.18	359	2.17	130.0	7.80	450	(6-70)	1.29	1.67	(2000)	233	156	78																																									
86	500520	14.35	0.121	1.																																																							

Perte de charge (ΔP / Q max) - côté eau sanitaire (secondaire)

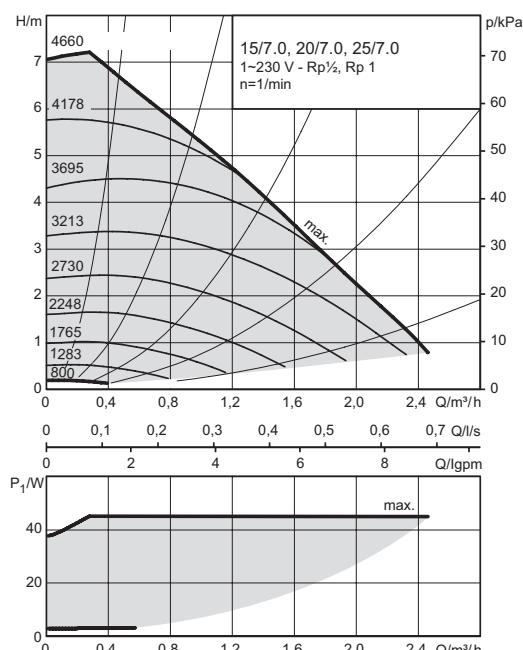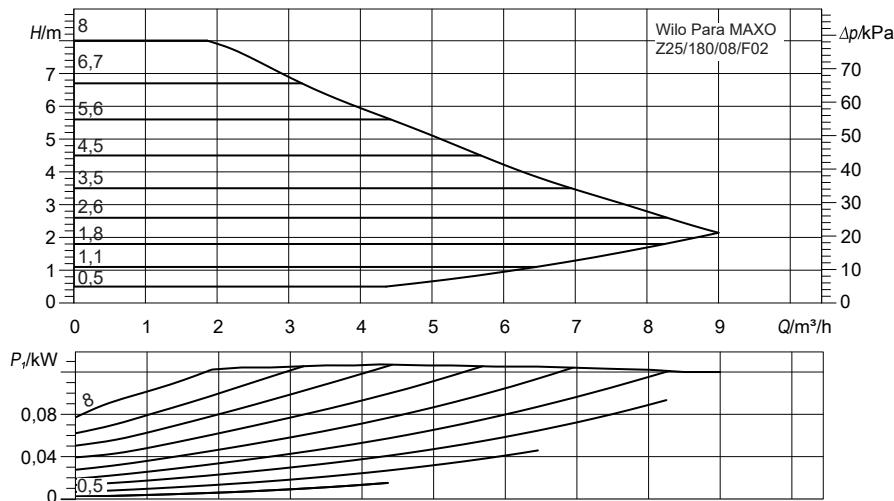Courbes caractéristiques de circulateurs
pour kit de circulation 3/4"
 Δp -v (variable)


Vitesse constante

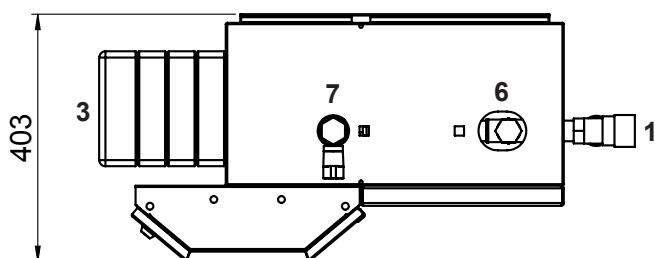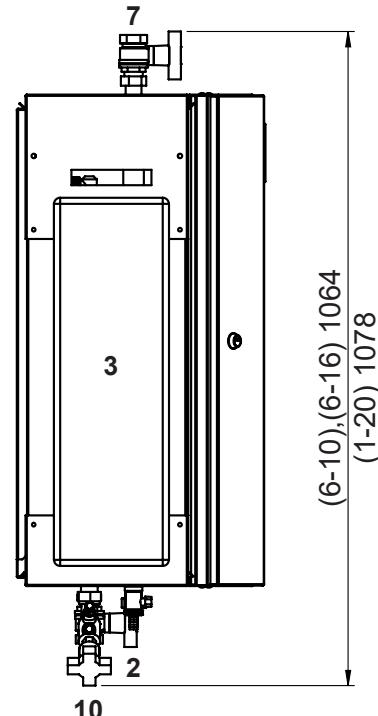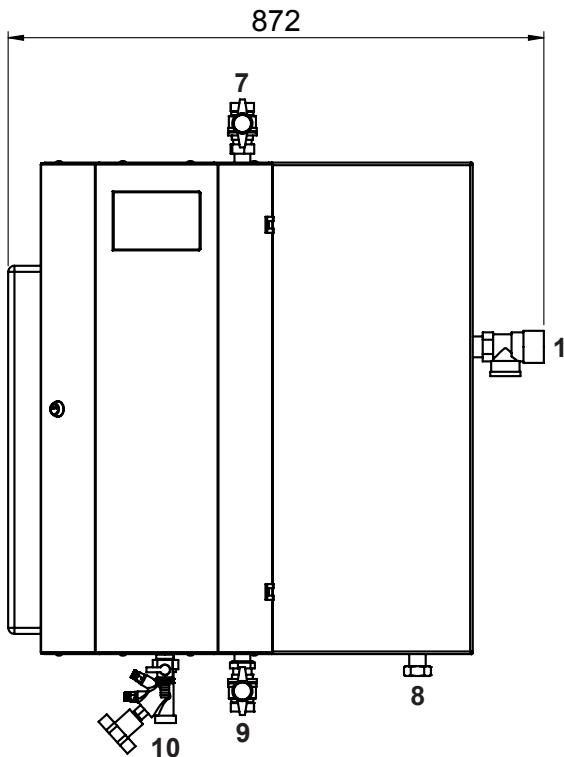
pour kit de circulation 1" et 1 1/4"


Module d'eau courante TransTherm® aqua F (6-10)-(6-20)
(Cotes en mm)






- 1 Soupe de sécurité
Eau chaude 10 bars
- 2 Robinets de remplissage/vidange
- 3 Echangeur de chaleur

	(6-10) (6-16) (6-20)
6 Circulation	DN 25, Rp 1" (20, Rp 3/4") (fil. int.)
7 Eau chaude	DN 25, Rp 1" (fil. int.)
8 Eau froide	DN 25, Gp 1" (fil. int.)
9 Départ eau de chauffage	DN 25, Rp 1" (fil. int.)
10 Retour eau de chauffage	DN 20, Gp 1" (fil. int.)

TransTherm® aqua F	Poids en kg
(6-10)	52
(6-16)	54
(6-20)	56

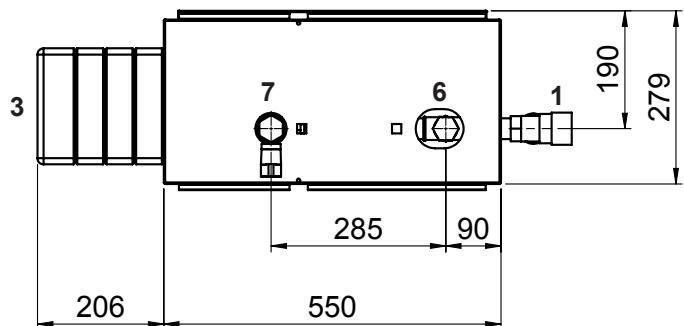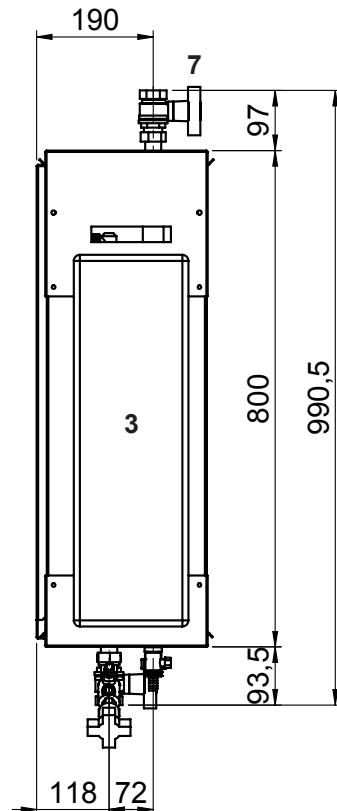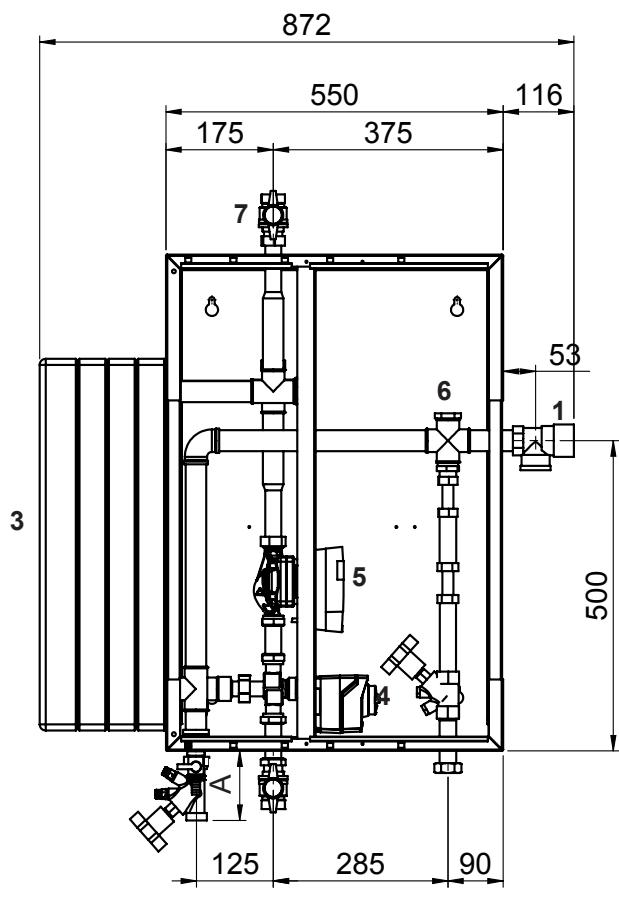Gp = filetage intérieur droit

Module d'eau courante TransTherm® aqua F (6-10)-(6-20)
(Cotes en mm)


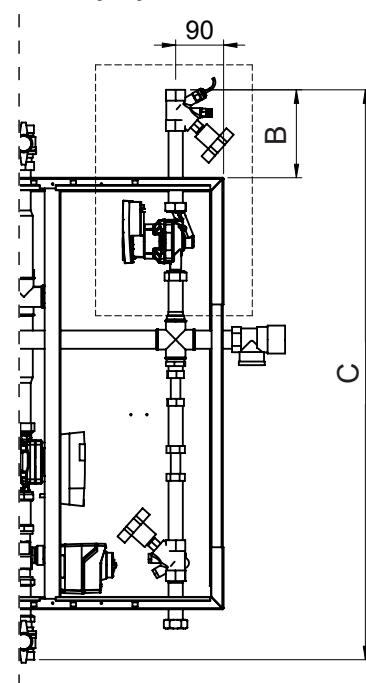
	A	B	C
(6-10)	112	163	1056
(6-16)	112	163	1045
(6-20)	133	246	1143

- 1 Soupape de sécurité
Eau chaude 10 bars
2 Robinets de remplissage/
vidange
3 Echangeur de chaleur
4 Vanne trois voies primaire
5 Circulateur primaire
- 6 Circulation
7 Eau chaude
8 Eau froide
9 Départ eau de chauffage
10 Retour eau de chauffage

(6-10) (6-16) (6-20)

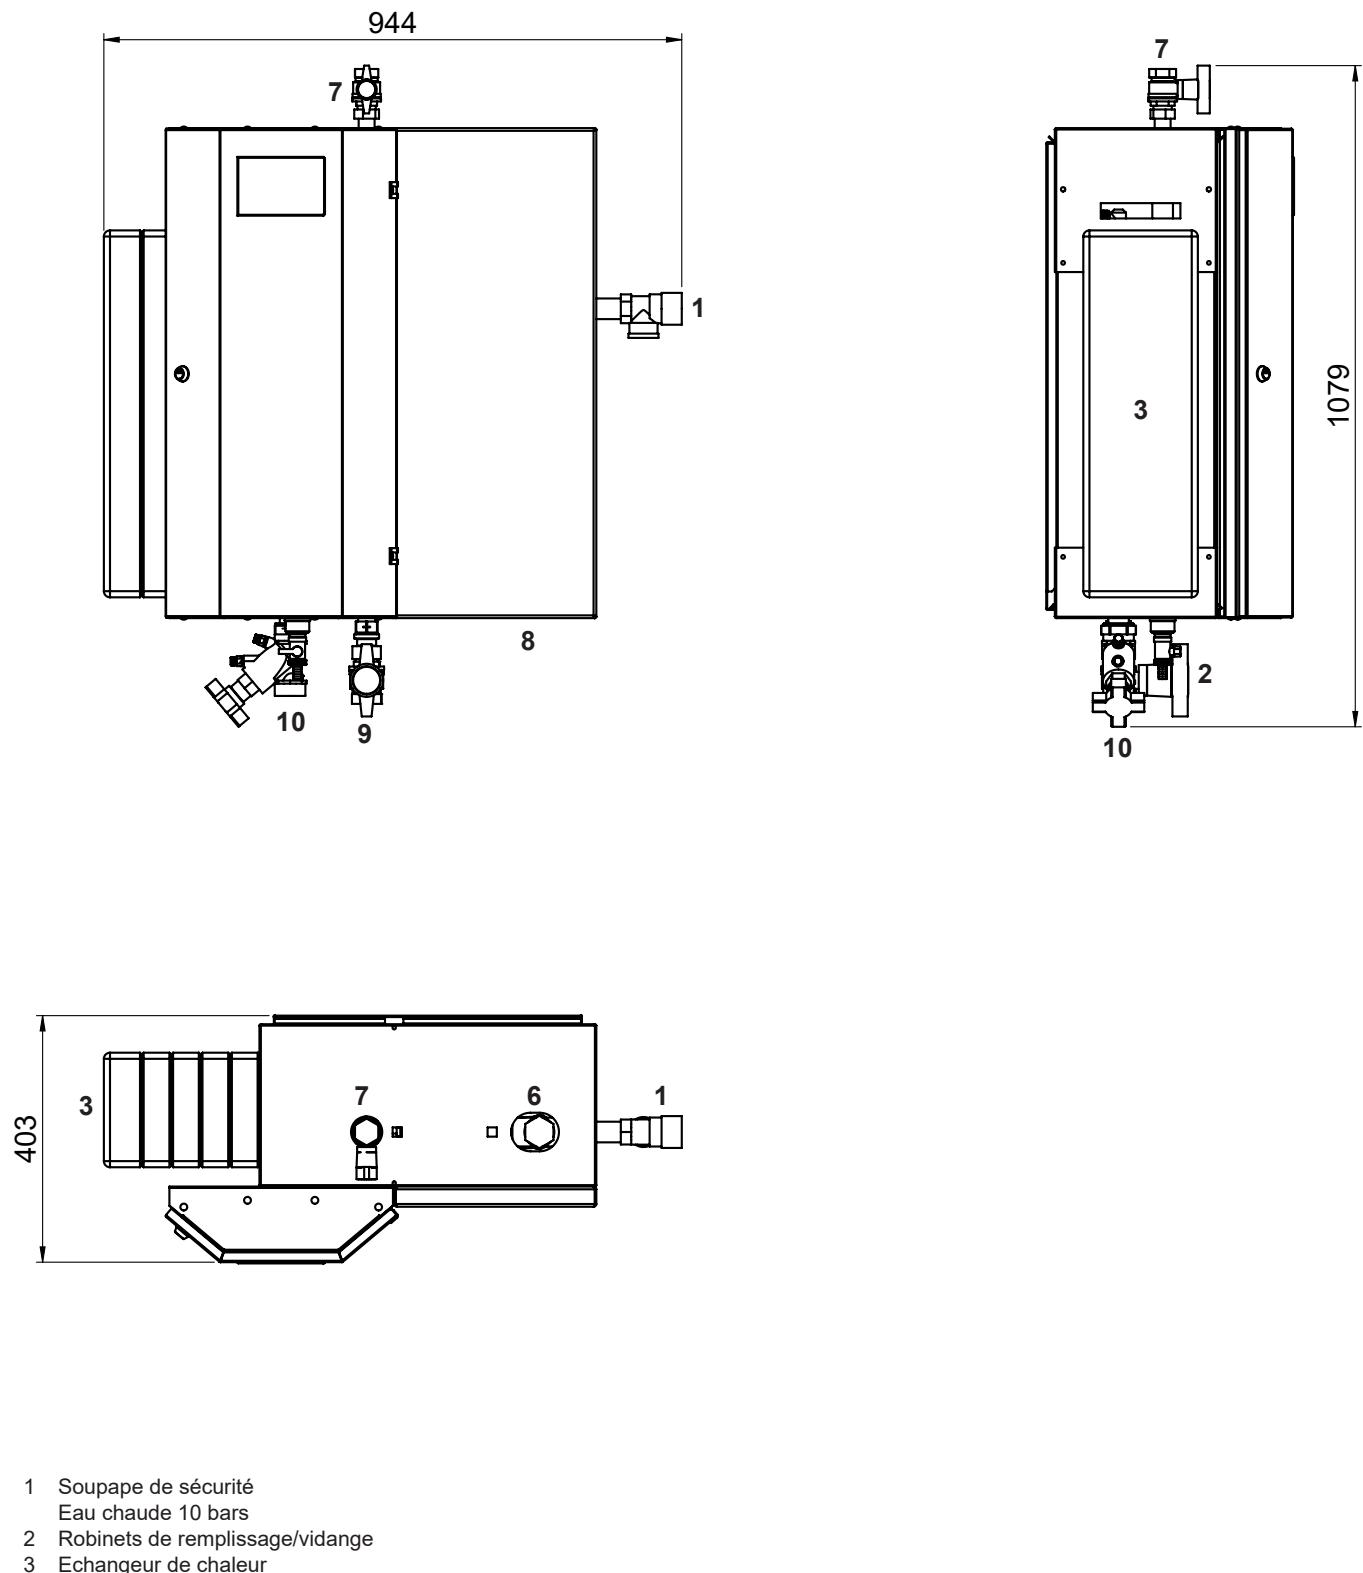
DN 25, Rp 1" (20, Rp $\frac{3}{4}$ ") (fil. int.)
DN 25, Rp 1" (fil. int.)
DN 25, Gp 1" (fil. int.)
DN 25, Rp 1" (fil. int.)
DN 20, Gp 1" (fil. int.)

Version y c. jeu de circulation



Gp = filetage intérieur droit

Module d'eau courante TransTherm® aqua F (6-30)-(6-50)
(Cotes en mm)



- 1 Soupe de sécurité
Eau chaude 10 bars
- 2 Robinets de remplissage/vidange
- 3 Echangeur de chaleur


(6-30) (6-40) (6-50)

6 Circulation	DN 32, Rp 1¼" (25, Rp 1") (20, Rp ¾") (fil. int.)
7 Eau chaude	DN 32, Rp 1¼" (fil. int.)
8 Eau froide	DN 32, Rp 1¼" (fil. int.)
9 Départ eau de chauffage	DN 32, Rp 1¼" (fil. int.)
10 Retour eau de chauffage	DN 32, Rp 1¼" (fil. int.)



TransTherm® aqua F Poids en kg

(6-30)	62
(6-40)	64
(6-50)	66

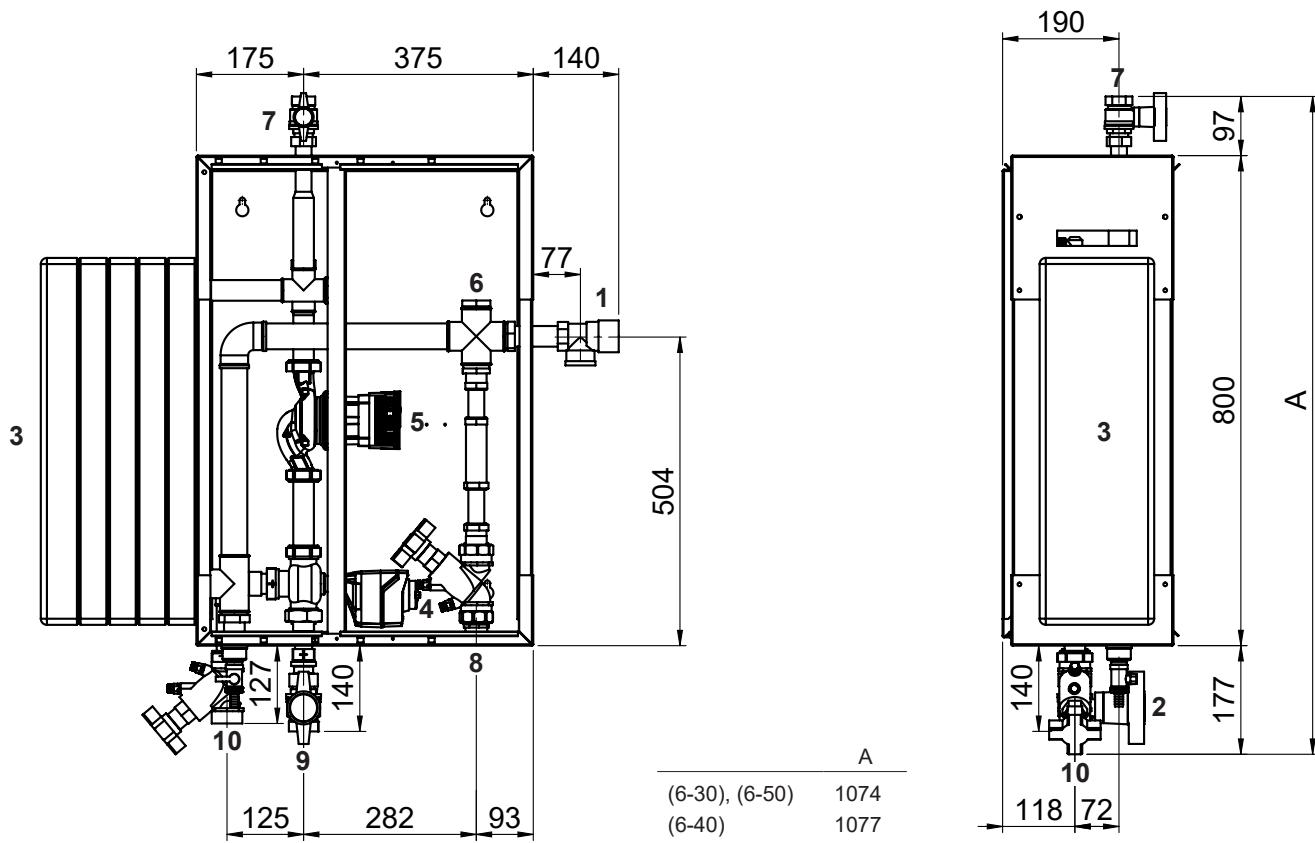Module d'eau courante TransTherm® aqua F (6-30)-(6-50)
(Cotes en mm)



Version y c. jeu de circulation

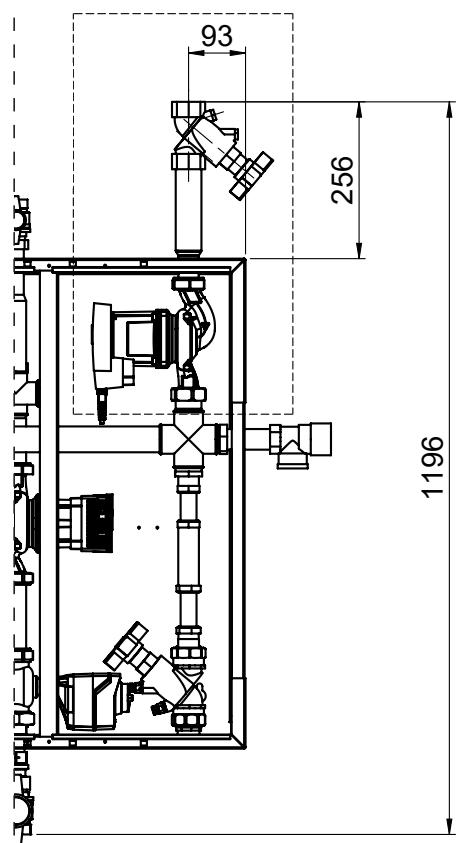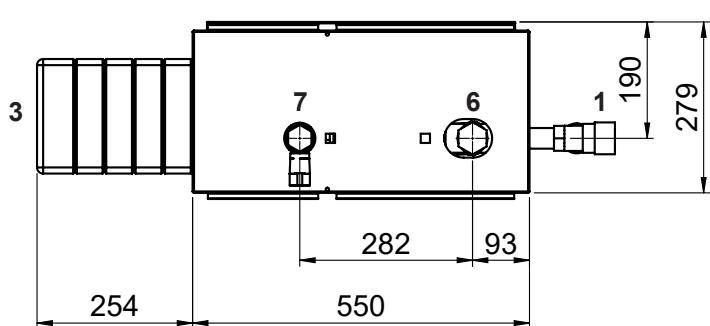


- 1 Soupe de sécurité
Eau chaude 10 bars
- 2 Robinets de remplissage/vidange
- 3 Echangeur de chaleur
- 4 Vanne trois voies primaire
- 5 Circulateur primaire

(6-30) (6-40) (6-50)

6 Circulation	DN 32, Rp 1¼" (25, Rp 1") (20, Rp ¾") (fil. int.)
7 Eau chaude	DN 32, Rp 1¼" (fil. int.)
8 Eau froide	DN 32, Rp 1¼" (fil. int.)
9 Départ eau de chauffage	DN 32, Rp 1¼" (fil. int.)
10 Retour eau de chauffage	DN 32, Rp 1¼" (fil. int.)

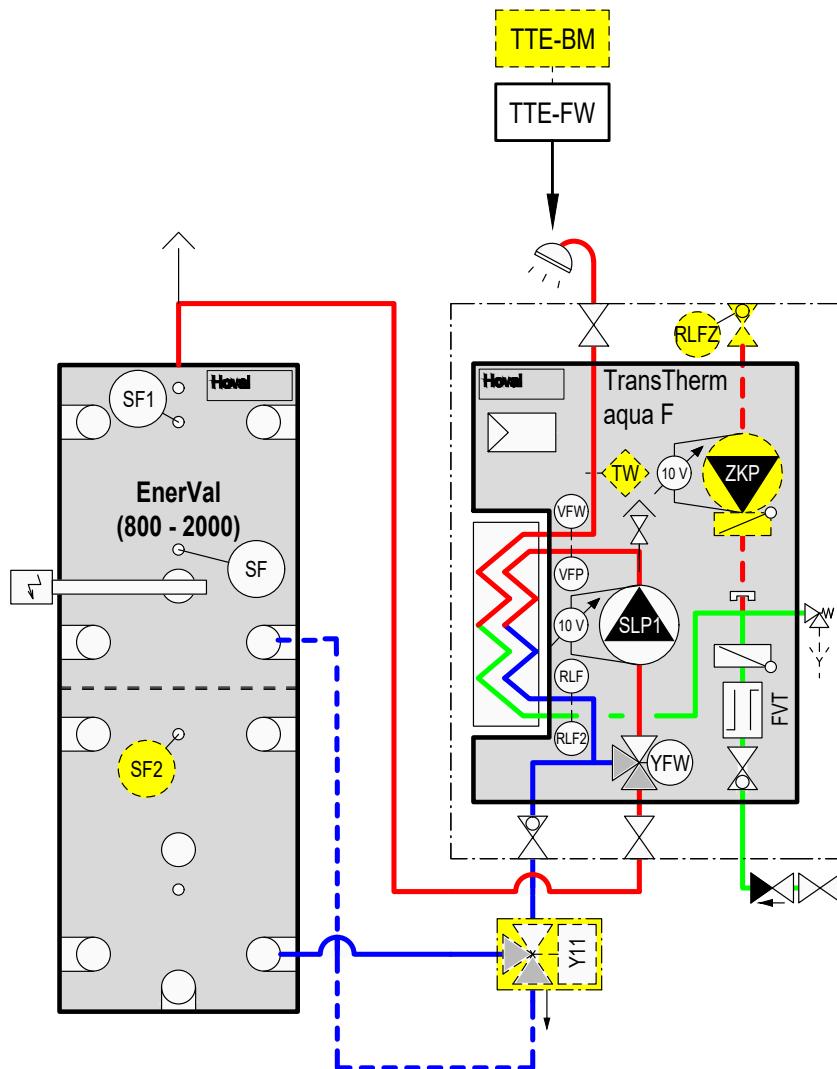Production d'eau chaude
TransTherm® aqua F



TTE-FW	Module de base chauffage à distance/ECS
TW	Surveillant de température de départ (si nécessaire)
VFP	Sonde de départ primaire
VFW	Sonde de retour circulation d'eau chaude sanitaire
RLF	Sonde de retour primaire
RLF2	Sonde de retour eau froide sanitaire
SF	Sonde de chauffe-eau
SF1	Sonde de chauffe-eau 1
RLFZ	Sonde de circulation
SLP1	Pompe de charge chauffe-eau primaire
FVT	Détecteur de débit
YFW	Vanne à trois voies avec servomoteur
ZKP	Pompe de circulation
Y11	Commutation de retour avec servomoteur

En option

BM Module de commande TopTronic® E
SF2 Sonde de chauffe-eau 2

Système d'écoulement de chauffe-eau

Composé de:

- module d'eau courante TransTherm® aqua F
- accumulateur-tampon d'énergie (en option)

Module d'eau courante**TransTherm® aqua F**

- Station entièrement montée avec échangeur de chaleur à plaques pour la préparation d'eau chaude potable en principe d'écoulement.
- Monté sur châssis au sol.
Châssis au sol comprenant:
 - châssis avec couche de peinture anticorrosion RAL 9005
 - pieds réglables en hauteur et antivibratoires
- Le côté primaire (côté chauffage) comprend une vanne trois voies, une pompe haut rendement, un purgeur, des robinets de remplissage/vidange et une vanne de régulation de ligne. Ces composants assurent une température de départ constante sur l'échangeur de chaleur à plaques. Tuyaux en acier.
- Le côté secondaire (côté eau chaude sanitaire) comprend une soupape de sécurité (10 bars), un clapet anti-retour et une soupape de remplissage et de vidange. Une sonde de départ assure une température de l'eau chaude correcte pour l'accumulateur d'eau chaude sanitaire. Tuyaux en acier inoxydable.
- Echangeur de chaleur à plaques en acier inoxydable 1.4404, brasé au cuivre
- DéTECTeur de débit
- Pièce en T avec bouchon borgne pour le raccordement sur site du groupe de circulation. Raccorder la pompe au régulateur chez le client.
- Régulateur TopTronic® E intégré avec désinfection thermique de l'accumulateur d'eau potable (circuit de protection contre les légionnelles).

Isolation thermique composée de:

- isolation thermique de l'échangeur de chaleur avec éléments EPP de 30 mm
- isolation thermique de la tuyauterie avec éléments EPP. Epaisseur d'isolation 50 % selon EnEV
- noir foncé, similaire à RAL 9005
- adaptée aux locaux humides
- sans CFC
- inflammable normalement selon DIN 4102-1 et EN 13501-1 (classe de feu: B2)
- pas de décoloration et de dissolution de l'isolation sous l'effet des UV

Livraison

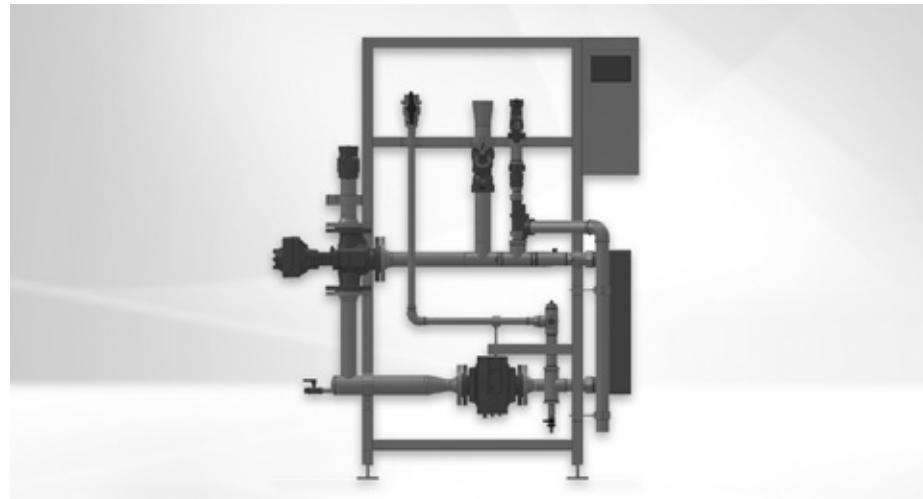
- Un accumulateur-tampon d'énergie nécessaire n'est pas compris dans la livraison.

Commettant

- Montage d'une unité de circulation; le raccord nécessaire est disponible.
- Raccordement électrique du régulateur.

*Régulation TopTronic® E***Module de base TopTronic® E chauffage à distance/ECS**

- Appareil de régulation pour la commande des installations de chaleur à distance en réseaux non communicants et les consommateurs y relatifs avec les fonctions de régulation intégrées pour

**Gamme de modèles****Module d'eau courante**

TransTherm® aqua F type	Puissance kW
(6-60)	350
(6-70)	450
(6-80)	580
(6-90)	700

Aucune autre extension de module ou aucun module de régulation supplémentaire ne peut être monté dans l'armoire de commande!

*Option***Module de commande TopTronic® E**

- Concept de commande simple et intuitif
- Affichage des principaux états de fonctionnement
- Ecran de démarrage pouvant être configuré
- Sélection du mode de fonctionnement
- Programmes journaliers et hebdomadaires pouvant être configurés
- Commande de tous les modules bus CAN Hoval raccordés
- Assistant de mise en service
- Fonction de service et de maintenance
- Gestion des messages d'erreur
- Fonction d'analyse
- Affichage de la météo (avec l'option HovalConnect)
- Adaptation de la stratégie de chauffage sur la base des prévisions météorologiques (avec l'option HovalConnect)

Remarque

Le module de commande TopTronic® E pour la commande du module de base chaleur à distance/ECS doit être commandé séparément!

Informations supplémentaires sur TopTronic® E
voir rubrique «Régulations»*Livraison*

- Tous les robinets nécessaires au fonctionnement tels que collecteur d'impuretés, vannes de régulation de débit et d'arrêt, clapet anti-retour, robinet de vidange et de purge, sont montés.

Attention

Des températures de l'eau plus élevées apparaissent en cas de protection contre les légionnelles par désinfection thermique de l'eau chaude (65 à 70 °C min.). En fonction des propriétés de l'eau, elles peuvent augmenter la tendance à s'entasser des robinets et des échangeurs de chaleur montés et provoquer des échaudures sur les points de soutirage. Des mesures de protection correspondantes doivent être prises sur le site.

Module d'eau courante**TransTherm® aqua F**

Station entièrement montée avec échangeur de chaleur à plaques pour la préparation d'eau chaude sanitaire selon le principe d'écoulement et régulation Hoval TopTronic® E intégrée. L'accumulateur-tampon d'énergie inhérent n'est pas compris dans la limite de fourniture.

TransTherm® aqua F	Puissance kW	N° d'art.
(6-60)	350	8006 393
(6-70)	450	8006 394
(6-80)	580	8006 395
(6-90)	700	8006 396

Accessoires**Module de commande TopTronic® E noir avec écran tactile couleur 4.3"**

Pour la commande de tous les modules de régulation raccordés au système de bus (modules de base, solaires, tampons, etc.)

Raccordement au système de bus Hoval par connecteur RJ45 ou par bornes enfichables (0.75 mm² max.), construction plate avec possibilité de montage flexible

Montage:

dans le tableau de commande du générateur de chaleur

- dans le boîtier mural Hoval
- dans la partie frontale de l'armoire de commande,
- cadre brillant noir,
- écran d'accueil personnalisable,
- affichage de la météo actuelle ou des prévisions météo (possible uniquement en combinaison avec HovalConnect)

Composé de:

- module de commande TopTronic® E noir
- set de dispositif de serrage pour module de commande
- câble CAN RJ45-RAST 5, L = 500

**Set de vanne d'inversion de retour****Comprendant:**

- capteur de température
- vanne d'inversion
- entraînement (8 sec.) DN 20 - DN 40
- entraînement (30 sec.) DN 50 - DN 80
- joints
- visserie

Diamètre nominal	Puissance kW	kvs m ³ /h	
DN 20	50-90	6.3	7010 832
DN 25	115-175	10	7010 836
DN 32	230-275	16	7011 009
DN 40	350	25	7011 025
DN 50	450	40	7016 331
DN 65	580	63	7016 332
DN 80	700	100	7016 333

Remarque

Lors de l'utilisation d'un module de circulation (ou d'une pompe de circulation fournie par le client), un jeu de soupapes de commutation de retour doit obligatoirement être intégré.

Kit de circulation

pour TransTherm® aqua L, F

Tuyauterie de pièces en contact avec l'eau sanitaire en inox et bronze rouge

Composé de:

- Sonde de température PT1000
- Pompe de circulation Wilo Yonos PARA
- Pompe de circulation Wilo Para MAXO
- Vanne de régulation
- Clapet anti-retour

Raccord	Débit volumique m ³ /h	Pompe de circulation	
DN 20 ¾" Rp	1.9	Z15/7.0 RKC	8005 279
DN 25 1" Rp	3.4	Z25/180/08/F02	8005 280
DN 32 1¼" Rp	5.8	Z25/180/08/F02	8005 281

N° d'art.



Souape d'échantillonnage DN 8 G 1/4"
pour TransTherm® aqua L, F, FS
Soupape d'échantillonnage pouvant être soumise à la flamme pour analyses hygiénique-microbiologique.

2049 861



Séparateur de boues avec aimant MB3/L DN 25 ... DN 50
Elimination rapide et continue de particules de boue et de poussière ferromagnétiques et non magnétiques.
Boîtier laiton
Séparation des boues jusqu'à une grandeur de particule de 5 micromètres.
Pression de service: max. 6 bars
Température de départ: max. 110 °C

Type	Raccord	Débit volumique m ³ /h pour 1.0 m/s vitesse d'écoulement	
MB3 DN 25	Rp 1"	2.0	2062 165
MBL DN 32	Rp 1 1/4"	3.6	2062 166
MBL DN 40	Rp 1 1/2"	5.0	2062 167
MBL DN 50	Rp 2"	7.5	2062 168

Autres séparateurs de boues
voir rubrique «Divers composants de système»



Surveillant de température 0...120 °C
pour TransTherm® aqua L, F, FS

2048 299



Surveillant de température de sécurité 70...130 °C
pour TransTherm® aqua L, F, FS

2048 300



Limiteur de température de sécurité 70...130 °C
pour TransTherm® aqua L, F, FS

2049 619



Douille plongeuse G 1/2" inox pour thermostat
pour TransTherm® aqua L, F, FS
Longueur de montage = 100 mm
Ø ext.: 8 mm, Ø int.: 6.5 mm

2048 285



Douille plongeuse G 1/2" inox pour 2 thermostats
pour TransTherm® aqua L, F, FS
Longueur de montage = 100 mm
Ø ext.: 15 mm, Ø int.: 13.5 mm

2048 288

N° d'art.**Prestations de service****Mise en service**

Pour que la garantie s'applique, la mise en service doit être réalisée par le service après vente de l'usine ou un spécialiste formé.

Pour la mise en service et des prestations de service complémentaires, veuillez contacter le service commercial Hoval.

Performances

TransTherm® aqua F (de 6-60 à 6-90)

Eau chaude sanitaire secondaire	TransTherm® aqua F	Température de départ de l'eau de chauffage											
		52 °C				55 °C				60 °C			
		(60)	(70)	(80)	(90)	(60)	(70)	(80)	(90)	(60)	(70)	(80)	(90)
60/5 °C	T retour Circuit primaire °C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	✓ Circuit primaire m³/h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Q max. kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	✓ secondaire m³/h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60/10 °C	T retour Circuit primaire °C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	✓ Circuit primaire m³/h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Q max. kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	✓ secondaire m³/h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60/15 °C	T retour Circuit primaire °C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	✓ Circuit primaire m³/h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Q max. kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	✓ secondaire m³/h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60/20 °C	T retour Circuit primaire °C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	✓ Circuit primaire m³/h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Q max. kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	✓ secondaire m³/h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55/5 °C	T retour Circuit primaire °C	-	-	-	-	-	-	-	-	28	28	28	27
	✓ Circuit primaire m³/h	-	-	-	-	-	-	-	-	7.27	10.06	12.62	15.81
	Q max. kW	-	-	-	-	-	-	-	-	270	370	470	600
	✓ secondaire m³/h	-	-	-	-	-	-	-	-	4.68	6.42	8.15	10.4
55/10 °C	T retour Circuit primaire °C	-	-	-	-	-	-	-	-	30	29	29	29
	✓ Circuit primaire m³/h	-	-	-	-	-	-	-	-	7.30	9.04	11.82	14.63
	Q max. kW	-	-	-	-	-	-	-	-	255	320	420	530
	✓ secondaire m³/h	-	-	-	-	-	-	-	-	4.91	6.17	8.09	10.21
55/15 °C	T retour Circuit primaire °C	-	-	-	-	-	-	-	-	30	30	30	30
	✓ Circuit primaire m³/h	-	-	-	-	-	-	-	-	5.20	7.23	9.25	13.01
	Q max. kW	-	-	-	-	-	-	-	-	180	250	320	450
	✓ secondaire m³/h	-	-	-	-	-	-	-	-	3.90	5.42	6.94	9.75
55/20 °C	T retour Circuit primaire °C	-	-	-	-	-	-	-	-	30	30	30	30
	✓ Circuit primaire m³/h	-	-	-	-	-	-	-	-	3.18	4.34	5.78	7.51
	Q max. kW	-	-	-	-	-	-	-	-	110	150	200	260
	✓ secondaire m³/h	-	-	-	-	-	-	-	-	2.73	3.72	4.95	6.44
50/5 °C	T retour Circuit primaire °C	-	-	-	-	25	25	25	24	22	22	21	21
	✓ Circuit primaire m³/h	-	-	-	-	7.32	8.93	11.59	14.69	7.17	9.14	11.65	13.93
	Q max. kW	-	-	-	-	250	310	405	520	315	405	520	630
	✓ secondaire m³/h	-	-	-	-	4.82	5.97	7.80	10.02	6.07	7.80	10.02	12.14
50/10 °C	T retour Circuit primaire °C	-	-	-	-	27	27	27	26	24	24	24	23
	✓ Circuit primaire m³/h	-	-	-	-	7.17	8.95	11.64	14.45	6.78	8.62	11.52	13.16
	Q max. kW	-	-	-	-	230	290	380	480	280	360	485	560
	✓ secondaire m³/h	-	-	-	-	4.99	6.29	8.24	10.4	6.07	7.80	10.51	12.14
50/15 °C	T retour Circuit primaire °C	-	-	-	-	29	29	29	28	26	26	26	26
	✓ Circuit primaire m³/h	-	-	-	-	7.25	9.24	11.63	14.5	6.31	8.10	10.97	12.35
	Q max. kW	-	-	-	-	215	275	350	445	245	315	430	490
	✓ secondaire m³/h	-	-	-	-	5.33	6.81	8.67	11.02	6.07	7.80	10.65	12.14
50/20 °C	T retour Circuit primaire °C	-	-	-	-	30	30	30	30	30	29	29	29
	✓ Circuit primaire m³/h	-	-	-	-	5.03	6.59	9.02	11.96	6.00	7.6	10.35	11.6
	Q max. kW	-	-	-	-	145	190	260	345	210	270	370	420
	✓ secondaire m³/h	-	-	-	-	4.20	5.49	7.51	9.97	6.07	7.80	10.69	12.14
45/5 °C	T retour Circuit primaire °C	21	21	21	20	20	19	19	19	18	18	18	17
	✓ Circuit primaire m³/h	7.20	8.95	11.53	14.54	6.90	8.77	11.62	13.4	5.77	7.36	10.00	11.26
	Q max. kW	255	320	415	530	280	360	480	560	280	360	490	560
	✓ secondaire m³/h	5.53	6.94	9.00	11.50	6.07	7.80	10.4	12.14	6.07	7.80	10.62	12.14
45/10 °C	T retour Circuit primaire °C	23	23	23	23	22	22	22	21	20	20	20	19
	✓ Circuit primaire m³/h	7.12	9.21	11.51	14.45	6.44	8.23	11.13	12.57	5.27	6.77	9.24	10.28
	Q max. kW	235	305	385	490	245	315	430	490	245	315	430	490
	✓ secondaire m³/h	5.82	7.56	9.54	12.14	6.07	7.80	10.65	12.14	6.07	7.80	10.65	12.14
45/15 °C	T retour Circuit primaire °C	25	25	25	25	25	24	24	24	23	22	22	22
	✓ Circuit primaire m³/h	6.10	8.03	10.67	13.49	6.01	7.63	10.38	11.63	4.88	6.23	8.51	9.53
	Q max. kW	190	250	335	420	210	270	370	420	210	270	370	420
	✓ secondaire m³/h	5.49	7.23	9.68	12.14	6.07	7.80	10.69	12.14	6.07	7.80	10.69	12.14
45/20 °C	T retour Circuit primaire °C	25	25	25	25	27	27	27	27	25	25	25	25
	✓ Circuit primaire m³/h	2.73	3.53	4.66	6.42	5.46	6.97	9.57	10.65	4.37	5.59	7.68	8.57
	Q max. kW	85	110	145	200	175	225	310	350	175	225	310	350
	✓ secondaire m³/h	2.95	3.82	5.03	6.94	6.07	7.80	10.75	12.14	6.07	7.80	10.75	12.14

T retour Circuit primaire °C température de retour primaire

✓ Circuit primaire m³/h débit volumique primaire

Q max. kW puissance

✓ secondaire m³/h débit volumique secondaire

Les caractéristiques techniques indiquées se rapportent à la pleine charge respective du module.

Performances

TransTherm® aqua F (de 6-60 à 6-90)

Eau chaude sanitaire secondaire	TransTherm® aqua F	Température de départ de l'eau de chauffage							
		65 °C				70 °C			
		(60)	(70)	(80)	(90)	(60)	(70)	(80)	(90)
60/5 °C	T retour Circuit primaire °C V Circuit primaire m³/h Q max. kW V secondaire m³/h	30 7.15 290 4.57	30 9.17 370 5.83	30 11.72 480 7.57	29 14.69 610 9.62	26 7.42 375 5.91	26 9.40 480 7.57	25 11.66 600 9.46	25 14.64 760 11.98
60/10 °C	T retour Circuit primaire °C V Circuit primaire m³/h Q max. kW V secondaire m³/h	30 5.45 220 3.82	30 6.94 280 4.86	30 9.41 380 6.59	30 12.88 520 9.02	28 7.23 350 6.07	28 9.29 450 7.80	28 11.92 580 10.06	27 14.15 700 12.14
60/15 °C	T retour Circuit primaire °C V Circuit primaire m³/h Q max. kW V secondaire m³/h	30 3.72 150 2.89	30 4.83 195 3.76	30 6.44 260 5.01	30 8.67 350 6.74	30 6.72 310 5.97	30 8.78 405 7.80	30 11.73 540 10.4	30 13.49 630 12.14
60/20 °C	T retour Circuit primaire °C V Circuit primaire m³/h Q max. kW V secondaire m³/h	30 2.11 85 1.84	30 2.85 115 2.49	30 3.72 150 3.25	30 4.95 200 4.34	30 4.34 200 4.34	30 5.64 260 5.64	30 7.37 340 7.37	30 9.97 460 9.97
55/5 °C	T retour Circuit primaire °C V Circuit primaire m³/h Q max. kW V secondaire m³/h	24 7.42 350 6.07	24 9.24 440 7.63	23 11.64 560 9.71	23 14.38 700 12.14	22 6.30 350 6.07	21 8.03 450 7.80	21 10.99 620 10.75	21 12.26 700 12.14
55/10 °C	T retour Circuit primaire °C V Circuit primaire m³/h Q max. kW V secondaire m³/h	26 7.06 315 6.07	26 8.96 405 7.80	26 11.66 530 10.21	25 13.66 630 12.14	24 5.96 315 6.07	24 7.6 405 7.80	24 10.25 550 10.6	23 11.6 630 12.14
55/15 °C	T retour Circuit primaire °C V Circuit primaire m³/h Q max. kW V secondaire m³/h	29 6.67 280 6.07	28 8.48 360 7.80	28 11.48 490 10.62	27 12.91 560 12.14	27 5.62 280 6.07	26 7.16 360 7.80	26 9.70 490 10.62	26 10.96 560 12.14
55/20 °C	T retour Circuit primaire °C V Circuit primaire m³/h Q max. kW V secondaire m³/h	30 5.95 240 6.07	30 7.80 315 7.80	30 10.4 420 10.4	30 12.14 490 12.14	29 5.13 245 6.07	29 6.64 315 7.80	29 9.01 430 10.65	28 10.16 490 12.14
50/5 °C	T retour Circuit primaire °C V Circuit primaire m³/h Q max. kW V secondaire m³/h	20 6.06 315 6.07	20 7.72 405 7.80	19 10.43 550 10.62	19 11.77 630 12.14	18 5.30 315 6.07	18 6.74 405 7.80	17 9.05 550 10.6	17 10.27 630 12.14
50/10 °C	T retour Circuit primaire °C V Circuit primaire m³/h Q max. kW V secondaire m³/h	22 5.69 280 6.07	22 7.28 360 7.80	22 9.81 490 10.62	21 11.08 560 12.14	21 4.90 280 6.07	20 6.24 360 7.80	20 8.46 490 10.62	19 9.57 560 12.14
50/15 °C	T retour Circuit primaire °C V Circuit primaire m³/h Q max. kW V secondaire m³/h	25 5.30 245 6.07	25 6.74 315 7.80	24 9.14 430 10.65	24 10.29 490 12.14	23 4.52 245 6.07	23 5.76 315 7.80	22 7.82 430 10.65	22 8.83 490 12.14
50/20 °C	T retour Circuit primaire °C V Circuit primaire m³/h Q max. kW V secondaire m³/h	27 4.84 210 6.07	26 6.00 270 7.80	27 8.38 370 10.69	26 9.43 420 12.14	26 4.12 210 6.07	26 5.26 270 7.80	25 7.16 370 10.69	25 8.07 420 12.14
45/5 °C	T retour Circuit primaire °C V Circuit primaire m³/h Q max. kW V secondaire m³/h	16 4.99 280 6.07	16 6.34 360 7.80	16 8.58 490 10.62	15 9.69 560 12.14	15 4.39 280 6.07	14 5.59 360 7.80	14 7.59 490 10.62	13 8.58 560 12.14
45/10 °C	T retour Circuit primaire °C V Circuit primaire m³/h Q max. kW V secondaire m³/h	19 4.57 245 6.07	18 5.85 315 7.80	18 7.92 430 10.65	18 8.94 490 12.14	17 4.02 245 6.07	17 5.13 315 7.80	17 6.98 430 10.65	16 7.90 490 12.14
45/15 °C	T retour Circuit primaire °C V Circuit primaire m³/h Q max. kW V secondaire m³/h	21 4.15 210 6.07	21 5.30 270 7.80	21 7.24 370 10.69	20 8.15 420 12.14	20 3.64 210 6.07	20 4.66 270 7.80	20 6.37 370 10.69	19 7.18 420 12.14
45/20 °C	T retour Circuit primaire °C V Circuit primaire m³/h Q max. kW V secondaire m³/h	24 3.71 175 6.07	24 4.75 225 7.80	24 6.51 310 10.75	24 7.31 350 12.14	23 3.24 175 6.07	23 4.15 225 7.80	23 5.71 310 10.75	23 6.42 350 12.14

T retour Circuit primaire °C
V Circuit primaire m³/h
Q max. kW
V secondaire m³/h

température de retour primaire
débit volumique primaire
puissance
débit volumique secondaire

Les caractéristiques techniques indiquées se rapportent à la pleine charge respective du module.

Performances

TransTherm® aqua F


N	Appartements individuels logement standard selon DIN 4708	Besoins en chaleur de pointe logement standard selon DIN 4708 pour préparation 10 min	Débit volumique total eau chaude sanitaire débit de calcul selon DIN 4708	Facteur de simultanéité	Débit volumique de pointe (ECS) selon DIN 4708	Débit volumique de pointe (ECS)	Débit volumique de pointe (ECS)	Débit volumique de pointe (ECS)	Puissance de pointe (ECS)	Débit volumique de pointe TransTherm® aqua F (ECS)	Débit volumique de pointe TransTherm® aqua F (ECS)	Débit volumique de pointe TransTherm® aqua F (ECS)	Débit volumique de pointe TransTherm® aqua F (ECS)	Puissance chauffe-eau TransTherm® aqua F	Type	TransTherm® aqua F	Volume eau de chauffage nécessaire à 70/30 °C (40 K)	Volume tampon eau de chauffage nécessaire à 70/30 °C (40 K)	Type	Temps: 20 min 70/30 °C (40 K)	Temps: 30 min 70/30 °C (40 K)	Temps: 60 min 70/30 °C (40 K)	Puissance de recharge nécessaire	Puissance de recharge nécessaire
	[Wh]	[l/s]		[l/s]	[l/min]	[m³/h]	[kW]	[l/s]	[l/min]	[m³/h]	[kW]	[m³]	[m³]	[kW]	[kW]	[kW]								
1	5820	0.17	1.00	0.17	10.01	0.60	35	0.24	14.3	0.86	50	(6-10)	0.13	0.16	(200)	23	15	8						
2	11640	0.33	0.680	0.23	13.61	0.82	47	0.24	14.3	0.86	50	(6-10)	0.17	0.22	(200)	31	21	10						
3	17460	0.50	0.544	0.27	16.33	0.98	57	0.43	25.8	1.55	90	(6-16)	0.20	0.27	(300)	37	25	12						
4	23280	0.67	0.466	0.31	18.66	1.12	65	0.43	25.8	1.55	90	(6-16)	0.23	0.30	(300)	42	28	14						
5	29100	0.83	0.415	0.35	20.77	1.25	72	0.43	25.8	1.55	90	(6-16)	0.26	0.34	(500)	47	31	16						
6	34920	1.00	0.377	0.38	22.64	1.36	79	0.43	25.8	1.55	90	(6-16)	0.28	0.37	(500)	51	34	17						
7	40740	1.17	0.349	0.41	24.45	1.47	85	0.43	25.8	1.55	90	(6-16)	0.31	0.40	(500)	55	37	18						
8	46560	1.33	0.349	0.47	27.94	1.68	97	0.55	33.0	1.98	115	(6-20)	0.35	0.45	(500)	63	42	21						
9	52380	1.50	0.308	0.46	27.74	1.66	97	0.55	33.0	1.98	115	(6-20)	0.35	0.45	(500)	63	42	21						
10	58200	1.67	0.292	0.49	29.23	1.75	102	0.55	33.0	1.98	115	(6-20)	0.37	0.47	(500)	66	44	22						
11	64020	1.83	0.279	0.51	30.72	1.84	107	0.55	33.0	1.98	115	(6-20)	0.38	0.50	(500)	70	46	23						
12	69840	2.00	0.268	0.54	32.19	1.93	112	0.55	33.0	1.98	115	(6-20)	0.40	0.52	(500)	73	49	24						
13	75660	2.17	0.258	0.56	33.57	2.01	117	0.55	33.0	1.98	115	(6-20)	0.42	0.55	(500)	76	51	25						
14	81480	2.34	0.249	0.58	34.89	2.09	122	0.84	50.2	3.01	175	(6-30)	0.44	0.57	(500)	79	53	26						
15	87300	2.50	0.242	0.61	36.33	2.18	127	0.84	50.2	3.01	175	(6-30)	0.45	0.59	(800)	82	55	27						
16	93120	2.67	0.235	0.63	37.63	2.26	131	0.84	50.2	3.01	175	(6-30)	0.47	0.61	(800)	85	57	28						
17	98940	2.84	0.228	0.65	38.79	2.33	135	0.84	50.2	3.01	175	(6-30)	0.49	0.63	(800)	88	59	29						
18	104760	3.00	0.223	0.67	40.17	2.41	140	0.84	50.2	3.01	175	(6-30)	0.50	0.65	(800)	91	61	30						
19	110580	3.17	0.217	0.69	41.27	2.48	144	0.84	50.2	3.01	175	(6-30)	0.52	0.67	(800)	94	62	31						
20	116400	3.34	0.212	0.71	42.44	2.55	148	0.84	50.2	3.01	175	(6-30)	0.53	0.69	(800)	96	64	32						
21	122220	3.50	0.208	0.73	43.72	2.62	153	0.84	50.2	3.01	175	(6-30)	0.55	0.71	(800)	99	66	33						
22	128040	3.67	0.204	0.75	44.92	2.70	157	0.84	50.2	3.01	175	(6-30)	0.56	0.73	(800)	102	68	34						
23	133860	3.84	0.200	0.77	46.04	2.76	161	0.84	50.2	3.01	175	(6-30)	0.58	0.75	(800)	104	70	35						
24	139680	4.00	0.196	0.78	47.08	2.82	164	0.84	50.2	3.01	175	(6-30)	0.59	0.77	(800)	107	71	36						
25	145500	4.17	0.193	0.80	48.29	2.90	168	0.84	50.2	3.01	175	(6-30)	0.60	0.78	(800)	110	73	37						
26	151320	4.34	0.190	0.82	49.44	2.97	173	0.84	50.2	3.01	175	(6-30)	0.62	0.80	(800)	112	75	37						
27	157140	4.50	0.187	0.84	50.53	3.03	176	0.84	50.2	3.01	175	(6-30)	0.63	0.82	(800)	115	76	38						
28	162960	4.67	0.184	0.86	51.56	3.09	180	0.84	50.2	3.01	175	(6-30)	0.64	0.84	(800)	117	78	39						
29	168780	4.84	0.181	0.88	52.54	3.15	183	1.10	65.8	3.95	230	(6-40)	0.66	0.85	(800)	119	79	40						
30	174600	5.00	0.179	0.90	53.75	3.22	188	1.10	65.8	3.95	230	(6-40)	0.67	0.87	(1000)	122	81	41						
31	180420	5.17	0.176	0.91	54.61	3.28	191	1.10	65.8	3.95	230	(6-40)	0.68	0.89	(1000)	124	83	41						
32	186240	5.34	0.174	0.93	55.73	3.34	194	1.10	65.8	3.95	230	(6-40)	0.70	0.91	(1000)	126	84	42						
33	192060	5.50	0.172	0.95	56.81	3.41	198	1.10	65.8	3.95	230	(6-40)	0.71	0.92	(1000)	129	86	43						
34	197880	5.67	0.170	0.96	57.85	3.47	202	1.10	65.8	3.95	230	(6-40)	0.72	0.94	(1000)	131	87	44						
35	203700	5.84	0.168	0.98	58.85	3.53	205	1.10	65.8	3.95	230	(6-40)	0.74	0.96	(1000)	133	89	44						
36	209520	6.01	0.166	1.00	59.81	3.59	209	1.10	65.8	3.95	230	(6-40)	0.75	0.97	(1000)	136	90	45						
37	215340	6.17	0.164	1.01	60.73	3.64	212	1.10	65.8	3.95	230	(6-40)	0.76	0.99	(1000)	138	92	46						
38	221160	6.34	0.163	1.03	61.99	3.72	216	1.10	65.8	3.95	230	(6-40)	0.78	1.01	(1000)	141	94	47						
39	226980	6.51	0.161	1.05	62.84	3.77	219	1.10	65.8	3.95	230	(6-40)	0.79	1.02	(1000)	143	95	48						
40	232800	6.67	0.159	1.06	63.65	3.82	222	1.10	65.8	3.95	230	(6-40)	0.80	1.03	(1000)	144	96	48						
41	238620	6.84	0.158	1.08	64.84	3.89	226	1.10	65.8	3.95	230	(6-40)	0.81	1.05	(1000)	147	98	49						
42	244440	7.01	0.156	1.09	65.58	3.93	229	1.10	65.8	3.95	230	(6-40)	0.82	1.07	(1000)	149	99	50						
43	250260	7.17	0.155	1.11	66.71	4.00	233	1.10	65.8	3.95	230	(6-40)	0.83	1.08	(1000)	151	101	50						
44	256080	7.34	0.154	1.13	67.82	4.07	237	1.31	78.8	4.73	275	(6-50)	0.85	1.10	(1500)	154	103	51						
45	261900	7.51	0.152	1.14	68.46	4.11	239	1.31	78.8	4.73	275	(6-50)	0.86	1.11	(1500)	155	104	52						
46	267720	7.67	0.151	1.16	69.52	4.17	243	1.31	78.8	4.73	275	(6-50)	0.87	1.13	(1500)	158	105	53						
47	273540	7.84	0.150	1.18	70.56	4.23	246	1.31	78.8	4.73	275	(6-50)	0.88	1.15	(1500)	160	107	53						
48	279360	8.01	0.149	1.19	71.58	4.29	250	1.31	78.8	4.73	275	(6-50)	0.89	1.16	(1500)	162	108	54						
49	285180	8.17	0.148	1.21	72.58	4.35	253	1.31	78.8	4.73	275	(6-50)	0.91	1.18	(1500)	165	110	55						
50	291000	8.34	0.146	1.22	73.06	4.38	255	1.31	78.8	4.73	275	(6-50)	0.91	1.19	(1500)	166	110	55						
51	296820	8.51	0.145	1.23	74.01	4.44	258	1.31	78.8	4.73	275	(6-50)	0.93	1.20	(1500)	168	112							

Performances**TransTherm® aqua F (6-60)**


Performances		Q	VS	VS	VS	Accumulateur d'énergie
primaire	secondaire	kW	l/s	l/min	m³/h	Volume min. en l ¹⁾
70 °C/30 °C	10 °C/60 °C	350	1.67	100.33	6.02	1405
65 °C/30 °C	10 °C/60 °C	220	1.05	63.07	3.78	883
65 °C/30 °C	10 °C/55 °C	315	1.67	100.33	6.02	1405
65 °C/30 °C	10 °C/50 °C	280	1.67	100.33	6.02	1405
60 °C/30 °C	10 °C/55 °C	255	1.35	81.22	4.87	1137
60 °C/30 °C	10 °C/50 °C	280	1.67	100.33	6.02	1405
55 °C/30 °C	10 °C/50 °C	230	1.37	82.42	4.95	1154
55 °C/30 °C	10 °C/45 °C	245	1.67	100.33	6.02	1405

**TransTherm® aqua F (6-70)**


Performances		Q	VS	VS	VS	Accumulateur d'énergie
primaire	secondaire	kW	l/s	l/min	m³/h	Volume min. en l ¹⁾
70 °C/30 °C	10 °C/60 °C	450	2.15	129.00	7.74	1806
65 °C/30 °C	10 °C/60 °C	280	1.34	80.27	4.82	1124
65 °C/30 °C	10 °C/55 °C	405	2.15	129.00	7.74	1806
65 °C/30 °C	10 °C/50 °C	360	2.15	129.00	7.74	1806
60 °C/30 °C	10 °C/55 °C	320	1.70	101.93	6.12	1427
60 °C/30 °C	10 °C/50 °C	360	2.15	129.00	7.74	1806
55 °C/30 °C	10 °C/50 °C	290	1.73	103.92	6.24	1455
55 °C/30 °C	10 °C/45 °C	315	2.15	129.00	7.74	1806

**TransTherm® aqua F (6-80)**

Performances		Q	VS	VS	VS	Accumulateur d'énergie
primaire	secondaire	kW	l/s	l/min	m³/h	Volume min. en l ¹⁾
70 °C/30 °C	10 °C/60 °C	580	2.77	166.27	9.98	2328
65 °C/30 °C	10 °C/60 °C	380	1.82	108.93	6.54	1525
65 °C/30 °C	10 °C/55 °C	530	2.81	168.81	10.13	2363
65 °C/30 °C	10 °C/50 °C	490	2.93	175.58	10.54	2458
60 °C/30 °C	10 °C/55 °C	420	2.23	133.78	8.03	1873
60 °C/30 °C	10 °C/50 °C	485	2.90	173.79	10.43	2433
55 °C/30 °C	10 °C/50 °C	380	2.27	136.17	8.17	1906
55 °C/30 °C	10 °C/45 °C	430	2.93	176.10	10.57	2465

**TransTherm® aqua F (6-90)**

Performances		Q	VS	VS	VS	Accumulateur d'énergie
primaire	secondaire	kW	l/s	l/min	m³/h	Volume min. en l ¹⁾
70 °C/30 °C	10 °C/60 °C	700	3.34	200.67	12.04	2809
65 °C/30 °C	10 °C/60 °C	520	2.48	149.07	8.94	2087
65 °C/30 °C	10 °C/55 °C	630	3.34	200.67	12.04	2809
65 °C/30 °C	10 °C/50 °C	560	3.34	200.67	12.04	2809
60 °C/30 °C	10 °C/55 °C	530	2.81	168.81	10.13	2363
60 °C/30 °C	10 °C/50 °C	560	3.34	200.67	12.04	2809
55 °C/30 °C	10 °C/50 °C	480	2.87	172.00	10.32	2408
55 °C/30 °C	10 °C/45 °C	490	3.34	200.67	12.04	2809



¹⁾ Le calcul du volume de l'accumulateur d'énergie dépend de la différence de température. On se base ici sur une différence de température de 0.7 et sur de brèves pauses de soutirage de 2. Voir la détermination du volume d'accumulateur tampon nécessaire.

Performances

Détermination du volume d'accumulateur tampon nécessaire

Une station d'eau courante est, en général, reliée à un accumulateur tampon d'eau de chauffage pour la préparation de l'énergie nécessaire au chauffage de l'eau sanitaire. Le volume de l'accumulateur tampon d'eau de chauffage est fonction des besoins en eau chaude de l'installation, de la température de stockage dans l'accumulateur tampon d'eau de chauffage ainsi que du comportement de l'utilisateur.

$$VP = V \times t \times (Tp/Tww) \times Sn$$


VP	Volume minimal nécessaire de l'accumulateur tampon d'eau de chauffage
V	Débit de pointe calculé pour le module d'eau courante
t	Durée pendant laquelle le débit de pointe est nécessaire. La valeur peut, par ex., être fonction de la durée du remplissage du bac, des indications de l'utilisateur ou de la valeur de référence de DIN 4708 (10 min)
(Tp/Tww)	Pour la différence de température entre accumulateur tampon d'eau de chauffage et eau sanitaire 0.5 pour une différence de température élevée (90/45 °C par ex.) 0.7 pour une différence de température moyenne (70/45 °C par ex.) 1 pour une différence de température faible (55/45 °C par ex.)
Sn	Facteur de sécurité pour tenir compte du comportement de l'utilisateur 1 pauses de soutirage normales 2 pauses de soutirage courtes 3...4 pauses de soutirage très courtes

Exemple de calcul

VP	V	t	(Tp/Tww)	Sn
(l)	(l/min)	(min)		
1576	78.8	10.0	1.0	2.0

Résultat
Entrée

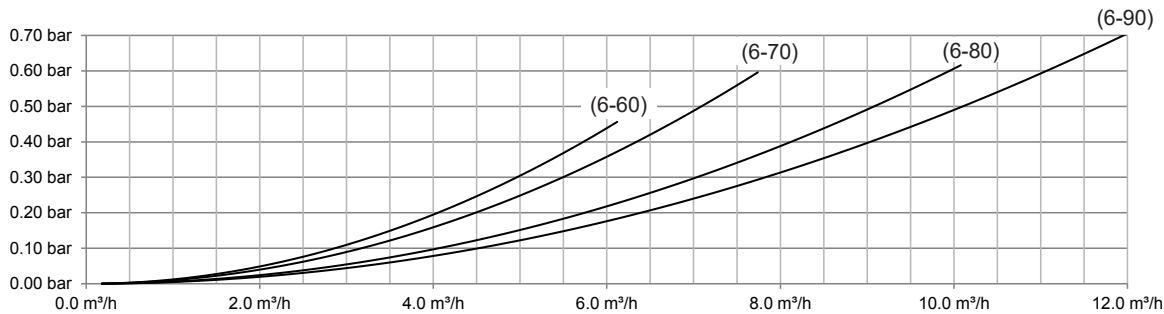
Perte de charge (ΔP / Q max) - côté eau sanitaire (secondaire)




Courbes caractéristiques de circulateurs

pour kit de circulation 3/4"

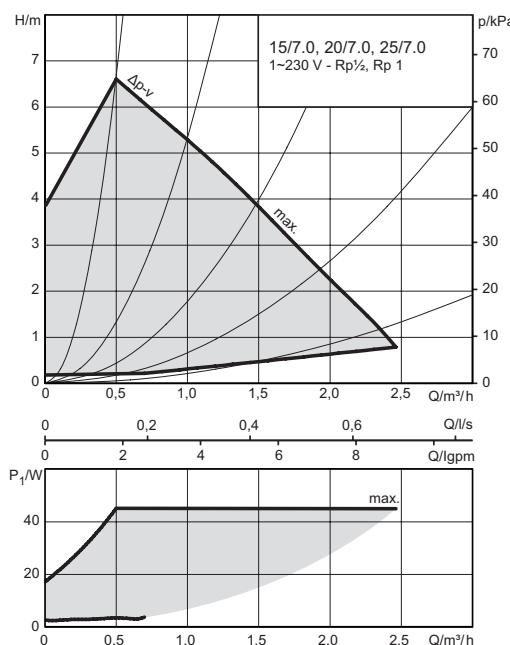
Δp -v (variable)





Vitesse constante

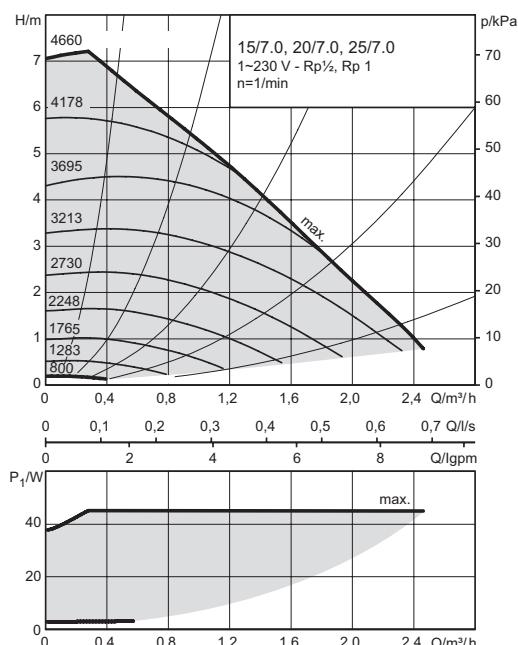

pour kit de circulation 1" et 1 1/4"

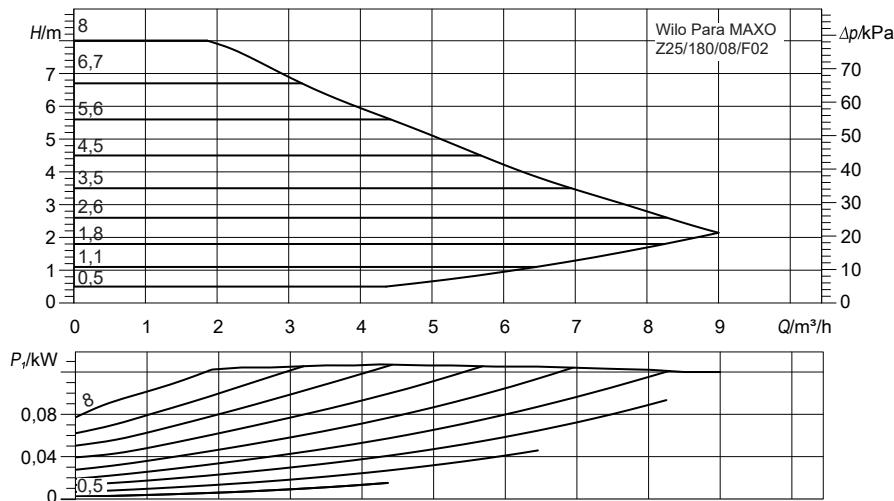

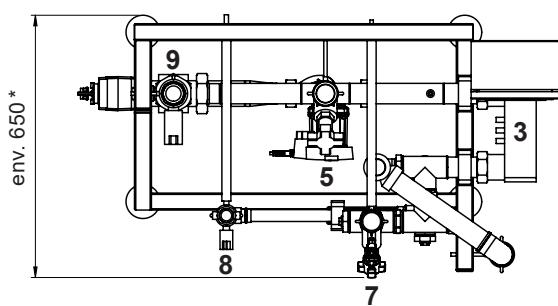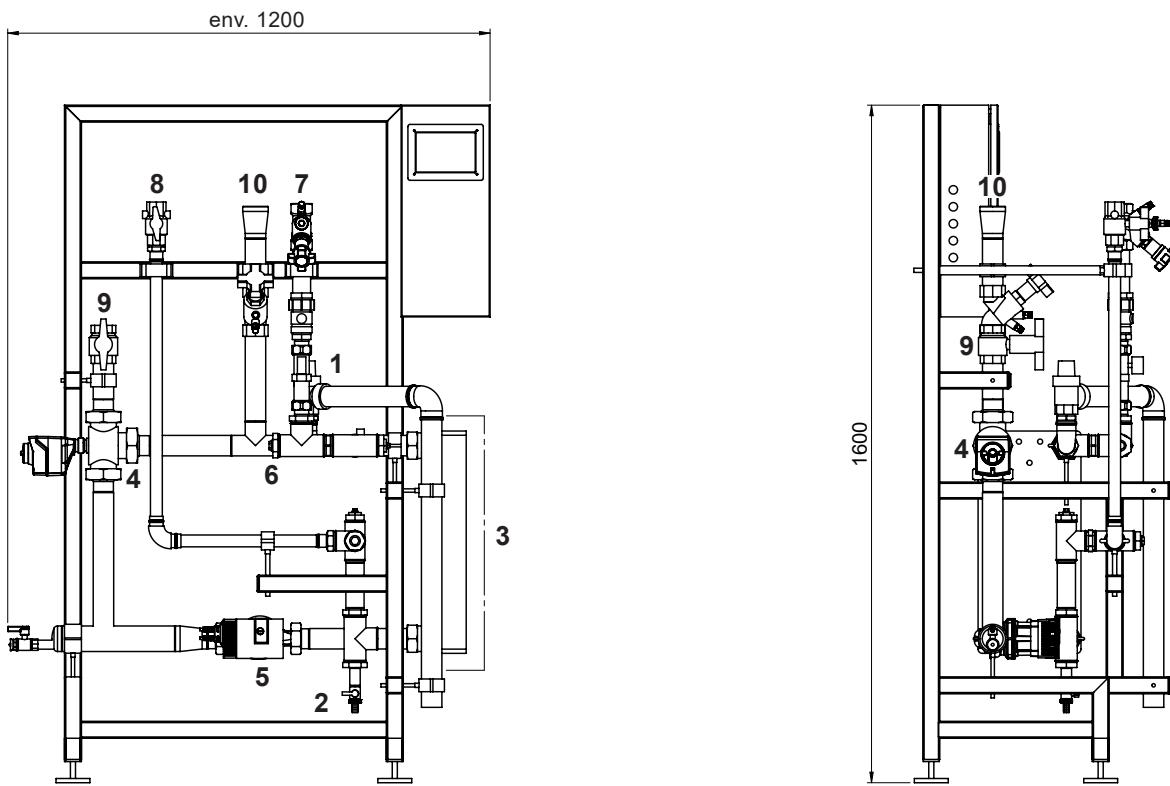
Module d'eau courante TransTherm® aqua F (6-60)
(Cotes en mm)



* avec circulation 680

- 1 Soupe de sécurité
Eau chaude 10 bars
- 2 Robinets de remplissage/vidange
- 3 Echangeur de chaleur
- 4 Vanne trois voies
- 5 Circulateur
- 6 Circulation DN 32, Rp 1 1/4" (DN 25, Rp 1") (fil. int.)
- 7 Eau froide DN 32, Rp 1 1/4" (fil. int.)
- 8 Eau chaude DN 32, Rp 1 1/4" (fil. int.)
- 9 Départ eau de chauffage DN 40, Rp 1 1/2" (fil. int.)
- 10 Retour eau de chauffage DN 40, Rp 1 1/2" (fil. int.)

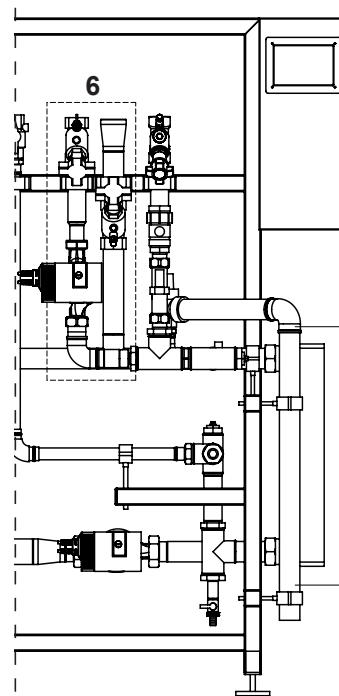Version y c. jeu de circulation






TransTherm® aqua F Poids en kg

(6-60)

123

Module d'eau courante TransTherm® aqua F (6-70)

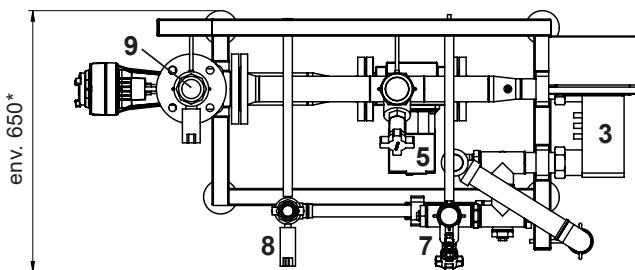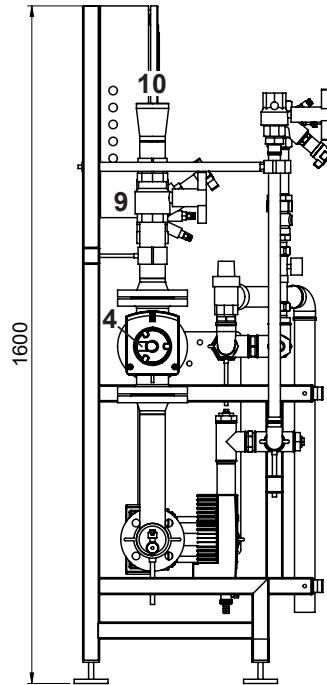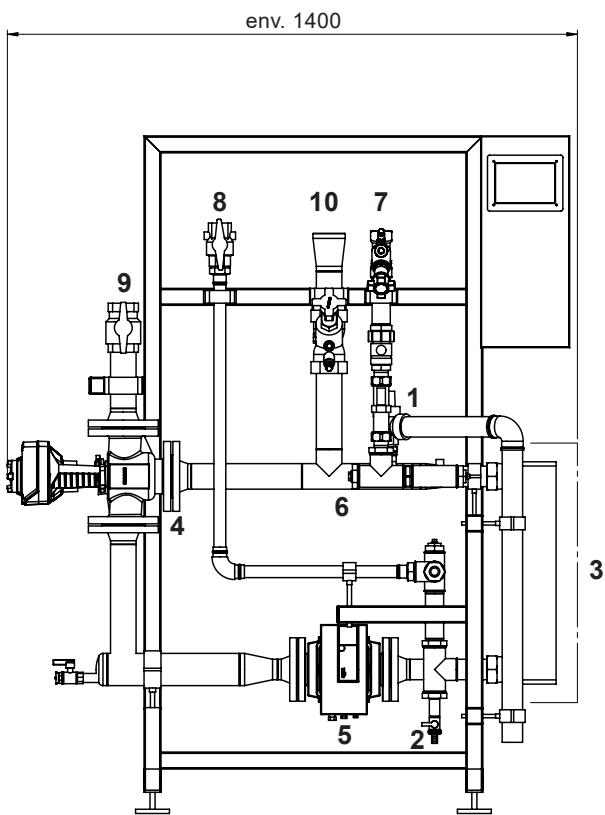
(Cotes en mm)



* avec circulation 680

- 1 Soupape de sécurité
Eau chaude 10 bars
- 2 Robinets de remplissage/vidange
- 3 Echangeur de chaleur
- 4 Vanne trois voies
- 5 Circulateur
- 6 Circulation DN 32, Rp 1 1/4" (DN 25, Rp 1") (fil. int.)
- 7 Eau froide DN 32, Rp 1 1/4" (fil. int.)
- 8 Eau chaude DN 32, Rp 1 1/4" (fil. int.)
- 9 Départ eau de chauffage DN 50, Rp 2" (fil. int.)
- 10 Retour eau de chauffage DN 50, Rp 2" (fil. int.)

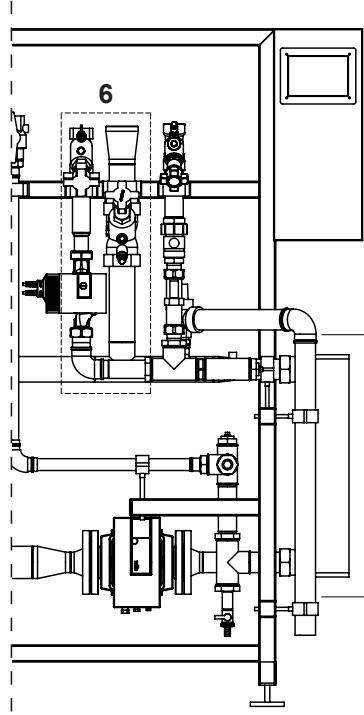Version y c. jeu de circulation







TransTherm® aqua F Poids en kg

(6-70)

172

Module d'eau courante TransTherm® aqua F (6-80)
(Cotes en mm)

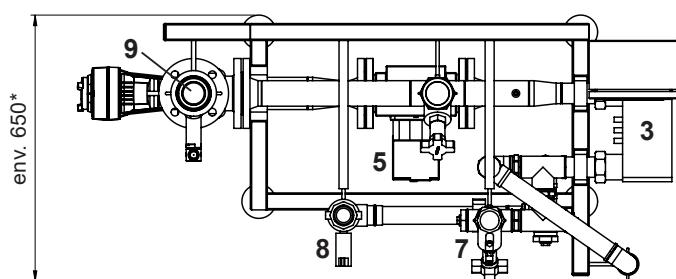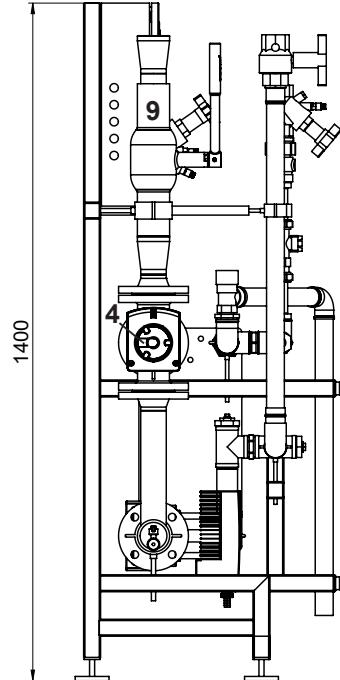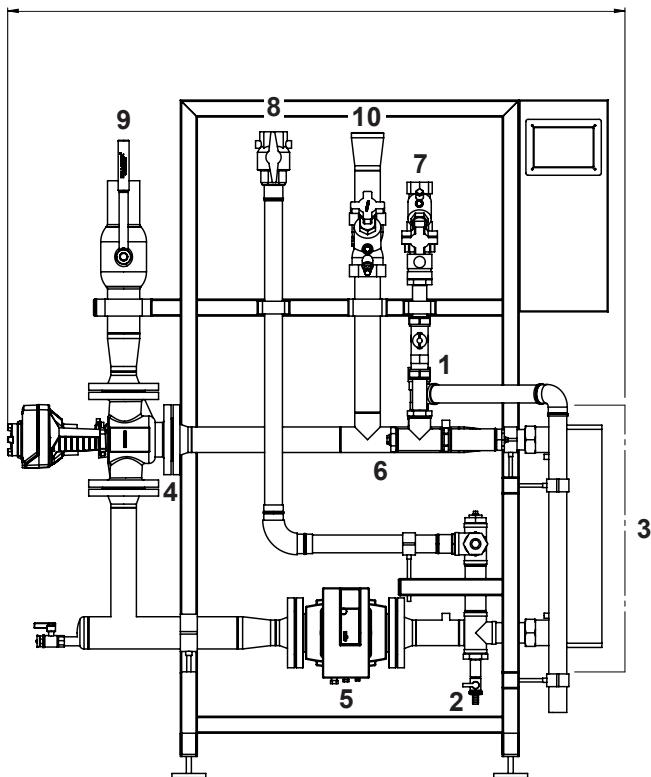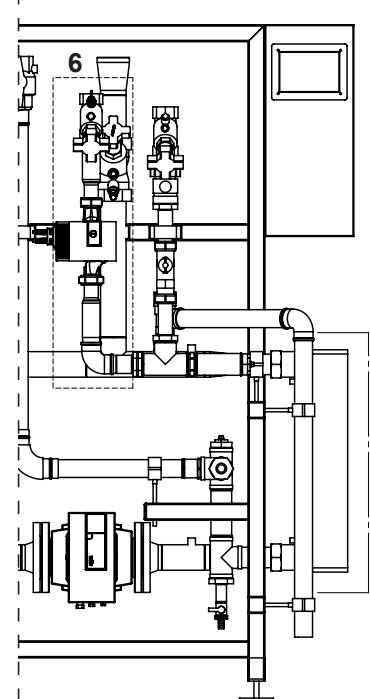env. 1500

**Version y c. jeu de circulation**

* avec circulation 680

- 1 Soupe de sécurité
Eau chaude 10 bars
- 2 Robinets de remplissage/vidange
- 3 Echangeur de chaleur
- 4 Vanne trois voies
- 5 Circulateur
- 6 Circulation DN 32, Rp 1 1/4" (DN 25, Rp 1") (fil. int.)
- 7 Eau froide DN 40, Rp 1 1/2" (fil. int.)
- 8 Eau chaude DN 40, Rp 1 1/2" (fil. int.)
- 9 Départ eau de chauffage DN 65 AE (extrémité à souder)
- 10 Retour eau de chauffage DN 65 AE (extrémité à souder)

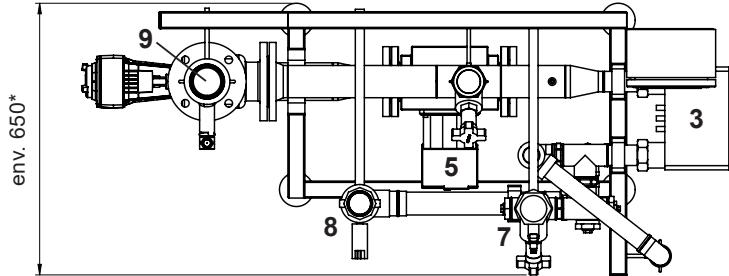
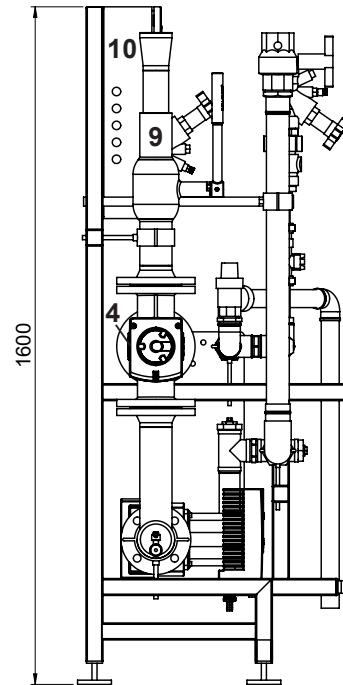
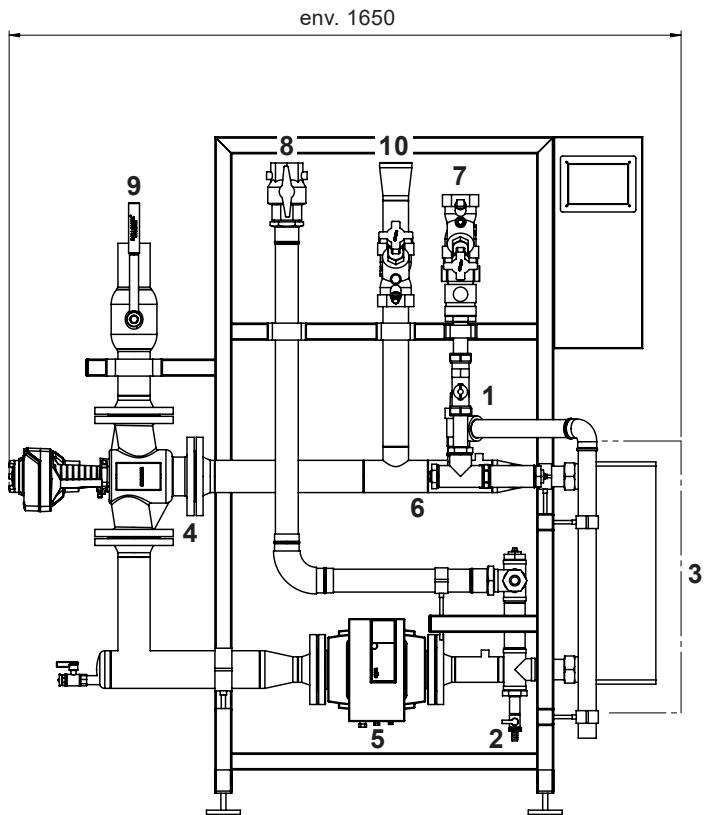
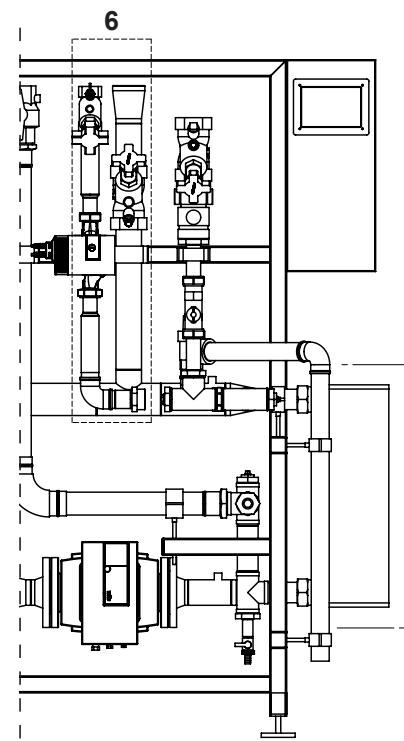
TransTherm® aqua F Poids en kg

(6-80)

202

Module d'eau courante TransTherm® aqua F (6-90)

(Cotes en mm)

**Version y c. jeu de circulation**

* avec circulation 700

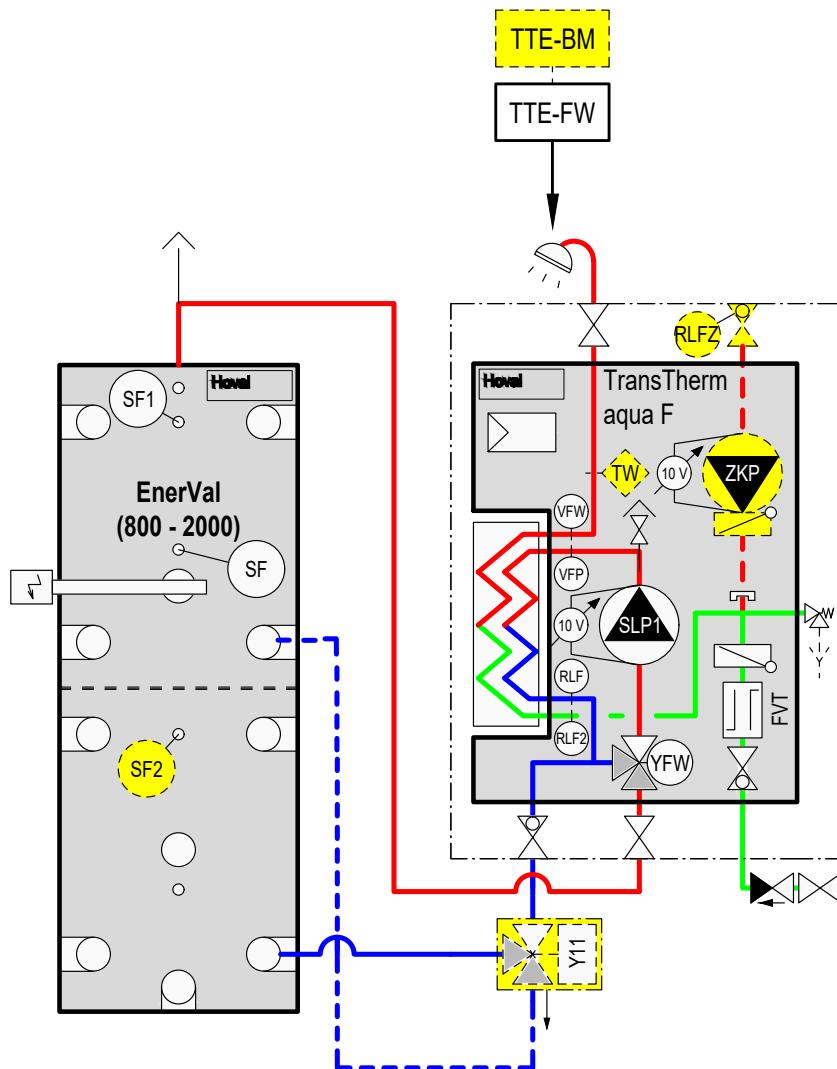
- 1 Soupape de sécurité
Eau chaude 10 bars
- 2 Robinets de remplissage/vidange
- 3 Echangeur de chaleur
- 4 Vanne trois voies
- 5 Circulateur
- 6 Circulation DN 32, Rp 1 1/4" (DN 25, Rp 1") (fil. int.)
- 7 Eau froide DN 50, Rp 2" (fil. int.)
- 8 Eau chaude DN 50, Rp 2" (fil. int.)
- 9 Départ eau de chauffage DN 65 AE (extrémité à souder)
- 10 Retour eau de chauffage DN 65 AE (extrémité à souder)

TransTherm® aqua F Poids en kg

(6-90)

214

Production d'eau chaude
TransTherm® aqua F



TTE-FW	Module de base chauffage à distance/ECS
TW	Surveillant de température de départ (si nécessaire)
VFP	Sonde de départ primaire
VFW	Sonde de départ eau chaude sanitaire
RLF	Sonde de retour primaire
RLF2	Sonde de retour eau froide sanitaire
SF	Sonde de chauffe-eau
SF1	Sonde de chauffe-eau 1
RLFZ	Sonde de circulation
SLP1	Pompe de charge chauffe-eau primaire
FVT	Détecteur de débit
YFW	Vanne à trois voies avec servomoteur
ZKP	Pompe de circulation
Y11	Commutation de retour avec servomoteur

En option
BM
SF2

Module de commande TopTronic® E
Sonde de chauffe-eau 2

Système d'écoulement de chauffe-eau

Composé de:

- Module d'eau courante TransTherm® aqua FS
- Accumulateur-tampon d'énergie (en option)

Module d'eau courante

TransTherm® aqua FS

Composé de:

Circuit de charge départ:

- robinet à boisseau sphérique avec poignée thermomètre
- vanne trois voies
- entraînement Siemens SAT 61 (0-10 V)
- pompe Stratos
- manchon pour sonde avec câble M10 x 1
- manchon pour capteur AGFW

Circuit de charge retour HT:

- limiteur de débit volumique Hydrocontrol VTR
- raccord de mesure OVENTROP set 2
- vanne trois voies
- entraînement Siemens SAT 61 (0-10 V)
- manchon pour sonde avec câble M10 x 1
- manchon pour capteur AGFW

Circuit de charge retour BT:

- limiteur de débit volumique Hydrocontrol VTR
- raccord de mesure OVENTROP set 2
- robinet à boisseau sphérique WESA 1533
- manchon pour sonde avec câble M10 x 1
- manchon pour capteur AGFW

Echangeur de chaleur réchauffeur:

- échangeur de chaleur à plaques DANFOSS

Echangeur de chaleur préchauffeur:

- échangeur de chaleur à plaques DANFOSS

Eau chaude sanitaire ECS:

- robinet à boisseau sphérique OVENTROP Optibal TW
- thermomètre bimétal OVENTROP TW
- soupape d'échantillonnage OVENTROP Aquastrom P (option)
- robinet à boisseau sphérique OVENTROP
- manchon pour capteur AGFW

Circulation d'eau chaude sanitaire CECS:

- limiteur de débit volumique Aquastrom
- soupape d'échantillonnage OVENTROP Aquastrom P
- raccord de mesure OVENTROP
- Circulateur
- clapet anti-retour TS73S
- manchon pour capteur AGFW

Eau sanitaire ES:

- limiteur de débit volumique Aquastrom C
- clapet anti-retour ROSSWEINER
- adaptateur
- détecteur de débit volumique HUBA
- robinet à boisseau sphérique OVENTROP
- manchon pour capteur AGFW
- membrane soupape de sécurité

Armoire de commande régulation:

- boîtier d'armoire de commande SCHNEIDER
- régulation TTE-FW
- fusibles
- prises femelles
- bornes



Gamme de modèles

Module d'eau courante

TransTherm® aqua FS type	Puissance kW
(7-10)	50
(7-16)	90
(7-20)	130
(7-30)	175
(7-40)	220
(7-50)	275
(7-60)	358
(7-70)	453
(7-80)	569
(7-90)	717

Châssis au sol:

- châssis avec couche de protection anticorrosion RAL 9005
- pieds réglables en hauteur et antivibratoires

Isolation thermique:

- isolation thermique des échangeurs de chaleur avec éléments EPP de 30 mm
- isolation thermique de la tuyauterie avec éléments EPP. épaisseur d'isolation 50 % selon EnEV
- noir foncé, similaire à RAL 9005
- convient aux pièces humides
- sans CFC
- inflammable normalement selon DIN 4102-1 et EN 13501-1 (classe de feu: B2)
- pas de décoloration ni de détachement de l'isolation sous l'influence d'UV

Livraison

- L'accumulateur-tampon d'énergie nécessaire n'est pas compris dans la livraison

Sur site

- Raccordement électrique du régulateur

Accumulateurs-tampons d'énergie appropriés

voir chapitre séparé

Régulation TopTronic® E

Module de base TopTronic® E chauffage à distance/ECS

- Régulateur de commande d'installations de chauffage à distance dans des réseaux non communicatifs et des consommateurs correspondants avec fonctions de régulation intégrées pour
 - régulation de vanne primaire
 - gestion de l'installation en cascade
 - 1 circuit de chauffage avec vanne mélangeuse
 - 1 circuit de chauffage sans vanne mélangeuse
 - 1 circuit de charge d'eau chaude
 - diverses fonctions supplémentaires
- Diverses fonctions pour ECS:
 - sélection de différents programmes de base (programmes hebdomadaires, mode économique, vacances jusqu'au, etc.)
 - divers modes de fonctionnement (par ex. mode prioritaire de l'accumulateur ou mode parallèle)
 - circuit de charge d'accumulateur côté primaire ou secondaire
 - critères de charge réglables (par ex. périodes de charge réglables, valeur de consigne minimale pas atteinte, etc.)

- critères de coupure réglables (par ex. valeur de consigne atteinte, valeur de consigne de la sonde inférieure atteinte, etc.)
- blocage de charge réglable (si la température de départ de charge est trop basse, si la température de consigne n'est pas atteinte, commande de circuit solaire en fonction de la température différentielle)
- Heures de commutation définissables de la commande de pompe de circulation
- Sonde extérieure
- Sonde plongeuse (sonde de chauffe-eau)
- Sonde appliquée (sonde de température de départ)
- Jeu de connecteurs complet pour module FW
- Pompes à régulation de vitesse

Aucune autre extension de module ou aucun autre module de régulation supplémentaire ne peut être monté dans l'armoire de commande!

Livraison

- Avec thermomètre, clapets anti-retour, robinets d'arrêt à boisseau sphérique côté eau sanitaire
- Tous les robinets nécessaires au fonctionnement, tels que collecteur d'impuretés, vanne de régulation de débit et d'arrêt, clapet anti-retour, robinets de vidange et de purge, sont montés

Attention

Des températures d'eau plus élevées (65 à 70 °C min.) apparaissent en cas de protection anti-légionnelle par désinfection thermique de l'eau chaude sanitaire. En fonction des propriétés de l'eau, elles peuvent augmenter la tendance à s'entarer des robinets et des échangeurs de chaleur montés et provoquer des échaudures sur les points de soutirage. Des mesures de protection correspondantes doivent être prises sur le site.

Option**Module de commande TopTronic® E**

- Concept de commande simple et intuitif
- Affichage des principaux états de fonctionnement
- Ecran de démarrage pouvant être configuré
- Sélection du mode de fonctionnement
- Programmes journaliers et hebdomadaires pouvant être configurés
- Commande de tous les modules bus CAN Hoval raccordés
- Assistant de mise en service
- Fonction de service et de maintenance
- Gestion des messages d'erreur
- Fonction d'analyse
- Affichage de la météo (avec l'option HovalConnect)
- Adaptation de la stratégie de chauffage sur la base des prévisions météorologiques (avec l'option HovalConnect)

Remarque

Le module de commande TopTronic® E destiné à l'utilisation du module de base chauffage à distance/ECS doit être commandé séparément!

**Informations supplémentaires sur
TopTronic® E**
voir rubrique «Régulations»

N° d'art.**Module d'eau courante de chauffe-eau****TransTherm® aqua FS**

Station entièrement montée avec deux échangeurs de chaleur à plaques pour la préparation d'eau chaude sanitaire selon le principe instantané et régulation intégrée Hoval TopTronic® E. Les accumulateurs d'énergie nécessaires ne sont pas compris dans la livraison.

TransTherm® aqua FS	Puissance kW	
(7-10)	50	8008 017
(7-16)	90	8008 018
(7-20)	130	8008 019
(7-30)	175	8008 020
(7-40)	220	8008 021
(7-50)	275	8008 022
(7-60)	358	8008 023
(7-70)	453	8008 024
(7-80)	569	8008 025
(7-90)	717	8008 026

**Version avec échangeur
de chaleur sans cuivre****TransTherm® aqua FS**

avec échangeur de chaleur sans cuivre

TransTherm® aqua FS	Puissance kW	
(7-10)	50	8008 027
(7-16)	90	8008 028
(7-20)	130	8008 029
(7-30)	175	8008 030
(7-40)	220	8008 031

N° d'art.



Module de commande TopTronic® E noir avec écran tactile couleur 4.3"

Pour la commande de tous les modules de régulation raccordés au système de bus (modules de base, solaires, tampons, etc.)

Raccordement au système de bus Hoval par connecteur RJ45 ou par bornes enfichables (0.75 mm² max.), construction plate avec possibilité de montage flexible

Montage:
dans le tableau de commande du générateur de chaleur

- dans le boîtier mural Hoval
- dans la partie frontale de l'armoire de commande,
- cadre brillant noir,
écran d'accueil personnalisable,
affichage de la météo actuelle ou des prévisions météo (possible uniquement en combinaison avec HovalConnect)

Composé de:

- module de commande TopTronic® E noir
- set de dispositif de serrage pour module de commande
- câble CAN RJ45-RAST 5, L = 500

6043 844



Souape d'échantillonnage DN 8 G 1/4"

pour TransTherm® aqua L, F, FS

Souape d'échantillonnage pouvant être soumise à la flamme pour analyses hygiénique-microbiologique.

2049 861



Séparateur de boues avec aimant

MB3/L DN 25 ... DN 50

Elimination rapide et continue de particules de boue et de poussière ferromagnétiques et non magnétiques.

Boîtier laiton

Séparation des boues jusqu'à une grandeur de particule de 5 micromètres.

Pression de service: max. 6 bars

Température de départ: max. 110 °C

Type	Raccord	Débit volumique m ³ /h pour 1.0 m/s vitesse d'écoulement	
MB3 DN 25	Rp 1"	2.0	2062 165
MBL DN 32	Rp 1 1/4"	3.6	2062 166
MBL DN 40	Rp 1 1/2"	5.0	2062 167
MBL DN 50	Rp 2"	7.5	2062 168

Autres séparateurs de boues
voir rubrique «Divers composants de système»

N° d'art.

Surveillant de température 0...120 °C
pour TransTherm® aqua L, F, FS

2048 299



**Surveillant de température de sécurité
70...130 °C**
pour TransTherm® aqua L, F, FS

2048 300



**Limiteur de température de sécurité
70...130 °C**
pour TransTherm® aqua L, F, FS

2049 619



**Douille plongeuse G 1/2" inox pour
thermostat**
pour TransTherm® aqua L, F, FS
Longueur de montage = 100 mm
Ø ext.: 8 mm, Ø int.: 6.5 mm

2048 285



**Douille plongeuse G 1/2" inox pour
2 thermostats**
pour TransTherm® aqua L, F, FS
Longueur de montage = 100 mm
Ø ext.: 15 mm, Ø int.: 13.5 mm

2048 288

Prestations de service



Mise en service

Pour que la garantie s'applique, la mise en service doit être réalisée par le service après vente de l'usine ou un spécialiste formé.

Pour la mise en service et des prestations de service complémentaires, veuillez contacter le service commercial Hoval.

Performances

TransTherm® aqua FS (de 7-10 à 7-50)

		Température de départ de l'eau de chauffage											
		55 °C (6-...)					60 °C (6-...)						
Eau chaude sanitaire	TransTherm® aqua FS secondaire	(10)	(16)	(20)	(30)	(40)	(50)	(10)	(16)	(20)	(30)	(40)	(50)
60/5 °C	T retour Circuit primaire °C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	✓ primaire m³/h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Q max. kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	✓ secondaire m³/h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60/10 °C	T retour Circuit primaire °C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	✓ primaire m³/h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Q max. kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	✓ secondaire m³/h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60/15 °C	T retour Circuit primaire °C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	✓ primaire m³/h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Q max. kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	✓ secondaire m³/h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60/20 °C	T retour Circuit primaire °C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	✓ primaire m³/h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Q max. kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	✓ secondaire m³/h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
55/5 °C	T retour Circuit primaire °C	-	-	-	-	-	-	30	30	30	30	30	30
	✓ primaire m³/h	-	-	-	-	-	-	1.25	2.04	2.51	3.71	4.76	5.66
	Q max. kW	-	-	-	-	-	-	43	70	86	127	163	194
	✓ secondaire m³/h	-	-	-	-	-	-	0.74	1.2	1.48	2.18	2.8	3.33
55/10 °C	T retour Circuit primaire °C	-	-	-	-	-	-	30	30	30	30	30	30
	✓ primaire m³/h	-	-	-	-	-	-	1.11	2.04	2.51	3.71	4.76	5.63
	Q max. kW	-	-	-	-	-	-	38	70	86	127	163	193
	✓ secondaire m³/h	-	-	-	-	-	-	0.73	1.34	1.64	2.43	3.12	3.69
55/15 °C	T retour Circuit primaire °C	-	-	-	-	-	-	30	30	30	30	30	30
	✓ primaire m³/h	-	-	-	-	-	-	0.76	1.46	1.95	3.06	4.23	5.4
	Q max. kW	-	-	-	-	-	-	26	50	67	105	145	185
	✓ secondaire m³/h	-	-	-	-	-	-	0.56	1.08	1.44	2.26	3.12	3.98
55/20 °C	T retour Circuit primaire °C	-	-	-	-	-	-	30	30	30	30	30	30
	✓ primaire m³/h	-	-	-	-	-	-	0.47	0.9	1.17	1.9	2.63	3.36
	Q max. kW	-	-	-	-	-	-	16	31	40	65	90	115
	✓ secondaire m³/h	-	-	-	-	-	-	0.39	0.76	0.99	1.6	2.22	2.83
50/5 °C	T retour Circuit primaire °C	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	✓ primaire m³/h	1.29	2.03	2.51	3.67	4.72	5.66	1.28	2.04	2.51	3.71	4.76	5.63
	Q max. kW	37	58	72	105	135	162	44	70	86	127	163	193
	✓ secondaire m³/h	0.71	1.11	1.37	2	2.58	3.09	0.84	1.34	1.64	2.43	3.12	3.69
50/10 °C	T retour Circuit primaire °C	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	✓ primaire m³/h	1.29	2.03	2.51	3.67	4.72	5.66	1.28	2.04	2.51	3.73	4.81	5.69
	Q max. kW	38	58	72	105	135	162	44	70	86	128	165	195
	✓ secondaire m³/h	0.82	1.25	1.77	2.26	2.9	3.48	0.95	1.51	1.85	2.75	3.55	4.19
50/15 °C	T retour Circuit primaire °C	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	✓ primaire m³/h	1.29	2.03	2.51	3.67	4.72	5.66	1.11	1.95	2.48	3.76	4.76	5.69
	Q max. kW	37	58	72	105	135	162	38	67	85	129	163	195
	✓ secondaire m³/h	0.91	1.43	1.77	2.58	3.32	3.99	0.94	1.65	2.09	3.18	4.01	4.8
50/20 °C	T retour Circuit primaire °C	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	✓ primaire m³/h	1.15	2.03	2.55	3.7	4.75	5.69	0.96	1.69	2.13	3.24	3.63	5.16
	Q max. kW	33	58	73	106	136	163	33	58	73	111	145	177
	✓ secondaire m³/h	0.95	1.67	2.1	3.05	3.91	4.69	0.95	1.67	2.1	3.19	4.17	5.09
45/5 °C	T retour Circuit primaire °C	19	18	18	18	18	17	17	16	16	16	16	15
	✓ primaire m³/h	0.86	1.91	2.9	2.9	3.8	4.61	0.86	1.92	2.91	2.91	3.82	4.63
	Q max. kW	35	80	123	123	162	199	42	95	145	145	192	235
	✓ secondaire m³/h	0.76	1.73	2.65	2.65	3.50	4.27	0.90	2.05	3.13	3.13	4.14	5.05
45/10 °C	T retour Circuit primaire °C	21	21	20	20	20	20	20	19	19	19	18	18
	✓ primaire m³/h	0.86	1.91	2.89	2.89	3.81	4.62	0.86	1.92	2.84	2.84	3.63	4.32
	Q max. kW	33	74	114	114	151	185	39	89	133	133	172	207
	✓ secondaire m³/h	0.81	1.84	2.81	2.81	3.74	4.56	0.97	2.20	3.29	3.29	4.25	5.09
45/15 °C	T retour Circuit primaire °C	24	23	23	23	23	23	23	22	21	21	21	21
	✓ primaire m³/h	0.86	1.91	2.91	2.91	3.81	4.62	0.87	1.8	2.61	2.61	3.33	3.98
	Q max. kW	30	69	106	106	139	170	37	78	115	115	148	178
	✓ secondaire m³/h	0.88	1.99	3.05	3.05	4.02	4.90	1.07	2.26	3.31	3.31	4.26	5.12
45/20 °C	T retour Circuit primaire °C	27	26	26	26	26	26	25	25	24	24	24	24
	✓ primaire m³/h	0.86	1.92	2.91	2.91	3.71	4.41	0.85	1.63	2.36	2.36	3.02	3.61
	Q max. kW	27	63	96	96	124	148	33	65	96	96	123	148
	✓ secondaire m³/h	0.96	2.18	3.33	3.33	4.28	5.13	1.16	2.27	3.32	3.32	4.28	5.14

T retour Circuit primaire °C température de retour primaire

✓ primaire m³/h débit volumique primaire

Q max. kW puissance

✓ secondaire m³/h débit volumique secondaire

Les caractéristiques techniques indiquées se rapportent à la pleine charge respective du module.

Performances

TransTherm® aqua FS (de 7-10 à 7-50)

				Température de départ de l'eau de chauffage											
				65 °C (6-...)					70 °C (6-...)						
Eau chaude sanitaire		TransTherm® aqua FS secondaire		(10)	(16)	(20)	(30)	(40)	(50)	(10)	(16)	(20)	(30)	(40)	(50)
60/5 °C	T retour Circuit primaire	°C	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	⋮ primaire	m³/h	1.08	1.88	2.5	3.73	4.84	5.77	1.32	2.09	2.86	3.76	4.49	5.72	
	Q max.	kW	43	75	100	149	193	230	60	95	133	171	209	260	
	⋮ secondaire	m³/h	0.67	1.17	1.55	2.33	3.01	3.59	0.94	1.48	2.29	2.67	3.59	4.06	
60/10 °C	T retour Circuit primaire	°C	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	⋮ primaire	m³/h	0.8	1.5	2.01	3.16	4.34	5.39	1.08	1.94	2.80	3.77	4.73	5.92	
	Q max.	kW	32	60	80	126	173	215	50	90	130	175	220	275	
	⋮ secondaire	m³/h	0.55	1.03	1.38	2.17	2.98	3.7	0.86	1.54	2.24	3.01	3.78	4.73	
60/15 °C	T retour Circuit primaire	°C	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	⋮ primaire	m³/h	0.55	1.05	1.38	2.13	3.08	3.96	0.97	1.8	2.37	3.73	4.84	5.72	
	Q max.	kW	22	42	55	85	123	158	44	82	108	170	220	260	
	⋮ secondaire	m³/h	0.42	0.8	1.05	1.63	2.35	3.02	0.84	1.57	2.08	3.24	4.21	4.98	
60/20 °C	T retour Circuit primaire	°C	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	⋮ primaire	m³/h	0.3	0.6	0.8	1.28	1.75	2.33	0.62	1.14	2.05	2.4	3.43	4.22	
	Q max.	kW	12	24	32	51	70	93	28	52	68	109	156	192	
	⋮ secondaire	m³/h	0.26	0.52	0.69	1.1	1.51	2	0.6	1.12	1.47	2.36	3.36	4.14	
55/5 °C	T retour Circuit primaire	°C	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	⋮ primaire	m³/h	0.8	1.5	2.01	3.16	4.34	5.39	1.08	2.09	2.53	3.74	4.84	5.76	
	Q max.	kW	32	60	80	126	173	215	50	95	115	170	220	262	
	⋮ secondaire	m³/h	0.55	1.03	1.38	2.17	2.98	3.7	0.86	1.63	1.97	2.92	3.78	4.5	
55/10 °C	T retour Circuit primaire	°C	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	⋮ primaire	m³/h	1.3	2.06	2.53	3.71	4.81	5.64	1.08	1.87	2.42	3.74	4.84	5.72	
	Q max.	kW	52	82	101	148	192	225	49	85	110	170	220	260	
	⋮ secondaire	m³/h	0.99	1.57	1.93	2.83	3.67	4.3	0.94	1.62	2.1	3.24	4.21	4.98	
55/15 °C	T retour Circuit primaire	°C	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	⋮ primaire	m³/h	0.97	1.65	2.11	3.71	4.81	5.64	1.1	1.88	2.41	3.74	4.22	5.1	
	Q max.	kW	44	75	96	148	192	225	44	75	96	148	192	232	
	⋮ secondaire	m³/h	0.95	1.61	2.07	3.19	4.13	4.84	0.94	1.62	2.1	3.19	4.21	5	
55/20 °C	T retour Circuit primaire	°C	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	⋮ primaire	m³/h	0.95	1.68	2.13	3.23	4.24	5.14	0.84	1.47	1.87	2.84	3.72	4.51	
	Q max.	kW	38	67	85	129	169	205	38	67	85	129	169	205	
	⋮ secondaire	m³/h	0.94	1.65	2.09	3.18	4.16	5.05	0.94	1.65	2.09	3.18	4.16	5.05	
50/5 °C	T retour Circuit primaire	°C	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	⋮ primaire	m³/h	1.25	2.06	2.53	3.71	4.81	5.64	1.08	1.87	2.42	3.56	4.84	5.72	
	Q max.	kW	50	82	101	148	192	225	49	85	110	162	220	260	
	⋮ secondaire	m³/h	0.95	1.57	1.93	2.83	3.67	4.3	0.94	1.62	2.1	3.09	4.21	4.98	
50/10 °C	T retour Circuit primaire	°C	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	⋮ primaire	m³/h	1.1	1.88	2.41	3.71	4.81	5.64	0.97	1.65	2.11	3.25	4.22	5.1	
	Q max.	kW	44	75	96	148	192	225	44	75	96	148	192	232	
	⋮ secondaire	m³/h	0.95	1.61	2.07	3.19	4.13	4.84	0.95	1.61	2.07	3.19	4.13	5	
50/15 °C	T retour Circuit primaire	°C	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	⋮ primaire	m³/h	0.95	1.68	2.13	3.23	4.24	5.14	0.84	1.47	1.87	2.84	3.72	4.51	
	Q max.	kW	38	67	85	129	169	205	38	67	85	129	169	205	
	⋮ secondaire	m³/h	0.95	1.57	1.93	2.83	3.67	4.3	0.94	1.62	2.1	3.09	4.21	4.98	
50/20 °C	T retour Circuit primaire	°C	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	⋮ primaire	m³/h	1.25	2.06	2.53	3.71	4.81	5.64	1.08	1.87	2.42	3.56	4.84	5.72	
	Q max.	kW	50	82	101	148	192	225	49	85	110	162	220	260	
	⋮ secondaire	m³/h	0.95	1.57	1.93	2.83	3.67	4.3	0.94	1.62	2.1	3.09	4.21	4.98	
50/10 °C	T retour Circuit primaire	°C	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	⋮ primaire	m³/h	1.1	1.88	2.41	3.71	4.81	5.64	0.97	1.65	2.11	3.25	4.22	5.1	
	Q max.	kW	44	75	96	148	192	225	44	75	96	148	192	232	
	⋮ secondaire	m³/h	0.95	1.61	2.07	3.19	4.13	4.84	0.95	1.61	2.07	3.19	4.13	5	
50/15 °C	T retour Circuit primaire	°C	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	⋮ primaire	m³/h	0.95	1.68	2.13	3.23	4.24	5.14	0.84	1.47	1.87	2.84	3.72	4.51	
	Q max.	kW	38	67	85	129	169	205	38	67	85	129	169	205	
	⋮ secondaire	m³/h	0.94	1.65	2.09	3.18	4.16	5.05	0.94	1.65	2.09	3.18	4.16	5.05	
50/20 °C	T retour Circuit primaire	°C	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	⋮ primaire	m³/h	0.83	1.45	1.81	2.44	3.63	4.44	0.73	1.28	1.61	2.44	3.19	3.89	
	Q max.	kW	33	58	73	111	145	177	33	58	73	111	145	177	
	⋮ secondaire	m³/h	0.95	1.67	2.1	3.19	4.17	5.09	0.95	1.67	2.1	3.19	4.17	5.09	
45/5 °C	T retour Circuit primaire	°C	16	15	14	14	14	14	15	13	13	13	12	12	
	⋮ primaire	m³/h	0.87	1.83	2.64	2.64	3.38	4.03	0.84	1.62	2.35	2.35	3.01	3.59	
	Q max.	kW	48	104	152	152	196	236	52	104	152	152	196	236	
	⋮ secondaire	m³/h	1.04	2.24	3.27	3.27	4.23	5.07	1.13	2.24	3.28	3.28	4.23	5.07	
45/10 °C	T retour Circuit primaire	°C	19	17	17	17	17	16	17	16	16	16	15	15	
	⋮ primaire	m³/h	0.87	1.69	2.45	2.45	3.13	3.73	0.77	1.49	2.17	2.17	2.78	3.32	
	Q max.	kW	45	91	134	134	172	206	46	91	133	133	172	206	

Performances

TransTherm® aqua FS (de 7-60 à 7-90)

Eau chaude sanitaire secondaire	TransTherm® aqua FS	Température de départ de l'eau de chauffage											
		52 °C				55 °C				60 °C			
		(60)	(70)	(80)	(90)	(60)	(70)	(80)	(90)	(60)	(70)	(80)	(90)
60/5 °C	T retour Circuit primaire °C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	✓ primaire m³/h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Q max. kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	✓ secondaire m³/h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60/10 °C	T retour Circuit primaire °C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	✓ primaire m³/h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Q max. kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	✓ secondaire m³/h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60/15 °C	T retour Circuit primaire °C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	✓ primaire m³/h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Q max. kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	✓ secondaire m³/h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60/20 °C	T retour Circuit primaire °C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	✓ primaire m³/h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Q max. kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	✓ secondaire m³/h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55/5 °C	T retour Circuit primaire °C	-	-	-	-	-	-	-	-	28	28	28	27
	✓ primaire m³/h	-	-	-	-	-	-	-	-	7.27	10.06	12.62	15.81
	Q max. kW	-	-	-	-	-	-	-	-	270	370	470	600
	✓ secondaire m³/h	-	-	-	-	-	-	-	-	4.68	6.42	8.15	10.4
55/10 °C	T retour Circuit primaire °C	-	-	-	-	-	-	-	-	30	29	29	29
	✓ primaire m³/h	-	-	-	-	-	-	-	-	7.30	9.04	11.82	14.63
	Q max. kW	-	-	-	-	-	-	-	-	255	320	420	530
	✓ secondaire m³/h	-	-	-	-	-	-	-	-	4.91	6.17	8.09	10.21
55/15 °C	T retour Circuit primaire °C	-	-	-	-	-	-	-	-	30	30	30	30
	✓ primaire m³/h	-	-	-	-	-	-	-	-	5.20	7.23	9.25	13.01
	Q max. kW	-	-	-	-	-	-	-	-	180	250	320	450
	✓ secondaire m³/h	-	-	-	-	-	-	-	-	3.90	5.42	6.94	9.75
55/20 °C	T retour Circuit primaire °C	-	-	-	-	-	-	-	-	30	30	30	30
	✓ primaire m³/h	-	-	-	-	-	-	-	-	3.18	4.34	5.78	7.51
	Q max. kW	-	-	-	-	-	-	-	-	110	150	200	260
	✓ secondaire m³/h	-	-	-	-	-	-	-	-	2.73	3.72	4.95	6.44
50/5 °C	T retour Circuit primaire °C	-	-	-	-	25	25	25	24	22	22	21	21
	✓ primaire m³/h	-	-	-	-	7.32	8.93	11.59	14.69	7.17	9.14	11.65	13.93
	Q max. kW	-	-	-	-	250	310	405	520	315	405	520	630
	✓ secondaire m³/h	-	-	-	-	4.82	5.97	7.80	10.02	6.07	7.80	10.02	12.14
50/10 °C	T retour Circuit primaire °C	-	-	-	-	27	27	27	26	24	24	24	23
	✓ primaire m³/h	-	-	-	-	7.17	8.95	11.64	14.45	6.78	8.62	11.52	13.16
	Q max. kW	-	-	-	-	230	290	380	480	280	360	485	560
	✓ secondaire m³/h	-	-	-	-	4.99	6.29	8.24	10.4	6.07	7.80	10.51	12.14
50/15 °C	T retour Circuit primaire °C	-	-	-	-	29	29	29	28	26	26	26	26
	✓ primaire m³/h	-	-	-	-	7.25	9.24	11.63	14.5	6.31	8.10	10.97	12.35
	Q max. kW	-	-	-	-	215	275	350	445	245	315	430	490
	✓ secondaire m³/h	-	-	-	-	5.33	6.81	8.67	11.02	6.07	7.80	10.65	12.14
50/20 °C	T retour Circuit primaire °C	-	-	-	-	30	30	30	30	30	29	29	29
	✓ primaire m³/h	-	-	-	-	5.03	6.59	9.02	11.96	6.00	7.6	10.35	11.6
	Q max. kW	-	-	-	-	145	190	260	345	210	270	370	420
	✓ secondaire m³/h	-	-	-	-	4.20	5.49	7.51	9.97	6.07	7.80	10.69	12.14
45/5 °C	T retour Circuit primaire °C	21	21	21	20	20	19	19	19	18	18	18	17
	✓ primaire m³/h	7.20	8.95	11.53	14.54	6.90	8.77	11.62	13.4	5.77	7.36	10.00	11.26
	Q max. kW	255	320	415	530	280	360	480	560	280	360	490	560
	✓ secondaire m³/h	5.53	6.94	9.00	11.50	6.07	7.80	10.4	12.14	6.07	7.80	10.62	12.14
45/10 °C	T retour Circuit primaire °C	23	23	23	23	22	22	22	21	20	20	20	19
	✓ primaire m³/h	7.12	9.21	11.51	14.45	6.44	8.23	11.13	12.57	5.36	6.86	9.27	7.24
	Q max. kW	235	305	385	490	245	315	430	490	245	315	430	490
	✓ secondaire m³/h	5.82	7.56	9.54	12.14	6.07	7.80	10.65	12.14	6.07	7.80	10.65	12.14
45/15 °C	T retour Circuit primaire °C	25	25	25	25	25	24	24	24	23	22	22	22
	✓ primaire m³/h	6.10	8.03	10.67	13.49	6.01	7.63	10.38	11.63	4.88	6.23	8.51	9.53
	Q max. kW	190	250	335	420	210	270	370	420	210	270	370	420
	✓ secondaire m³/h	5.49	7.23	9.68	12.14	6.07	7.80	10.69	12.14	6.07	7.80	10.69	12.14
45/20 °C	T retour Circuit primaire °C	25	25	25	25	27	27	27	27	25	25	25	25
	✓ primaire m³/h	2.73	3.53	4.66	6.42	5.46	6.97	9.57	10.65	4.37	5.59	7.68	8.57
	Q max. kW	85	110	145	200	175	225	310	350	175	225	310	350
	✓ secondaire m³/h	2.95	3.82	5.03	6.94	6.07	7.80	10.75	12.14	6.07	7.80	10.75	12.14

T retour Circuit primaire °C température de retour primaire

✓ primaire m³/h débit volumique primaire

Q max. kW puissance

✓ secondaire m³/h débit volumique secondaire

Les caractéristiques techniques indiquées se rapportent à la pleine charge respective du module.

Performances

TransTherm® aqua FS (de 7-60 à 7-90)

				Température de départ de l'eau de chauffage							
				65 °C				70 °C			
Eau chaude sanitaire		TransTherm® aqua FS secondaire		(60)	(70)	(80)	(90)	(60)	(70)	(80)	(90)
60/5 °C	T retour Circuit primaire	°C	30	30	30	29	26	26	25	25	25
	✓ primaire	m³/h	7.15	9.17	11.72	14.69	7.42	9.40	11.80	14.64	14.64
	Q max.	kW	290	370	480	610	375	480	549	760	760
	✓ secondaire	m³/h	4.57	5.83	7.57	9.62	5.91	7.57	9.44	11.98	11.98
60/10 °C	T retour Circuit primaire	°C	30	30	30	30	28	28	28	27	27
	✓ primaire	m³/h	5.45	6.94	9.41	12.88	7.23	9.29	12.23	15.42	15.42
	Q max.	kW	220	280	380	520	358	453	569	717	717
	✓ secondaire	m³/h	3.82	4.86	6.59	9.02	6.16	7.80	9.79	12.14	12.14
60/15 °C	T retour Circuit primaire	°C	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	✓ primaire	m³/h	3.72	4.83	6.44	8.67	6.72	8.78	11.73	13.49	13.49
	Q max.	kW	150	195	260	350	310	405	540	630	630
	✓ secondaire	m³/h	2.89	3.76	5.01	6.74	5.97	7.80	10.4	12.14	12.14
60/20 °C	T retour Circuit primaire	°C	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	✓ primaire	m³/h	2.11	2.85	3.72	4.95	4.34	5.64	7.37	9.97	9.97
	Q max.	kW	85	115	150	200	200	260	340	460	460
	✓ secondaire	m³/h	1.84	2.49	3.25	4.34	4.34	5.64	7.37	9.97	9.97
55/5 °C	T retour Circuit primaire	°C	24	24	23	23	22	21	21	21	21
	✓ primaire	m³/h	7.42	9.24	11.64	14.38	6.30	8.03	10.99	12.26	12.26
	Q max.	kW	350	440	560	700	350	450	620	700	700
	✓ secondaire	m³/h	6.07	7.63	9.71	12.14	6.07	7.80	10.75	12.14	12.14
55/10 °C	T retour Circuit primaire	°C	26	26	26	25	24	24	24	24	23
	✓ primaire	m³/h	7.06	8.96	11.66	13.66	5.96	7.6	10.25	11.6	11.6
	Q max.	kW	315	405	530	630	315	405	550	630	630
	✓ secondaire	m³/h	6.07	7.80	10.21	12.14	6.07	7.80	10.6	12.14	12.14
55/15 °C	T retour Circuit primaire	°C	29	28	28	27	27	26	26	26	26
	✓ primaire	m³/h	6.67	8.48	11.48	12.91	5.62	7.16	9.70	10.96	10.96
	Q max.	kW	280	360	490	560	280	360	490	560	560
	✓ secondaire	m³/h	6.07	7.80	10.62	12.14	6.07	7.80	10.62	12.14	12.14
55/20 °C	T retour Circuit primaire	°C	30	30	30	30	29	29	29	28	28
	✓ primaire	m³/h	5.95	7.80	10.4	12.14	5.13	6.64	9.01	10.16	10.16
	Q max.	kW	240	315	420	490	245	315	430	490	490
	✓ secondaire	m³/h	5.95	7.80	10.4	12.14	6.07	7.80	10.65	12.14	12.14
50/5 °C	T retour Circuit primaire	°C	20	20	19	19	18	18	17	17	17
	✓ primaire	m³/h	6.06	7.72	10.43	11.77	5.30	6.74	9.05	10.27	10.27
	Q max.	kW	315	405	550	630	315	405	550	630	630
	✓ secondaire	m³/h	6.07	7.80	10.6	12.14	6.07	7.80	10.6	12.14	12.14
50/10 °C	T retour Circuit primaire	°C	22	22	22	21	21	20	20	20	19
	✓ primaire	m³/h	5.69	7.28	9.81	11.08	4.90	6.24	8.46	9.57	9.57
	Q max.	kW	280	360	490	560	280	360	490	560	560
	✓ secondaire	m³/h	6.07	7.80	10.62	12.14	6.07	7.80	10.62	12.14	12.14
50/15 °C	T retour Circuit primaire	°C	25	25	24	24	23	23	22	22	22
	✓ primaire	m³/h	5.30	6.74	9.14	10.29	4.52	5.76	7.82	8.83	8.83
	Q max.	kW	245	315	430	490	245	315	430	490	490
	✓ secondaire	m³/h	6.07	7.80	10.65	12.14	6.07	7.80	10.65	12.14	12.14
50/20 °C	T retour Circuit primaire	°C	27	26	27	26	26	26	25	25	25
	✓ primaire	m³/h	4.84	6.00	8.38	9.43	4.12	5.26	7.16	8.07	8.07
	Q max.	kW	210	270	370	420	210	270	370	420	420
	✓ secondaire	m³/h	6.07	7.80	10.69	12.14	6.07	7.80	10.69	12.14	12.14
45/5 °C	T retour Circuit primaire	°C	16	16	16	15	15	14	14	13	13
	✓ primaire	m³/h	4.99	6.34	8.58	9.69	4.39	5.59	7.59	8.58	8.58
	Q max.	kW	280	360	490	560	280	360	490	560	560
	✓ secondaire	m³/h	6.07	7.80	10.62	12.14	6.07	7.80	10.62	12.14	12.14
45/10 °C	T retour Circuit primaire	°C	19	18	18	18	17	17	17	16	16
	✓ primaire	m³/h	4.57	5.85	7.92	8.94	4.02	5.13	6.98	7.90	7.90
	Q max.	kW	245	315	430	490	245	315	430	490	490
	✓ secondaire	m³/h	6.07	7.80	10.65	12.14	6.07	7.80	10.65	12.14	12.14
45/15 °C	T retour Circuit primaire	°C	21	21	21	20	20	20	20	19	19
	✓ primaire	m³/h	4.15	5.30	7.24	8.15	3.64	4.66	6.37	7.18	7.18
	Q max.	kW	210	270	370	420	210	270	370	420	420
	✓ secondaire	m³/h	6.07	7.80	10.69	12.14	6.07	7.80	10.69	12.14	12.14
45/20 °C	T retour Circuit primaire	°C	24	24	24	24	23	23	23	23	23
	✓ primaire	m³/h	3.71	4.75	6.51	7.31	3.24	4.15	5.71	6.42	6.42
	Q max.	kW	175	225	310	350	175	225	310	350	350
	✓ secondaire	m³/h	6.07	7.80	10.75	12.14	6.07	7.80	10.75	12.14	12.14

T retour Circuit primaire °C température de retour primaire

✓ primaire m³/h débit volumique primaire

Q max. kW puissance

✓ secondaire m³/h débit volumique secondaire





Les caractéristiques techniques indiquées se rapportent à la pleine charge respective du module.

Performances




TransTherm® aqua FS

Appartements individuels logement standard selon DIN 4708		Besoins en chaleur de pointe logement standard selon DIN 4708 pour préparation 10 min		Débit volumique total eau chaude sanitaire débit de calcul selon DIN 4708		Facteur de simultanéité selon DIN 4708		Débit volumique de pointe (ECS)		Débit volumique de pointe (ECS)		Puissance de pointe (ECS)		Débit volumique de pointe TransTherm® aqua FS (ECS)		Débit volumique de pointe TransTherm® aqua FS (ECS)		Puissance chauffe-eau TransTherm® aqua FS		TransTherm® aqua FS		Volume eau de chauffage nécessaire à 70/30 °C (40 K)		Volume tampon eau de chauffage nécessaire à 70/30 °C (40 K)		Accumulateur-tampon eau de chauffage 2 EnerVal		Puissance de recharge nécessaire		Puissance de recharge nécessaire	
Z	Préparation	\sum_{VR} à ECS 60 °C	g	$\dot{V}s$ à ECS 60 °C	$\dot{V}s$ à ECS 60 °C	$\dot{V}s$ à ECS 60 °C	$\dot{V}s$ à ECS 60 °C	$\dot{V}s$ à ECS 60 °C	$\dot{V}s$ à ECS 60 °C	$\dot{V}s$ à ECS 60 °C	$\dot{V}s$ à ECS 60 °C	Q à CH 70/30 °C ECS 10/60 °C	Type	Temps: 20 min 70/30 °C (40 K)	Temps: 30 min 70/30 °C (40 K)	Temps: 60 min 70/30 °C (40 K)	Temps: 20 min 70/30 °C (40 K)	Temps: 30 min 70/30 °C (40 K)	Temps: 60 min 70/30 °C (40 K)	Temps: 20 min 70/30 °C (40 K)	Temps: 30 min 70/30 °C (40 K)	Temps: 60 min 70/30 °C (40 K)									
		[Wh]	[l/s]	[l/s]	[l/min]	[m³/h]	[kW]	[l/s]	[l/min]	[m³/h]	[kW]	[m³]	[m³]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]			
1	5820	0.17	1.00	0.17	10.01	0.60	35	0.24	14.3	0.86	50	(7-10)	0.13	0.16	(200)	23	15	8													
2	11640	0.33	0.680	0.23	13.61	0.82	47	0.24	14.3	0.86	50	(7-10)	0.17	0.22	(200)	31	21	10													
3	17460	0.50	0.544	0.27	16.33	0.98	57	0.43	25.8	1.55	90	(7-16)	0.20	0.27	(200)	37	25	12													
4	23280	0.67	0.466	0.31	18.66	1.12	65	0.43	25.8	1.55	90	(7-16)	0.23	0.30	(200)	42	28	14													
5	29100	0.83	0.415	0.35	20.77	1.25	72	0.43	25.8	1.55	90	(7-16)	0.26	0.34	(200)	47	31	16													
6	34920	1.00	0.377	0.38	22.64	1.36	79	0.43	25.8	1.55	90	(7-16)	0.28	0.37	(200)	51	34	17													
7	40740	1.17	0.349	0.41	24.45	1.47	85	0.43	25.8	1.55	90	(7-16)	0.31	0.40	(300)	55	37	18													
8	46560	1.33	0.349	0.47	27.94	1.68	97	0.62	37.3	2.24	130	(7-20)	0.35	0.45	(300)	63	42	21													
9	52380	1.50	0.308	0.46	27.74	1.66	97	0.62	37.3	2.24	130	(7-20)	0.35	0.45	(300)	63	42	21													
10	58200	1.67	0.292	0.49	29.23	1.75	102	0.62	37.3	2.24	130	(7-20)	0.37	0.47	(300)	66	44	22													
11	64020	1.83	0.279	0.51	30.72	1.84	107	0.62	37.3	2.24	130	(7-20)	0.38	0.50	(300)	70	46	23													
12	69840	2.00	0.268	0.54	32.19	1.93	112	0.62	37.3	2.24	130	(7-20)	0.40	0.52	(500)	73	49	24													
13	75660	2.17	0.258	0.56	33.57	2.01	117	0.62	37.3	2.24	130	(7-20)	0.42	0.55	(500)	76	51	25													
14	81480	2.34	0.249	0.58	34.89	2.09	122	0.62	37.3	2.24	130	(7-20)	0.44	0.57	(500)	79	53	26													
15	87300	2.50	0.242	0.61	36.33	2.18	127	0.62	37.3	2.24	130	(7-20)	0.45	0.59	(500)	82	55	27													
16	93120	2.67	0.235	0.63	37.63	2.26	131	0.62	37.3	2.24	130	(7-20)	0.47	0.61	(500)	85	57	28													
17	98940	2.84	0.228	0.65	38.79	2.33	135	0.84	50.2	3.01	175	(7-30)	0.49	0.63	(500)	88	59	29													
18	104760	3.00	0.223	0.67	40.17	2.41	140	0.84	50.2	3.01	175	(7-30)	0.50	0.65	(500)	91	61	30													
19	110580	3.17	0.217	0.69	41.27	2.48	144	0.84	50.2	3.01	175	(7-30)	0.52	0.67	(500)	94	62	31													
20	116400	3.34	0.212	0.71	42.44	2.55	148	0.84	50.2	3.01	175	(7-30)	0.53	0.69	(500)	96	64	32													
21	122220	3.50	0.208	0.73	43.72	2.62	153	0.84	50.2	3.01	175	(7-30)	0.55	0.71	(500)	99	66	33													
22	128040	3.67	0.204	0.75	44.92	2.70	157	0.84	50.2	3.01	175	(7-30)	0.56	0.73	(500)	102	68	34													
23	133860	3.84	0.200	0.77	46.04	2.76	161	0.84	50.2	3.01	175	(7-30)	0.58	0.75	(500)	104	70	35													
24	139680	4.00	0.196	0.78	47.08	2.82	164	0.84	50.2	3.01	175	(7-30)	0.59	0.77	(500)	107	71	36													
25	145500	4.17	0.193	0.80	48.29	2.90	168	0.84	50.2	3.01	175	(7-30)	0.60	0.78	(500)	110	73	37													
26	151320	4.34	0.190	0.82	49.44	2.97	173	0.84	50.2	3.01	175	(7-30)	0.62	0.80	(500)	112	75	37													
27	157140	4.50	0.187	0.84	50.53	3.03	176	0.84	50.2	3.01	175	(7-30)	0.63	0.82	(500)	115	76	38													
28	162960	4.67	0.184	0.86	51.56	3.09	180	0.84	50.2	3.01	175	(7-30)	0.64	0.84	(500)	117	78	39													
29	168780	4.84	0.181	0.88	52.54	3.15	183	1.05	63.1	3.78	220	(7-40)	0.66	0.85	(800)	119	79	40													
30	174600	5.00	0.179	0.90	53.75	3.22	188	1.05	63.1	3.78	220	(7-40)	0.67	0.87	(800)	122	81	41													
31	180420	5.17	0.176	0.91	54.61	3.28	191	1.05	63.1	3.78	220	(7-40)	0.68	0.89	(800)	124	83	41													
32	186240	5.34	0.174	0.93	55.73	3.34	194	1.05	63.1	3.78	220	(7-40)	0.70	0.91	(800)	126	84	42													
33	192060	5.50	0.172	0.95	56.81	3.41	198	1.05	63.1	3.78	220	(7-40)	0.71	0.92	(800)	129	86	43													
34	197880	5.67	0.170	0.96	57.85	3.47	202	1.05	63.1	3.78	220	(7-40)	0.72	0.94	(800)	131	87	44													
35	203700	5.84	0.168	0.98	58.85	3.53	205	1.05	63.1	3.78	220	(7-40)	0.74	0.96	(800)	133	89	44													
36	209520	6.01	0.166	1.00	59.81	3.59	209	1.05	63.1	3.78	220	(7-40)	0.75	0.97	(800)	136	90	45													
37	215340	6.17	0.164	1.01	60.73	3.64	212	1.05	63.1	3.78	220	(7-40)	0.76	0.99	(800)	138	92	46													
38	221160	6.34	0.163	1.03	61.99	3.72	216	1.05	63.1	3.78	220	(7-40)	0.78	1.01	(800)	141	94	47													
39	226980	6.51	0.161	1.05	62.84	3.77	219	1.05	63.1	3.78	220	(7-40)	0.79	1.02	(800)	143	95	48													
40	232800	6.67	0.159	1.06	63.65	3.82	222	1.05	63.1	3.78	220	(7-40)	0.80	1.03	(800)	144	96	48													
41	238620	6.84	0.158	1.08	64.84	3.89	226	1.31	78.8	4.73	275	(7-50)	0.81	1.05	(1000)	147	98	49													
42	244440	7.01	0.156	1.09	65.58	3.93	229	1.31	78.8	4.73	275	(7-50)	0.82	1.07	(1000)	149	99	50													
43	250260	7.17	0.155	1.11	66.71	4.00	233	1.31	78.8	4.73	275	(7-50)	0.83	1.08	(1000)	151	101	50													
44	256080	7.34	0.154	1.13	67.82	4.07	237	1.31	78.8	4.73	275	(7-50)	0.85	1.10	(1000)	154	103	51													
45	261900	7.51	0.152	1.14	68.46	4.11	239	1.31	78.8	4.73	275	(7-50)	0.86	1.11	(1000)	155	104	52													
46	267720	7.67	0.151	1.16	69.52	4.17	243	1.31	78.8	4.73	275	(7-50)	0.87	1.13	(1000)	158	105	53													
47	273540	7.84	0.150	1.18	70.56	4.23	246	1.31	78.8	4.73	275	(7-50)	0.88	1.15	(1000)	160	107	53													
48	279360	8.01	0.149	1.19	71.58	4.29	250	1.31	78.8	4.73	275	(7-50)	0.89	1.16	(1000)	162	108	54													
49	285180	8.17	0.148	1.																											

Appartements individuels logement standard selon DIN 47/08												Besoins en chaleur de pointe logement standard selon DIN 47/08 pour préparation 10 min			Débit volumique total eau chaude sanitaire débit de calcul selon DIN 4708			Facteur de simultanéité selon DIN 4708			Débit volumique de pointe (ECS)			Débit volumique de pointe (ECS)			Puissance de pointe (ECS)			Débit volumique de pointe TransTherm® aqua FS (ECS)			Débit volumique de pointe TransTherm® aqua FS (ECS)			Puissance chauffe-eau TransTherm® aqua FS			Volume eau de chauffage nécessaire à 70/30 °C (40 K)			Volume tampon eau de chauffage nécessaire à 70/30 °C (40 K)			Accumulateur-tampon eau de chauffage 2 EnerVal			Puissance de recharge nécessaire			Puissance de recharge nécessaire		
N	Prépara-	tion	Σ VR à ECS 60 °C	g	VS à ECS 60 °C	Q à CH 70/30 °C ECS 10/60 °C	Type	Type	Temps: 20 min 70/30 °C (40 K)	Temps: 30 min 70/30 °C (40 K)	Temps: 60 min 70/30 °C (40 K)	Temps: 20 min 70/30 °C (40 K)	Temps: 30 min 70/30 °C (40 K)	Temps: 60 min 70/30 °C (40 K)	Temps: 20 min 70/30 °C (40 K)	Temps: 30 min 70/30 °C (40 K)	Temps: 60 min 70/30 °C (40 K)	[Wh]	[l/s]	[l/s]	[l/min]	[m³/h]	[kW]	[l/s]	[l/min]	[m³/h]	[kW]	[m³]	[m³]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]																				
56	325920	9.34	0.140	1.31	78.47	4.71	274	1.31	78.8	4.73	275	(7-50)	0.98	1.28	(1000)	178	119	59	57	331740	9.51	0.140	1.33	79.87	4.79	279	1.31	78.8	4.73	275	(7-50)	1.00	1.30	(1000)	181	121	60																
58	337560	9.67	0.139	1.34	80.69	4.84	282	1.71	102.6	6.16	358	(7-60)	1.01	1.31	(1000)	183	122	61	59	343380	9.84	0.138	1.36	81.49	4.89	284	1.71	102.6	6.16	358	(7-60)	1.02	1.32	(1000)	185	123	62																
60	349200	10.01	0.137	1.37	82.27	4.94	287	1.71	102.6	6.16	358	(7-60)	1.03	1.34	(1000)	187	124	62	61	355020	10.18	0.136	1.38	83.03	4.98	290	1.71	102.6	6.16	358	(7-60)	1.04	1.35	(1000)	188	126	63																
62	360840	10.34	0.135	1.40	83.77	5.03	292	1.71	102.6	6.16	358	(7-60)	1.05	1.36	(1000)	190	127	63	63	366660	10.51	0.135	1.42	85.12	5.11	297	1.71	102.6	6.16	358	(7-60)	1.06	1.38	(1000)	193	129	64																
64	372480	10.68	0.134	1.43	85.83	5.15	299	1.71	102.6	6.16	358	(7-60)	1.07	1.40	(1000)	195	130	65	65	378300	10.84	0.133	1.44	86.52	5.19	302	1.71	102.6	6.16	358	(7-60)	1.08	1.41	(1000)	196	131	65																
66	384120	11.01	0.132	1.45	87.19	5.23	304	1.71	102.6	6.16	358	(7-60)	1.09	1.42	(1000)	198	132	66	67	389940	11.18	0.132	1.48	88.52	5.31	309	1.71	102.6	6.16	358	(7-60)	1.11	1.44	(1000)	201	134	67																
68	395760	11.34	0.131	1.49	89.16	5.35	311	1.71	102.6	6.16	358	(7-60)	1.11	1.45	(1000)	202	135	67	69	401580	11.51	0.130	1.50	89.78	5.39	313	1.71	102.6	6.16	358	(7-60)	1.12	1.46	(1000)	204	136	68																
70	407400	11.68	0.130	1.52	91.08	5.46	318	1.71	102.6	6.16	358	(7-60)	1.14	1.48	(1000)	207	138	69	71	413220	11.84	0.129	1.53	91.67	5.50	320	1.71	102.6	6.16	358	(7-60)	1.15	1.49	(1000)	208	139	69																
72	419040	12.01	0.128	1.54	92.24	5.53	322	1.71	102.6	6.16	358	(7-60)	1.15	1.50	(1500)	209	139	70	73	424860	12.18	0.128	1.56	93.52	5.61	326	1.71	102.6	6.16	358	(7-60)	1.17	1.52	(1500)	212	141	71																
74	430680	12.34	0.127	1.57	94.06	5.64	328	1.71	102.6	6.16	358	(7-60)	1.18	1.53	(1500)	213	142	71	75	436500	12.51	0.127	1.59	95.33	5.72	333	1.71	102.6	6.16	358	(7-60)	1.19	1.55	(1500)	216	144	72																
76	442320	12.68	0.126	1.60	95.84	5.75	334	1.71	102.6	6.16	358	(7-60)	1.20	1.56	(1500)	217	145	72	77	448140	12.84	0.126	1.62	97.10	5.83	339	1.71	102.6	6.16	358	(7-60)	1.21	1.58	(1500)	220	147	73																
78	453960	13.01	0.125	1.63	97.58	5.86	340	1.71	102.6	6.16	358	(7-60)	1.22	1.59	(1500)	221	148	74	79	459780	13.18	0.124	1.63	98.04	5.88	342	1.71	102.6	6.16	358	(7-60)	1.23	1.59	(1500)	222	148	74																
80	465600	13.34	0.124	1.65	99.29	5.96	346	1.71	102.6	6.16	358	(7-60)	1.24	1.61	(1500)	225	150	75	81	471420	13.51	0.123	1.66	99.72	5.98	348	1.71	102.6	6.16	358	(7-60)	1.25	1.62	(1500)	226	151	75																
82	477240	13.68	0.123	1.68	100.95	6.06	352	1.71	102.6	6.16	358	(7-60)	1.26	1.64	(1500)	229	153	76	83	483060	13.85	0.122	1.69	101.35	6.08	354	1.71	102.6	6.16	358	(7-60)	1.27	1.65	(1500)	230	153	77																
84	488880	14.01	0.122	1.71	102.57	6.15	358	1.71	102.6	6.16	358	(7-60)	1.28	1.67	(1500)	233	155	78	85	494700	14.18	0.121	1.72	102.94	6.18	359	1.71	102.6	6.16	358	(7-60)	1.29	1.67	(1500)	233	156	78																
86	500520	14.35	0.121	1.74	104.15	6.25	363	2.16	129.9	7.79	453	(7-70)	1.30	1.69	(1500)	236	157	79	87	506340	14.51	0.120	1.74	104.49	6.27	365	2.16	129.9	7.79	453	(7-70)	1.31	1.70	(1500)	237	158	79																
88	512160	14.68	0.120	1.76	105.69	6.34	369	2.16	129.9	7.79	453	(7-70)	1.32	1.72	(1500)	240	160	80	89	517980	14.85	0.120	1.78	106.89	6.41	373	2.16	129.9	7.79	453	(7-70)	1.34	1.74	(1500)	242	162	81																
90	523800	15.01	0.119	1.79	107.19	6.43	374	2.16	129.9	7.79	453	(7-70)	1.34	1.74	(1500)	243	162	81	91	529620	15.18	0.119	1.81	108.38	6.50	378	2.16	129.9	7.79	453	(7-70)	1.36	1.76	(1500)	246	164	82																
92	535440	15.35	0.118	1.81	108.65	6.52	379	2.16	129.9	7.79	453	(7-70)	1.36	1.77	(1500)	246	164	82	93	541260	15.51	0.118	1.83	109.83	6.59	383	2.16	129.9	7.79	453	(7-70)	1.37	1.79	(1500)	249	166	83																
94	547080	15.68	0.117	1.83	110.07	6.60	384	2.16	129.9	7.79	453	(7-70)	1.38	1.79	(1500)	250	166	83	95	552900	15.85	0.117	1.85	111.25	6.67	388	2.16	129.9	7.79	453	(7-70)	1.39	1.81	(2000)	252	168	84																
96	558720	16.01	0.117	1.87	112.42	6.74	392	2.16	129.9	7.79	453	(7-70)	1.41	1.83	(2000)	255	170	85	97	564540	16.18	0.116	1.88	112.62	6.76	393	2.16	129.9	7.79	453	(7-70)	1.41	1.83	(2000)	255	170	85																
98	570360	16.35	0.116	1.90	113.78	6.83	397	2.16	129.9	7.79	453	(7-70)	1.42	1.85	(2000)	258	172	86	99	576180	16.51	0.116	1.92	114.94	6.90	401	2.16	129.9	7.79	453	(7-70)	1.44	1.87	(2000)	261	174	87																
100	582000	16.68	0.115	1.92	115.10	6.91	402	2.16	129.9	7.79	453	(7-70)	1.44	1.87	(2000)	261	174	87																																			

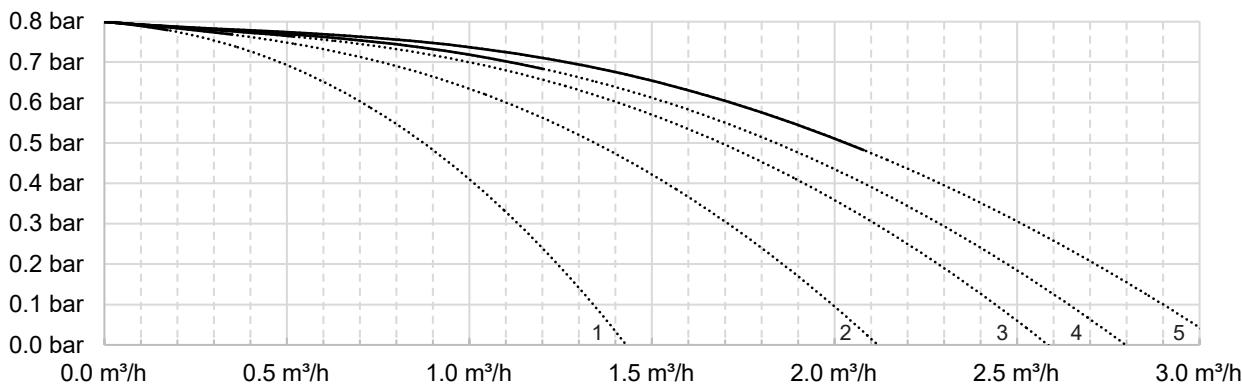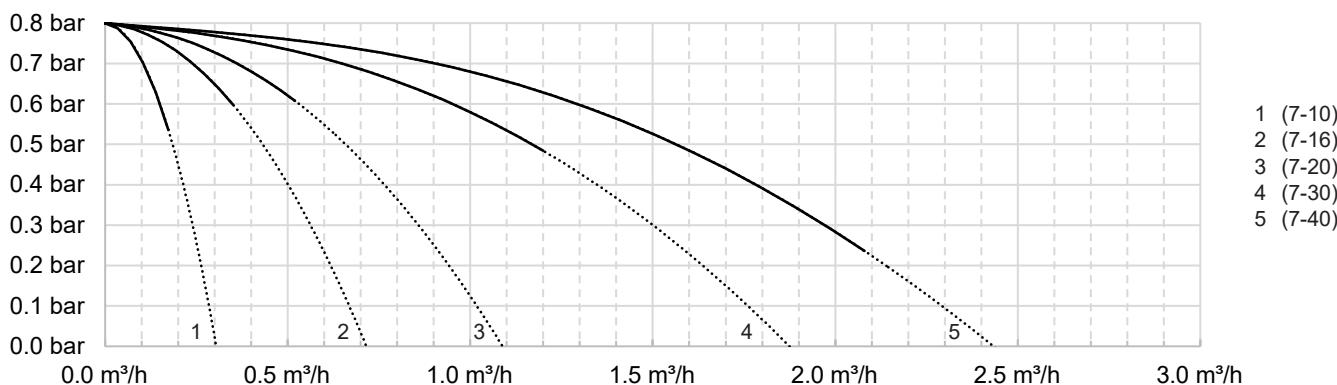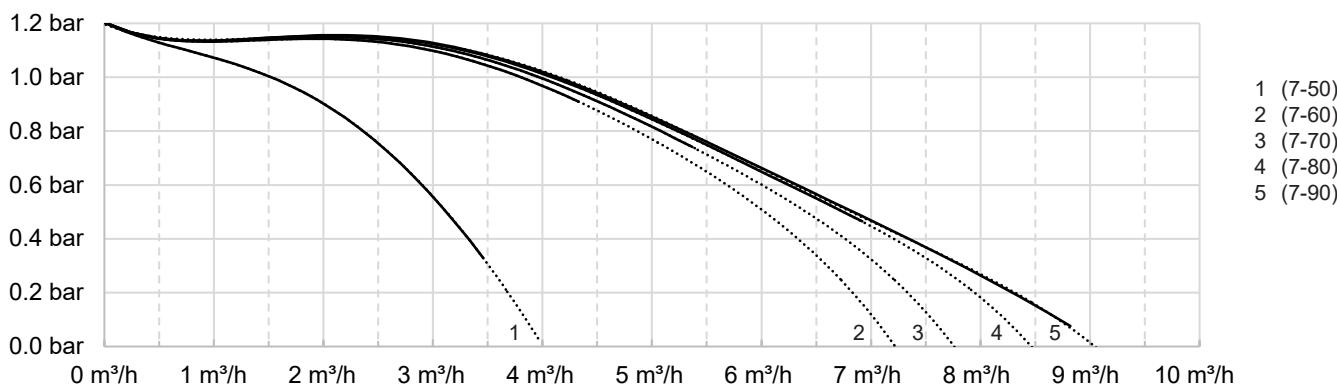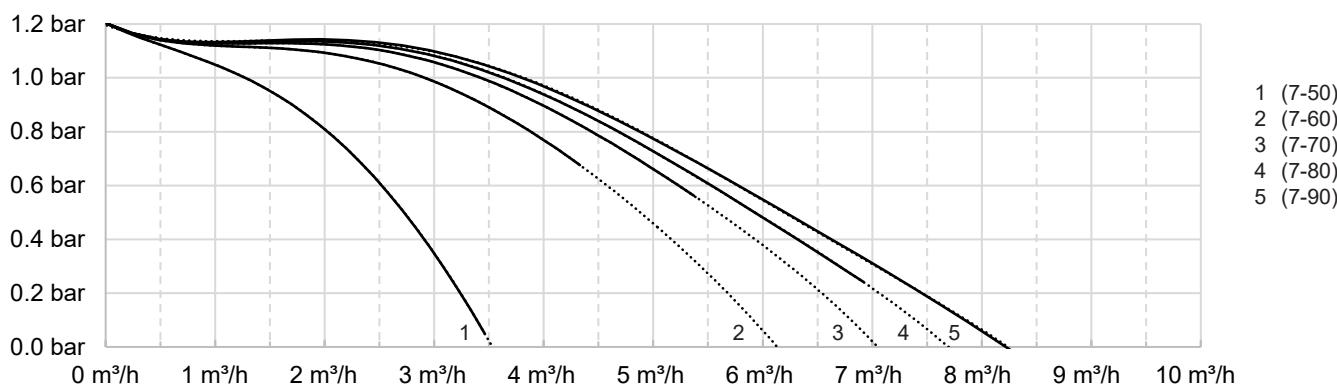Hauteur de refoulement / V circulation de l'eau chaude sanitaire > tirage stand-by**Hauteur de refoulement / circulation de l'eau chaude sanitaire > tirage Vs****Hauteur de refoulement / V circulation de l'eau chaude sanitaire > tirage stand-by****Hauteur de refoulement / circulation de l'eau chaude sanitaire > tirage Vs**

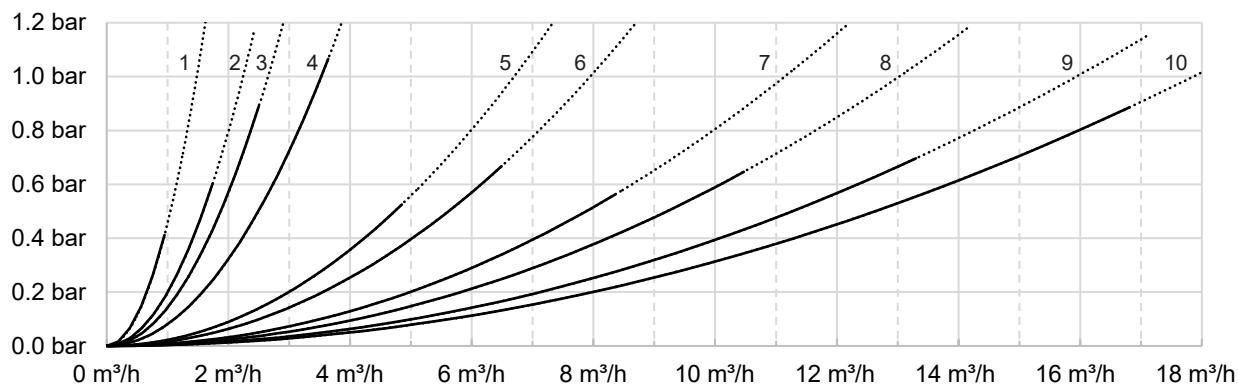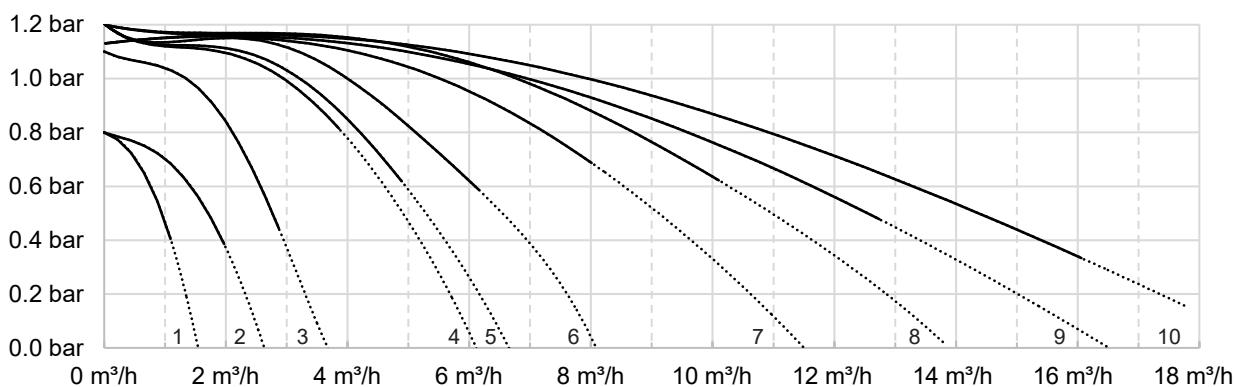
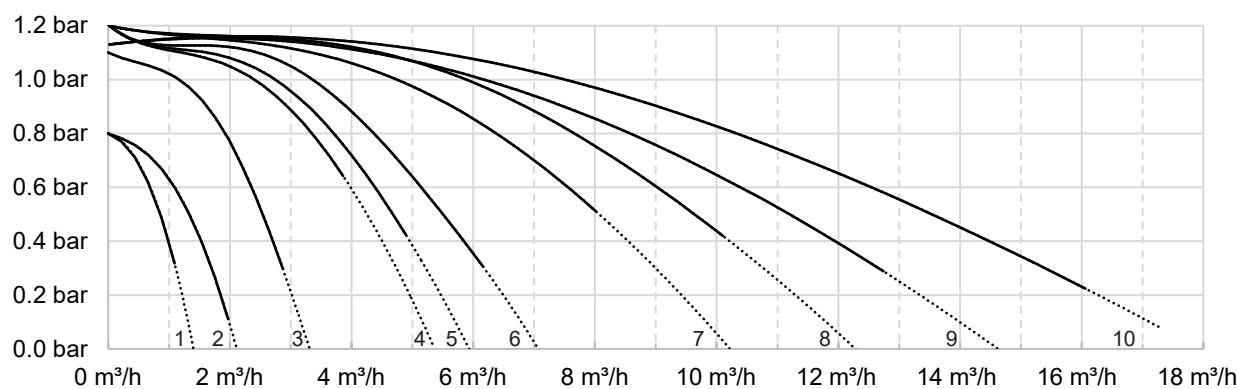
toutes les valeurs avec vanne de régulation de voie ouverte
 lignes en pointillés = valeurs supérieures à la plage de puissance nominale

$\Delta P / V_{max}$ / eau froide > eau chaude sanitaire**Hauteur de refoulement/départ circuit de charge HT****Hauteur de refoulement/départ circuit de charge BT**


toutes les valeurs avec vanne de régulation de voie ouverte
lignes en pointillés = valeurs supérieures à la plage de puissance nominale

Module d'eau courante TransTherm® aqua FS (7-10 à 7-50)
(Cotes en mm)

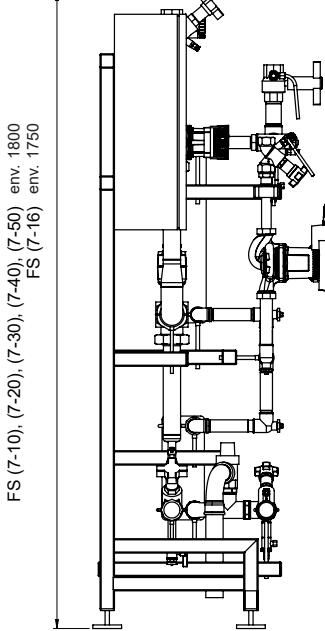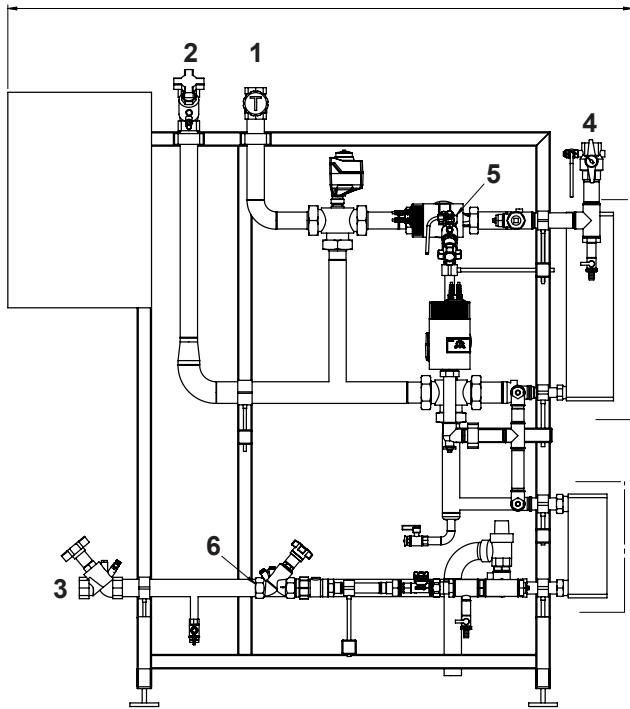FS (7-10) env. 1500
 FS (7-16), (7-20), (7-30) env. 1550
 FS (7-40) env. 1650
 FS (7-50) env. 1750



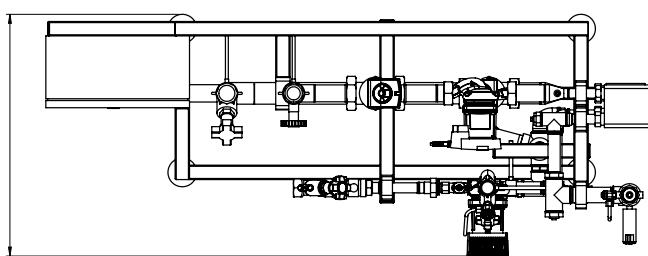FS (7-10), (7-16), (7-20), (7-30), (7-40), (7-50) env. 650
 FS (7-50) env. 700




	(7-10)	(7-16)	(7-20) (7-30)	(7-40)	(7-50)
1 Circuit de charge dép	DN 20, Rp 3/4"	DN 25, Rp 1"	DN 32, Rp 1 1/4"	DN 32, Rp 1 1/4"	DN 40, Rp 1 1/2"
2 Circuit de charge HT ret	DN 20, Rp 3/4"	DN 25, Rp 1"	DN 32, Rp 1 1/4"	DN 32, Rp 1 1/4"	DN 40, Rp 1 1/2"
3 Circuit de charge BT ret	DN 20, Rp 3/4"	DN 25, Rp 1"	DN 32, Rp 1 1/4"	DN 32, Rp 1 1/4"	DN 40, Rp 1 1/2"
4 Eau chaude sanitaire	DN 20, Rp 3/4"	DN 20, Rp 3/4"	DN 25, Rp 1"	DN 32, Rp 1 1/4"	DN 32, Rp 1 1/4"
5 Circulation d'eau chaude sanitaire	DN 20, Rp 3/4"	DN 20, Rp 3/4"	DN 20, Rp 3/4"	DN 25, Rp 1"	DN 25, Rp 1"
6 Eau froide	DN 20, Rp 3/4"	DN 20, Rp 3/4"	DN 25, Rp 1"	DN 32, Rp 1 1/4"	DN 32, Rp 1 1/4"

Rp = Filetage intérieur


Module d'eau courante TransTherm® aqua FS (7-60 à 7-90)
(Cotes en mm)

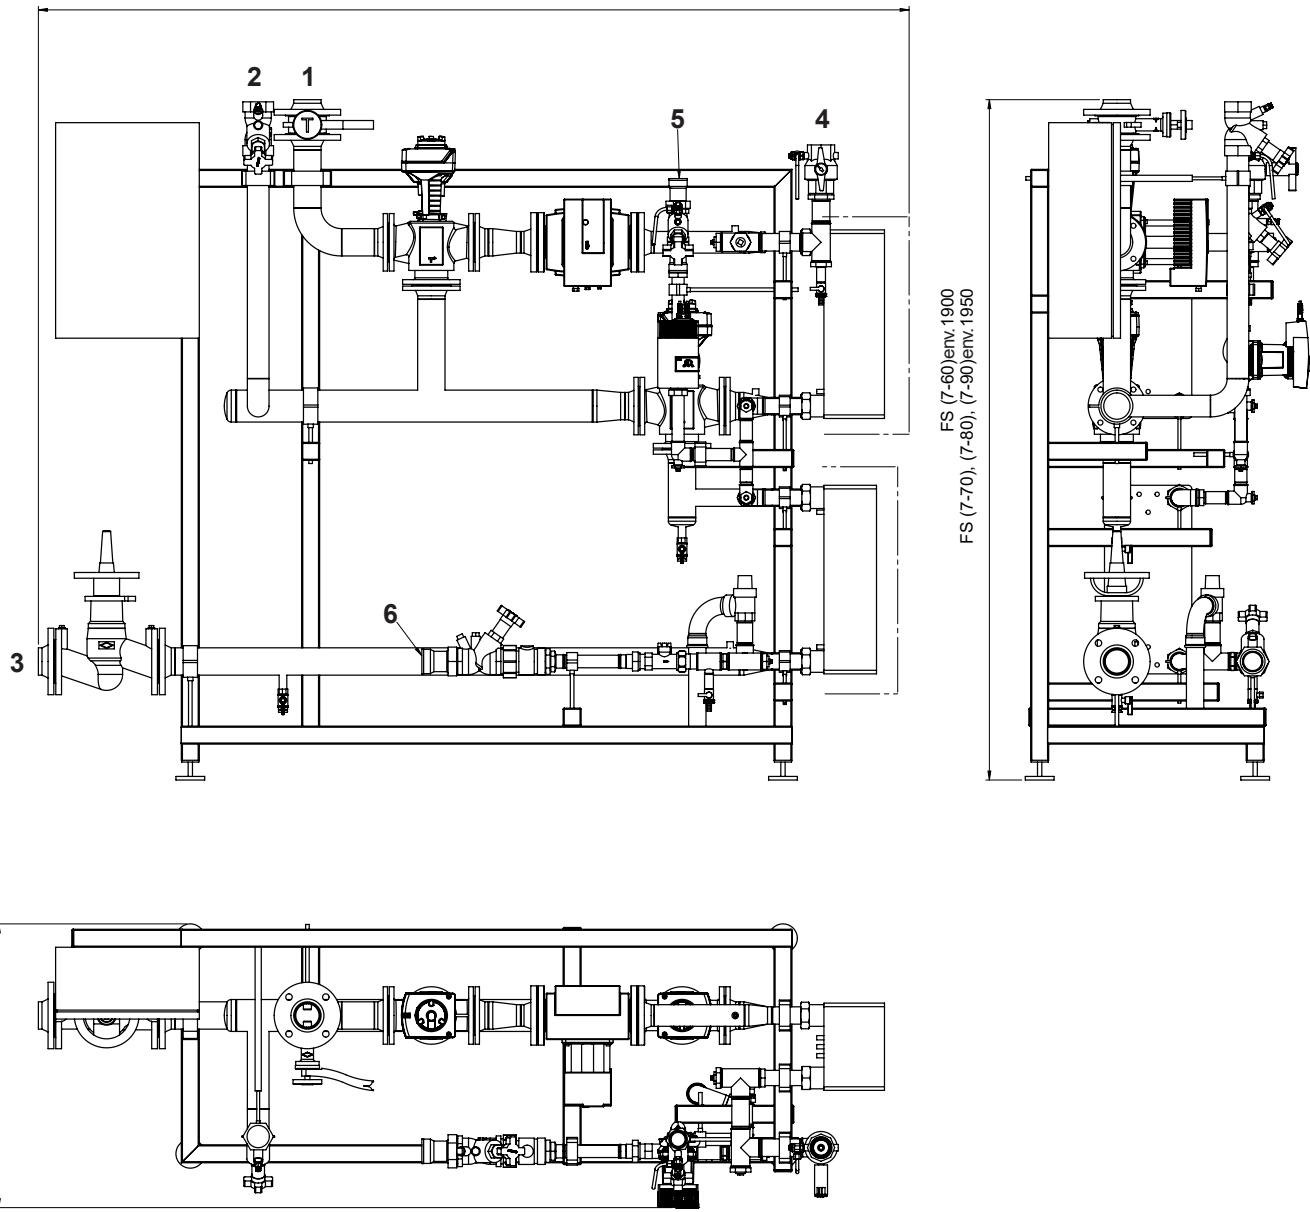FS (7-60) env. 2050
FS (7-70) env. 2100
FS (7-80) env. 2400
FS (7-90) env. 2450



	(7-60) (7-70)	(7-80) (7-90)
1 Circuit de charge dép	DN 50, Rp 2" (fil. int.)	DN 65, Rp 2½" (fil. int.)
2 Circuit de charge HT ret	DN 50, Rp 2" (fil. int.)	DN 65, Rp 2½" (fil. int.)
3 Circuit de charge BT ret	DN 50, Rp 2" (fil. int.)	DN 65, Rp 2½" (fil. int.)
4 Eau chaude sanitaire	DN 40, Rp 1½" (fil. int.)	DN 50, Rp 2" (fil. int.)
5 Circulation d'eau chaude sanitaire	DN 32, Rp 1¼" (fil. int.)	DN 40, Rp 1½" (fil. int.)
6 Eau froide	DN 40, Rp 1½" (fil. int.)	DN 50, Rp 2" (fil. int.)

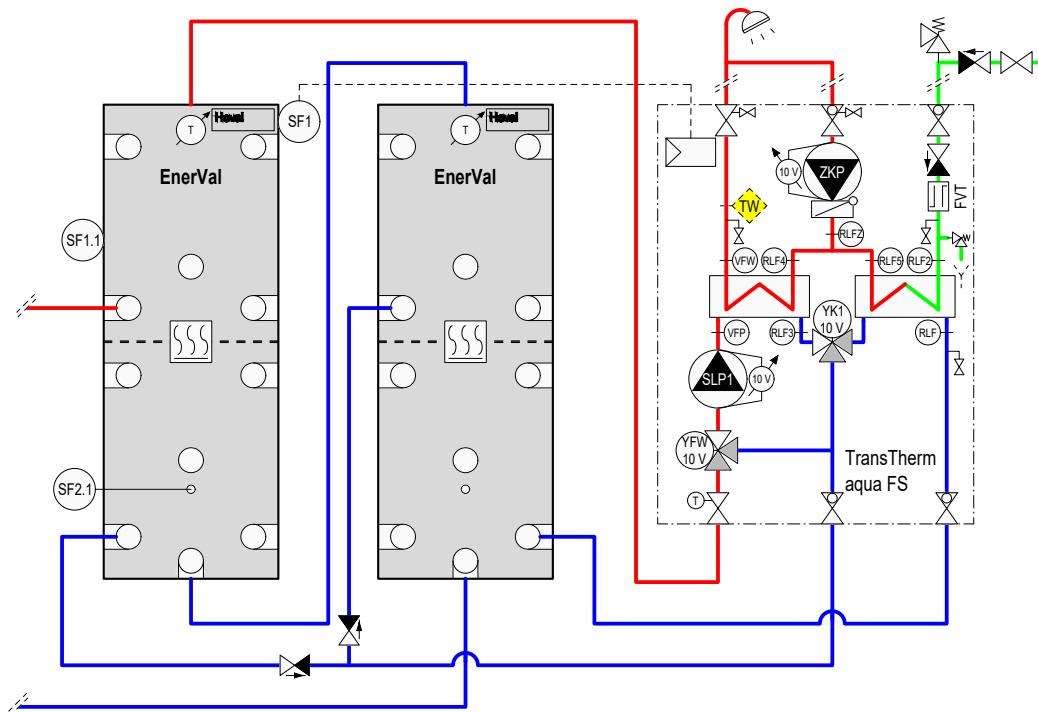Production d'eau chaude TransTherm® aqua FS



TTE-FW	Module de base chauffage à distance/ECS
TW	Surveillant de température (si nécessaire)
VFW	Sonde de départ eau chaude
RLF4	Sonde de retour ECS
RLF5	Sonde de retour ECS
RLF2	Sonde de retour eau froide sanitaire
RLFZ	Sonde de retour circulation d'eau chaude sanitaire
SF1	Sonde de chauffe-eau
SF1.1	Sonde de chauffe-eau (générateur de chaleur)
SF2.1	Sonde de chauffe-eau (générateur de chaleur)
RLFZ	Sonde de circulation
FVT	Détecteur de débit
VFP	Sonde de départ primaire
RLF3	Sonde de retour HT primaire
RLF	Sonde de retour BT primaire
SLP1	Pompe de charge chauffe-eau
YFW	Vanne trois voies avec entraînement (vanne mélangeuse)
YK1	Vanne trois voies avec entraînement (vanne de distribution)
ZKP	Pompe de circulation

En option

| BM | Module de commande TopTronic® E |

Remarque

Remarque Une soupape de sécurité (6 bars) doit être installée dans la conduite d'eau froide par le client.

la conduite d'eau froide par le client.

Module d'eau courante**TransTherm® aqua FT/FTC**

Module d'eau courante pour préparation d'ECS hygiénique selon le principe de circulation pour les maisons d'habitation individuelles et bifamiliales avec:

- Echangeur de chaleur à plaques en inox soudé puissant (métal d'apport de l'échangeur de chaleur - FT: cuivre, FTC: acier inoxydable)
- Pompe de charge d'eau de chauffage intégrée
- Contacteur de débit pour pompe de charge d'eau de chauffage
- Eléments d'arrêt
- Régulation thermostatique de la température d'eau chaude
- Tuyauterie en inox pour un montage rapide
- Fixation murale
- Prêt au raccordement
- Habillage en tôle d'acier laquée rouge ou blanc
- Plaque de base

La sonde de température d'eau chaude à réaction rapide accélère la fonction de fermeture de la vanne de régulation et protège l'échangeur de chaleur contre la surchauffe et la formation de calcaire.

Puissance 65 kW (27 l/min)
57 kW (23 l/min)

**Module de circulation Hoval**

pour TransTherm® aqua FT (65), FTC (57)

- Prémonté, pour un montage ultérieur sur site, avec câbles et fiches.
- Pompe de circulation avec programmation intégrée et régulation de la température de circulation ainsi que soupapes de sécurité prémontées. (Option)

Exigences minimales concernant la qualité de l'eau en cas d'utilisation d'un module d'eau courante voir planification ECS.

Module d'eau courante**TransTherm® aqua FT/FTC**

Module d'eau courante pour la préparation d'eau chaude hygiénique avec régulation thermostatique de la température de l'eau chaude grâce au régulateur de température de l'eau à action rapide

Module d'eau courante TransTherm® aqua	Puissance kW
FT (65)	65
FTC (57)	57

N° d'art.6040 453
6048 769**Accessoires****Set de robinet à boisseau sphérique DVGW
pour TransTherm® aqua FT/FTC**

6040 456

**Carrosserie
pour TransTherm® aqua FT/FTC
couleur blanche**

6044 175

**Carrosserie
pour TransTherm® aqua FT/FTC
couleur rouge**

6045 319

**Lance de circulation R 1"**
est vissée dans l'accumulateur d'énergie et intégrée à la conduite de circulation.

Matériau: cuivre, étamé à l'intérieur
Puissance de transmission 1 kW env. à 60 °C
Température de l'eau chaude dans l'accumulateur d'énergie sans brassage de la température de l'accumulateur.

Raccords de circulation R ½"
Longueur de montage 660 mm

2038 434

**Module de circulation**
pour TransTherm® aqua FT/FTC
prémonté, pour le montage ultérieur sur le module d'eau courante
comprenant:

pompe de circulation avec minuteur
régulation intégrée de la température,
clapet anti-retour, robinet à boisseau sphérique Rp ¾"
câbles et connecteurs,

soupape de sécurité 10 bars

6040 455

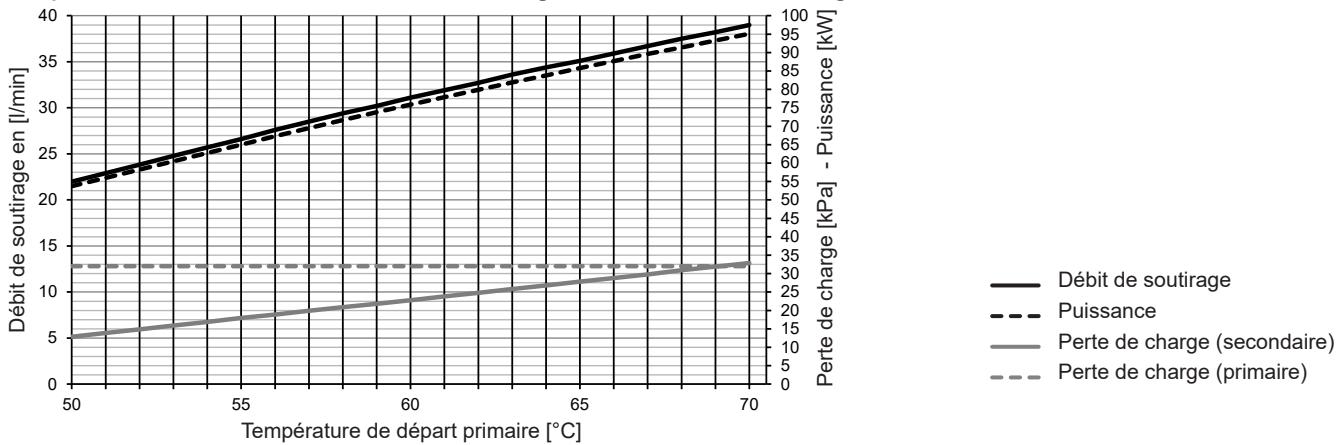
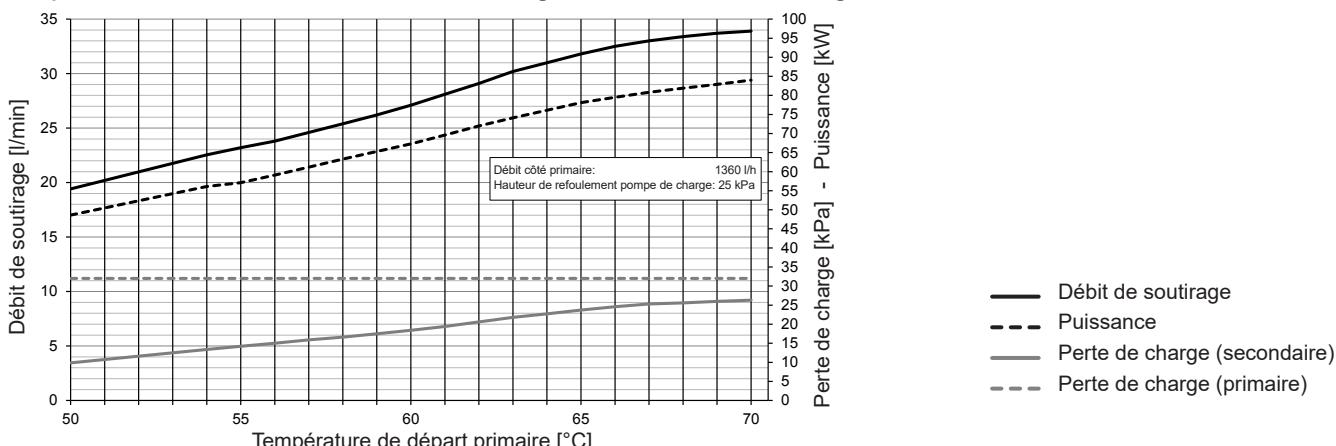
Prestations de service**Mise en service**

Pour que la garantie s'applique, la mise en service doit être réalisée par le service après vente de l'usine ou un spécialiste formé.


Pour la mise en service et des prestations de service complémentaires, veuillez contacter le service commercial Hoval.

TransTherm® aqua FT/FTC

Type		FT (65)	FTC (57)
• Puissance	kW	65	57
• Dimension de raccordement	pouces	G ¾" (filetage extérieur)	G ¾" (filetage extérieur)
• Dimensions (l x H x P)	Eau froide/eau chaude sans habillage avec habillage avec circulation	mm mm mm	440 x 655 x 140 450 x 715 x 150 440/450 x 940 x 140/150
• Poids (emballage compris)	kg	20	23
• Classe de protection régulateur		IP54	
• Tension d'alimentation	V		230
• Echangeur de chaleur à plaques acier inoxydable		brasé au cuivre	soudé à l'inox
Echangeur de chaleur côté eau sanitaire			
• Pression statique d'EF min.	bars	0.5	
• Pression de service max.	bars	10	
• Température de service max.	°C	70	
Températures de dimensionnement côté eau sanitaire			
• Eau froide	°C		10
• Eau chaude	°C		45
• Débit continu	l/min	27	23
Echangeur de chaleur côté chauffage			
• Pression de service max.	bars	10	
• Température de service max. admissible	°C	100	
Températures de base Qh requis			
• Départ	°C	55	
• Retour	°C	20	
• Perte de charge (à V = 1.5 m³/h)	kPa	34	

TransTherm® aqua FT (65)**Température de l'eau chaude 45 °C: Débit de soutirage - Puissance- Perte de charge****TransTherm® aqua FTC (57)****Température de l'eau chaude 45 °C: Débit de soutirage - Puissance- Perte de charge**

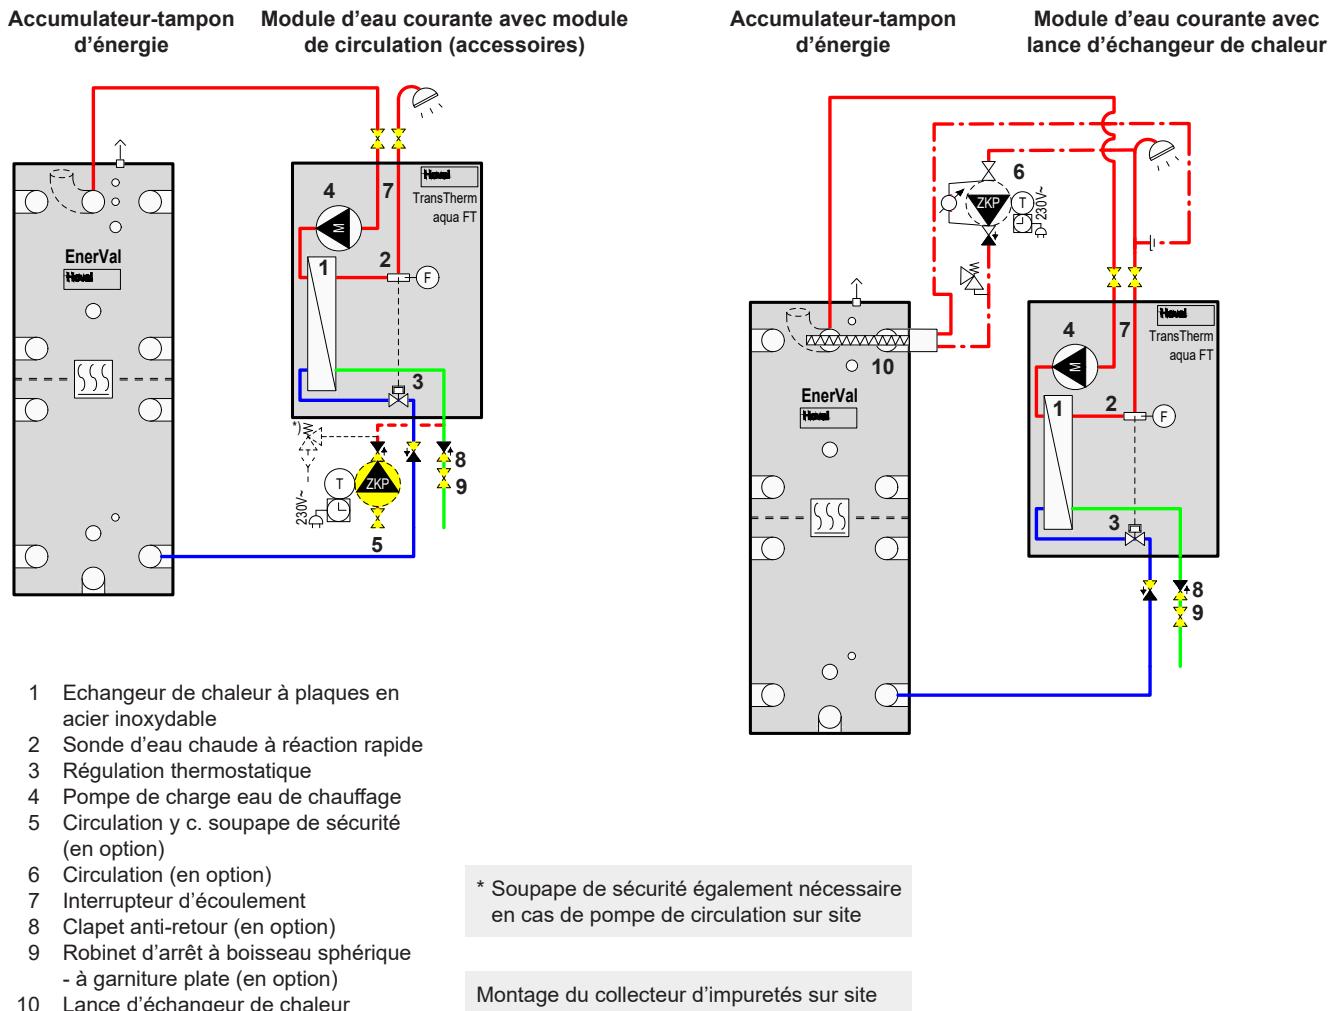Structure TransTherm® aqua FT/FTC



Description du fonctionnement

Hoval TransTherm® aqua FT/FTC

Le module d'eau fraîche Hoval TransTherm® aqua FT/FTC prêt au raccordement avec tubage complètement pré-installé se compose d'un échangeur de chaleur à plaques soudées en acier inoxydable (métal d'apport de l'échangeur de chaleur - FT: cuivre, FTC: acier inoxydable), d'une pompe de charge d'eau de chauffage intégrée, d'un régulateur thermostatique avec détection de soutirage et régulation de la température ECS et de dispositifs d'arrêt.

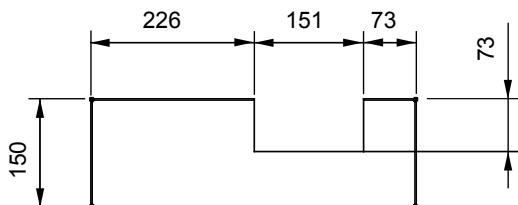
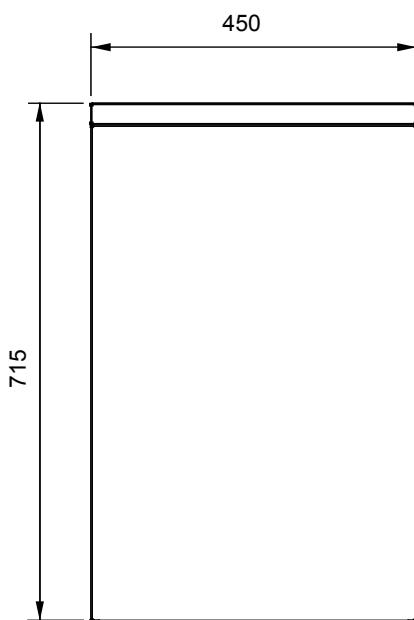
Lors de l'ouverture d'un point de soutirage d'eau chaude, la pompe de charge d'eau de chauffage est activée via le système de détection d'écoulement et l'eau de chauffage est refoulée de l'accumulateur tampon vers l'échangeur de chaleur.

Dans l'échangeur de chaleur à plaques de grandes dimensions, l'eau froide est chauffée à la température ECS souhaitée juste avant le soutirage au cours d'un cycle selon le principe du contre-courant.

Le régulateur de température de l'eau à action rapide garantit le maintien de la température ECS souhaitée, ce qui permet une température de soutirage constante et la conservation optimale de la stratification dans l'accumulateur tampon.

Un circulateur optionnel avec thermostat veille à ce que l'eau qui circule reste à la température souhaitée.

TransTherm® aqua FT/FTC
(Cotes en mm)

Habillage**Plaque de base**